# **BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE**

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

#### **SESSION 2025**

# SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


Ingénierie, innovation et développement durable

# **ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT**

Durée de l'épreuve : 4 heures

# CORRECTION

Analyse des performances de la station de traitement des eaux usées de la Feyssine avec unité de méthanisation.

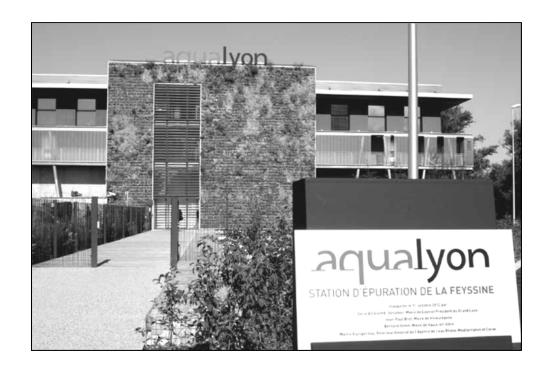



# Partie 1 : comment de la station de la Feyssine permet de répondre aux besoins de la métropole ?

#### Question 1.1

Question	Attendus	Barême
Donner	La station de Saint Fons est saturée en DBO.	
Expliquer	Il faut donc construire une autre station afin de pouvoir répondre à l'augmentation de population	

#### Question 1.2

Question	Attendus	Barême
Justifier	Lecture des documents techniques :  - Le terrain est près du Rhône - Le terrain est près du périphérique - Le terrain est au point altimétrique XX qui est le plus bas - La station est entourée de parc naturel pas d'habitation à proximité direct	

#### Question 1.3

Question	Attendus	Barême
Calculer	Surface de la station avec lit planté de roseaux 10 m²/EqHab x 300 000 = 3 000 000 m² (300 Ha)	
	Consommation NRJ 3,2 KWh/KDBO5 x 17 100 = 54 720 KWh	
	Cout investissement 2142€/EqHab x 300 000 = 642.6 M€	

#### DR1

Calcul estimatif en fonction du type de traitement de la surface, de la consommation d'énergie et du coût de la <u>STEU</u> de la <u>Feyssine</u> .				
	Types de traitement			
Donnée	unité	Filtre plantée de Roseaux	Boue Activée aération prolongée	Biofiltre
Surface par équivalent habitant	m²	3000000	318000	75000
Énergie exploitation	Kwh	8550	54720	76950
Cout investissement	M€	540	68,4	642,6

#### Question 1.4

Question	Attendus	Barême
Déterminer	Le choix d'une Boue Activée comme process de traitement se justifie car elle :  Lit planté de roseaux est trop grand  consomme moins d'énergie qu'un biofiltre  nécessite moins de surface d'un lit planté de roseaux.	

Partie 2 : comment la digestion des boues permet d'améliorer les performances d'une STEU dans une démarche de développement durable ?

#### Question 2.1

Question	Attendus	Barême
Lister	Type 1: Flux entrants: - Énergie électrique  Type 2: Flux entrants: - Énergie électrique - Gaz - GRDF  Flux sortants: - Énergie chimique (méthane) (GRDF) - Énergie thermique perdue (torchère)	

#### Question 2.2

Question	Attendus	Barême
Calculer	6 160 000 kWh x 0,1 = 616 000 kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>	
Compléter	La ligne (1) du tableau est correctement complétée	

#### **Question 2.3**

Question	Attendus	Barême
Calculer	5 296 000 x -0,2 = -1 059 200 kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>	
Compléter	La ligne (4) du tableau est correctement complétée	

#### Question 2.4

Question	Attendus	Barême
Calculer	Les totaux sont calculés	
Conclure	Argumentation attendues point de vue DD:  Économique: - Production de biogaz - Valorisation en fin de vie des boues (combustibles)  Environnemental:	
	<ul><li>Réduire les émissions de GAS</li><li>Sociétal :</li><li>Diminuer les nuisances olfactives</li></ul>	

# DR2

		TYPE N°1 sans digestion des boues		TYPE N°2 avec digestion des boues	
	Énergie		kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup> Question 2.2:		kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>
(1)	électrique consommée		616 000		760 000
			kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>	kWh·an⁻¹	kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>
(2)	Consom- mation de Gaz Naturel	NON	0	2900000	1 284 700
			kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>	Nombre d'allers- retours	kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>
	<b>-</b> ,	Nombre d'allers- retours		91	
(3)	Transport des boues	2665	89 005	Distance aller- retour	9 767
				200	
			kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>	KWh·an <sup>-1</sup>	kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup>
(4)	Production de Gaz naturel		0	5296000	Question 2.3 :
					- 1 059 200
			En kg <sub>eq.CO2</sub>		En kg <sub>eq.CO2</sub>
(5)	Fin de vie des boues	Épandage agricole	575 600	Valorisation comme combustible	-106 000
TOTAL kg <sub>eq.CO2</sub> ·an <sup>-1</sup> :		Question 2.6 :		Question 2.6 :	
	(1)+(2)+(3)+	-(4)+(5)	1 280 605		889 267

# Partie 3 : comment la maîtrise de l'information permet de garantir la sécurité des personnes ?

#### Question 3.1

Question	Attendus	Barême
Calculer	Masque réseau 255.255.0.0 → (256 x 256) – 2 = 65534 adresses possibles	
Convertir	10101100.00010000.00110010.11001000 → 172.16.50.200	

#### Question 3.2

Question	Attendus	Barême
Proposer Justifier	L'adresse proposée est compatible et disponible.	

#### Question 3.3


Question	Attendus	Barême
Conclure	Argumentation attendues :  Protection des personnes :  - Détecteurs multigaz pour les personnels ;  - Surveillance en temps réel des expositions des personnels aux gaz nocifs.	

#### Partie 4 : comment justifier l'utilisation d'un séparateur de boues biologiques ?

#### **Question 4.1**

Question	Attendus	Barême
Inscrire	- Flux Énergie électrique	-
	- Flux Énergie mécanique	
	- Flux Énergie mécanique	

#### DR3

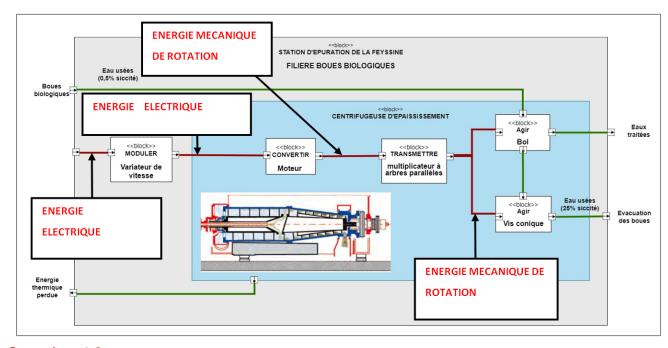

#### **Question 4.2**

Question	Attendus	Barême
Calculer	$\Omega_{\text{bol}} = 2 \text{ x } \pi \text{ x } 2600 / 60 = 272 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$	

#### **Question 4.3**

Question	Attendus	Barême
Calculer	$F_{cb}$ = 1200 x 1 x 0,335 x 300 <sup>2</sup> = 36 180 kN	

#### Question 4.4

Question	Attendus	Barême
Comparer	$F_{cb}$ = 36180 kN > $F_{ce}$ =30200 kN	
Conclure	Les forces centrifuges appliquées à la boue et à l'eau sont	
	différentes d'où la séparation	

# Partie 5 : peut-on valider l'implantation d'une torchère ?

#### Question 5.1

Question	Attendus	Barême
	$V = H * \pi * (R^2 - r^2)$	
	H = 7m = 7000 mm	
	D = 1500 donc R = 750 mm	
	Ep = 10 donc r = 740 mm	
	V = 3,28 10 <sup>8</sup> mm <sup>3</sup> = 0,328 m <sup>3</sup>	

#### Question 5.2

Question	Attendus	Barême
Calculer	Masse volumique donnée dans le DT ( $\rho$ = 8000 kg/m <sup>3</sup> )	
	Masse = 8000 x 0,328 = 2624 kg	
Calculer	Charge = 9,81*(2624 + 1250) = 9,81*3874 = 38004 N Donc par cornière : Pc = 38004 / 4 = 9501 N	

#### Question 5.3

Question	Attendus	Barême
Calculer	- Calculer la bonne section à partir du DT :	
	4 m x 2,5 m = 10 m <sup>2</sup>	
	- Faire le bon calcul :	
Calculer	σ <sub>sol</sub> = 200 000 / 10 = 20 000 Pa = 0,02 MPa	
	Le sol supportera la charge.	
Conclure	Le del dapportera la driargo.	

#### Question 5.4

Question	Attendus	Barême
Conclure	<ul> <li>Il est plus intéressant (écologie) de bruler le méthane plutôt que de le relâcher dans l'atmosphère.</li> <li>La dalle existante est capable de supporter la charge liée à la torchère. Le sol est capable de supporter la totalité de l'équipement.</li> </ul>	

# **ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT**

# Station de Traitement des Eaux Usées de la Feyssine

Poste de relèvement des eaux brutes



# CORRIGÉ

25-2D2IDEEME3C 10/16


# Étude du relevage des eaux brutes

#### Travail demandé

#### Partie A : quelles pompes choisir pour assurer le relevage des eaux usées ?

#### Question A.1

#### DRS1

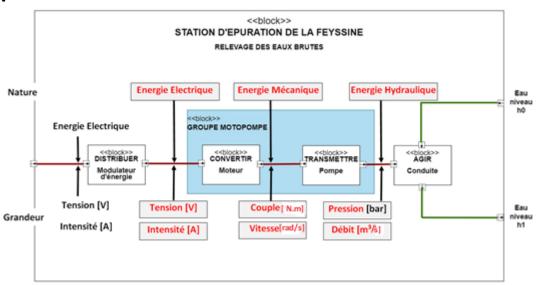

Question	Attendus	Barême
Compléter	- Flux d'énergie	
Préciser	- Unités	
	- Grandeur	

#### Question A.2

Question	Attendus	Barême
Relever	- 10m	
Préciser	- refoulement	

#### Question A.3

Question	Attendus	Barême
calculer	- PH = 1000x 3000/3600 x 9,81 x 10 = 81 750W soit	
	81,8kW	

#### Question A.4

Question	Attendus	Barême
Vérifier	- Pour un débit de 3000 m <sup>3</sup> ·h <sup>-1</sup> la hauteur maximale	
	est de 10m ce qui correspond au CDC	

25-2D2IDEEME3C 11/16

#### Question A.5

Question	Attendus	Barême
Déterminer	- Sur la courbe le rendement est de 76%	
	- <u>OU</u> calcul: 81,8 / 110 = 0,744 soit 74,4%	
	- Pour une puissance électrique de 110kW	

#### Question A.6

Question	Attendus	Barême
Donner	- Couplage dérivation	
justification	- pour doubler le débit	

#### Question A.7


Question	Attendus	Barême
Conclure	- Puissance électrique 120kW > 110kW requis	
	- Indice de protection IP68 immersion permanente	

#### Partie B : comment distribuer l'énergie électrique aux groupes motopompes ?

# Étude de la solution 1 :

#### Question B.1

#### DRS2

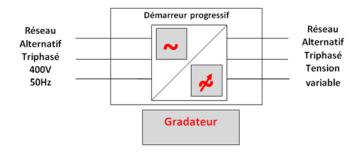

Question	Attendus	Barême
Choisir Indiquer	<ul><li>gradateur</li><li>symboles alternatif, alternatif variable</li></ul>	

25-2D2IDEEME3C 12/16

#### Question B.2

						o,		, _, , , , _
75	132	132	233	250	129	206 x 299 x 425/	ATS22C25Q	33,000/
						8,11 x 11,77 x 16,73		72,752

Question	Attendus	Barême
Choisir	- ATS22C25Q	
la diama	- courant nominal du démarreur lcL = 250A	
Indiquer	- courant nominal moteur I <sub>N</sub> = 233A	

# Question B.3

# DRS3

Description	Code	Réglage usine	Valeur de réglage client
Tension entre phase au démarrage	t90	30% de U <sub>n</sub> = 120V	250x100/400 = 62.5% de U <sub>n</sub>
Limitation du courant	<u>ll.t.</u>	350% de I <sub>n</sub> = 815A	410x100/233 = 176% de I <sub>n</sub>
Temps d'accélération	ACC	10s	20s
Temps de décélération	DCC	libre	10s

Question	Attendus	Barême
Compléter		
	- accepter 164% pour la limitation du courant	

#### Question B.4


Question	Attendus	Barême
Donner	- Montée progressive de la vitesse	
	- Limite la pointe de courant au démarrage	
	- Démarrage sans à coups	
	- Usure réduite des systèmes de transmission	
	mécaniques	

25-2D2IDEEME3C 13/16

# Étude de la solution 2 :

#### Question B.5

# DRS4

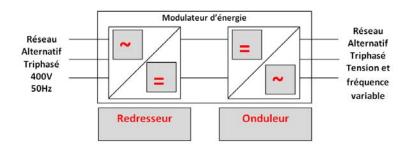

Question	Attendus	Barême
Compléter	- redresseur - onduleur	
	- symboles alternatif continu	

#### Question B.6

ND 132 200 237 213 161,4 50 250 300 <b>ATV930C13N4C</b>										
	82,000/	ATV930C13N4C	300	250	50	161.4		200	132	ND

Question	Attendus	Barême
Donner	- ATV930C13N4C	
Relever	- 237A	

#### Question B.7

# DRS5

Paramètres	Valeur de réglage client
BFr	50Hz
UnS	400V
nCr	269A
nSP	590tr⋅mn <sup>-1</sup>

Question	Attendus	Barême
Compléter		

#### Question B.8

Question	Attendus	Barême
Conclure	<ul> <li>Régulation (asservissement) (réglage possible) de vitesse (donc du débit)</li> </ul>	
	- Meilleur rendement	
	- Economie d'énergie	
	- Couple constant	


25-2D2IDEEME3C 14/16

# Partie C : comment gérer le fonctionnement des pompes de relevage ?

#### Pilotage des groupes motopompes par la solution 1

#### Question C.1

#### DRS6

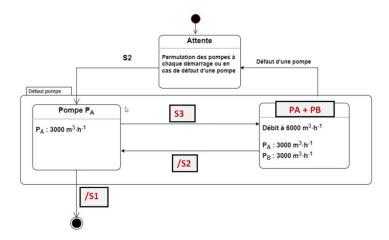

Question	Attendus	Barême
Compléter		

#### Question C.2

Question	Attendus	Barême
Compléter	- En mode TOR le système est fluctuant avec une	
	grande amplitude de niveau	
	- La chaine de puissance est très sollicitée	
	- Démarrage et arrêt fréquent des pompes	

#### Pilotage des groupes motopompes par la solution 2

#### Question C.3

Question	Attendus	Barême
Donner	Débit $P_A = 1800 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ; Cons $P_A = 6V$	
	Débit $P_B = 0 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ; Cons $PB = 0V$	

#### Question C.4

Question	Attendus	Barême
Donner	Débit $P_A = 3000 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ; Cons PA = 10V	-
	Débit $P_B = 1200 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ; Cons PB = 4V	

25-2D2IDEEME3C 15/16

#### Question C.5

# DRS7

Question	Attendus	Barême
Compléter	Cons PA = $2 \times U_h$ ; Cons PB = $0$	
	Cons PA = 10 ; Cons PB = 2 x (U <sub>h</sub> - 5)	

#### Question C.6

Question	Attendus	Barême
Conclure	- Solution 1 :	
	- Avantages : plus simple à mettre en œuvre	
	- Inconvenants : régulation par palier (instable)	
	- Solution 2 :	
	- Avantages : Régulation plus fine	
	- Inconvenants : plus complexe à mettre en œuvre	

25-2D2IDEEME3C 16/16