

Lycée Colomb

NA

NA
NA
NA
FR


Florian GAUFROID
florian.gaufroid@ac-besancon.fr
NA

Nom du projet : CGM 2025 LURE
Date : 27/05/202
Version : 27052025
Modification : Version2


Nom du tableau	Contexte electrique	Type de tableau	Nombre de phases	Isc	In	Enveloppe	Type de protection		Dimension de l'enveloppe
Tableau électrique 1	<36kVA	Tableau électrique principal	Triphasé	3kA	32A	RESI9	IP30	IK09	LundefinedxHundefinedxPundefined

Légende
Q- Dispositifs de protection
I- Interrupteurs
X- Autres appareils


Notes
DB hors tableau

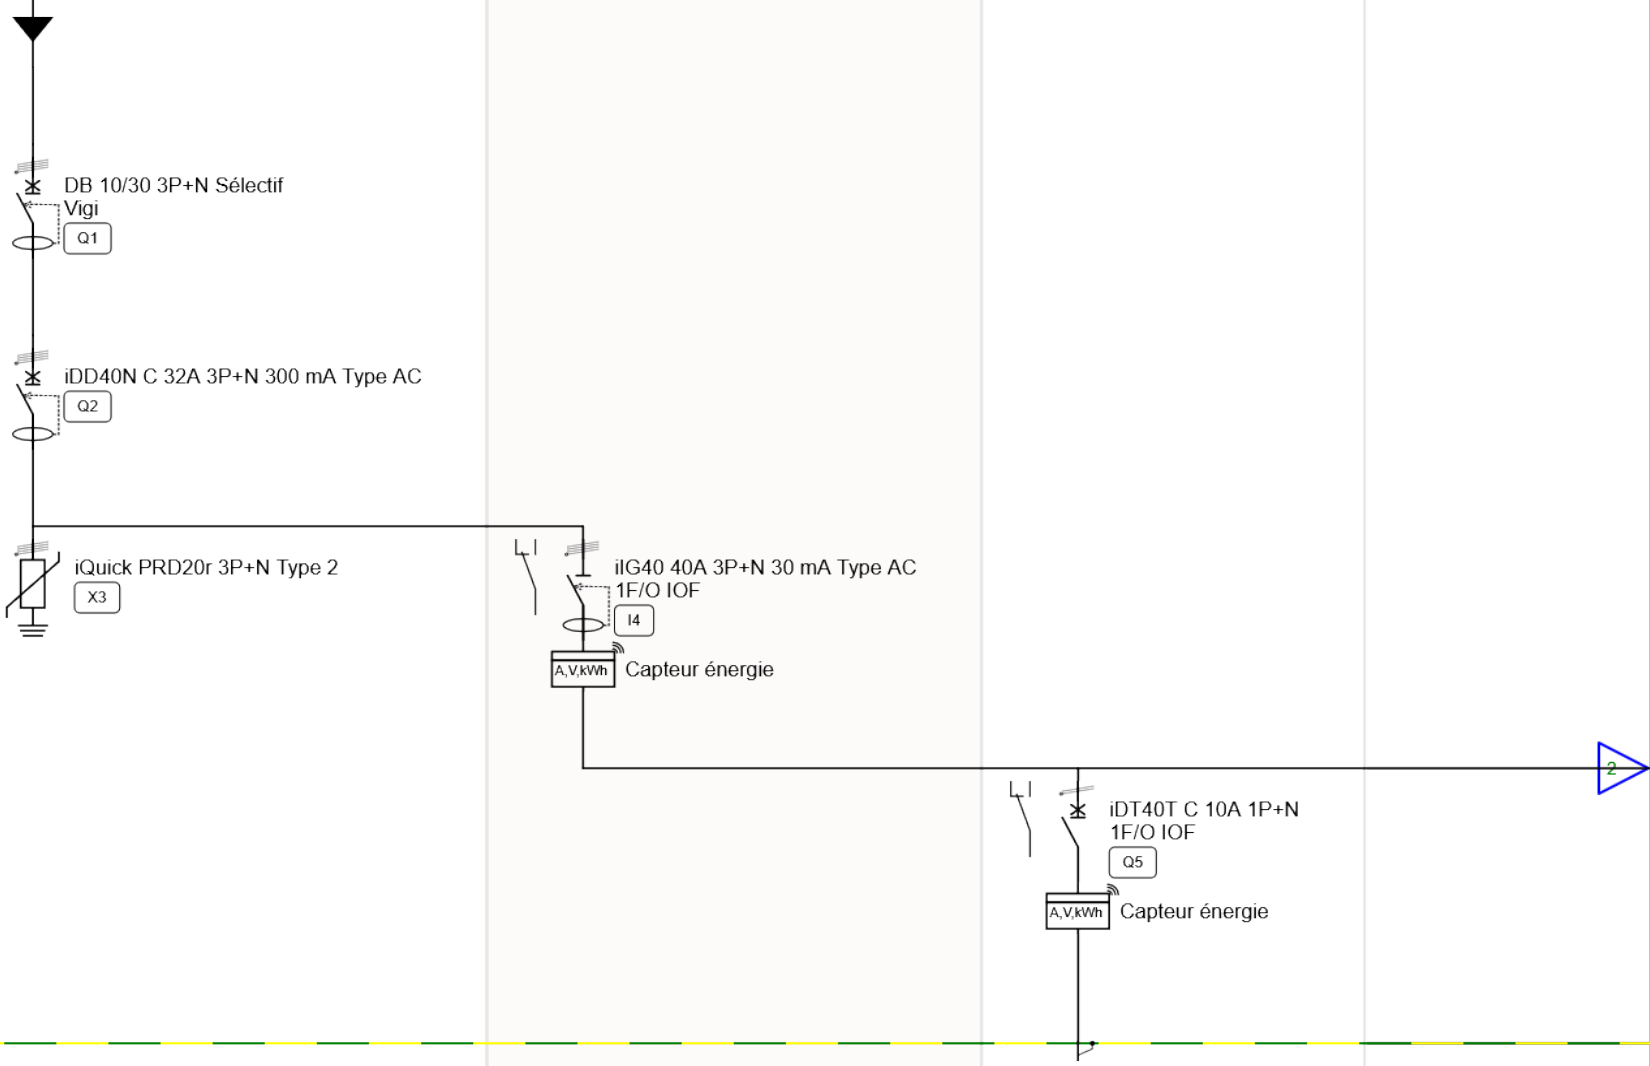

Identification du circuit			
Désignation			Eclairage Extérieur
Section de câble			
Type de câble			
Longueur du câble			
Matière du câble			

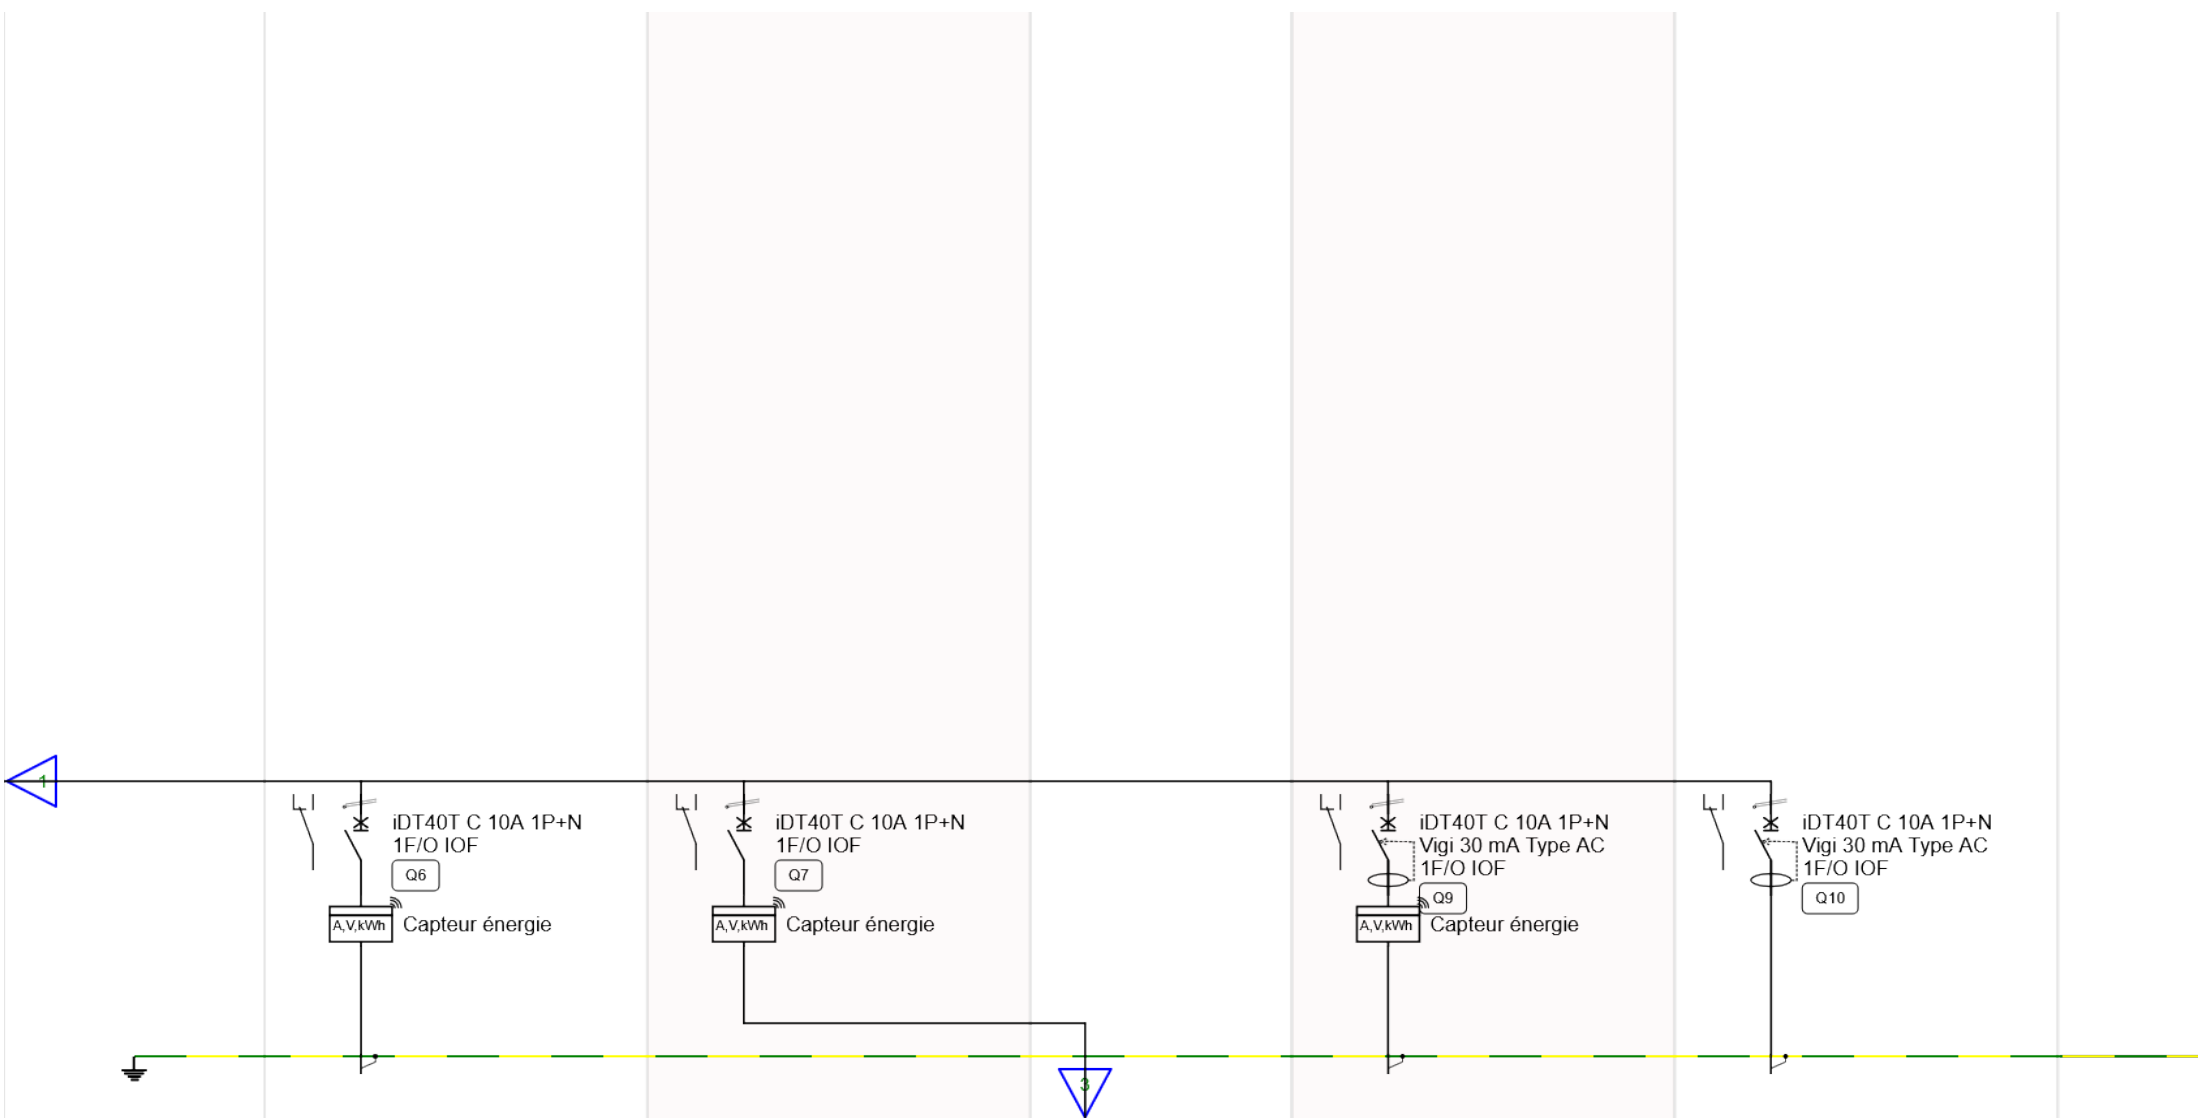

Identification du circuit					
Désignation	Eclairage Intérieur	Chauffage	Pilotage Chauffage	Portail	Api, switch POE et Afficheur
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					

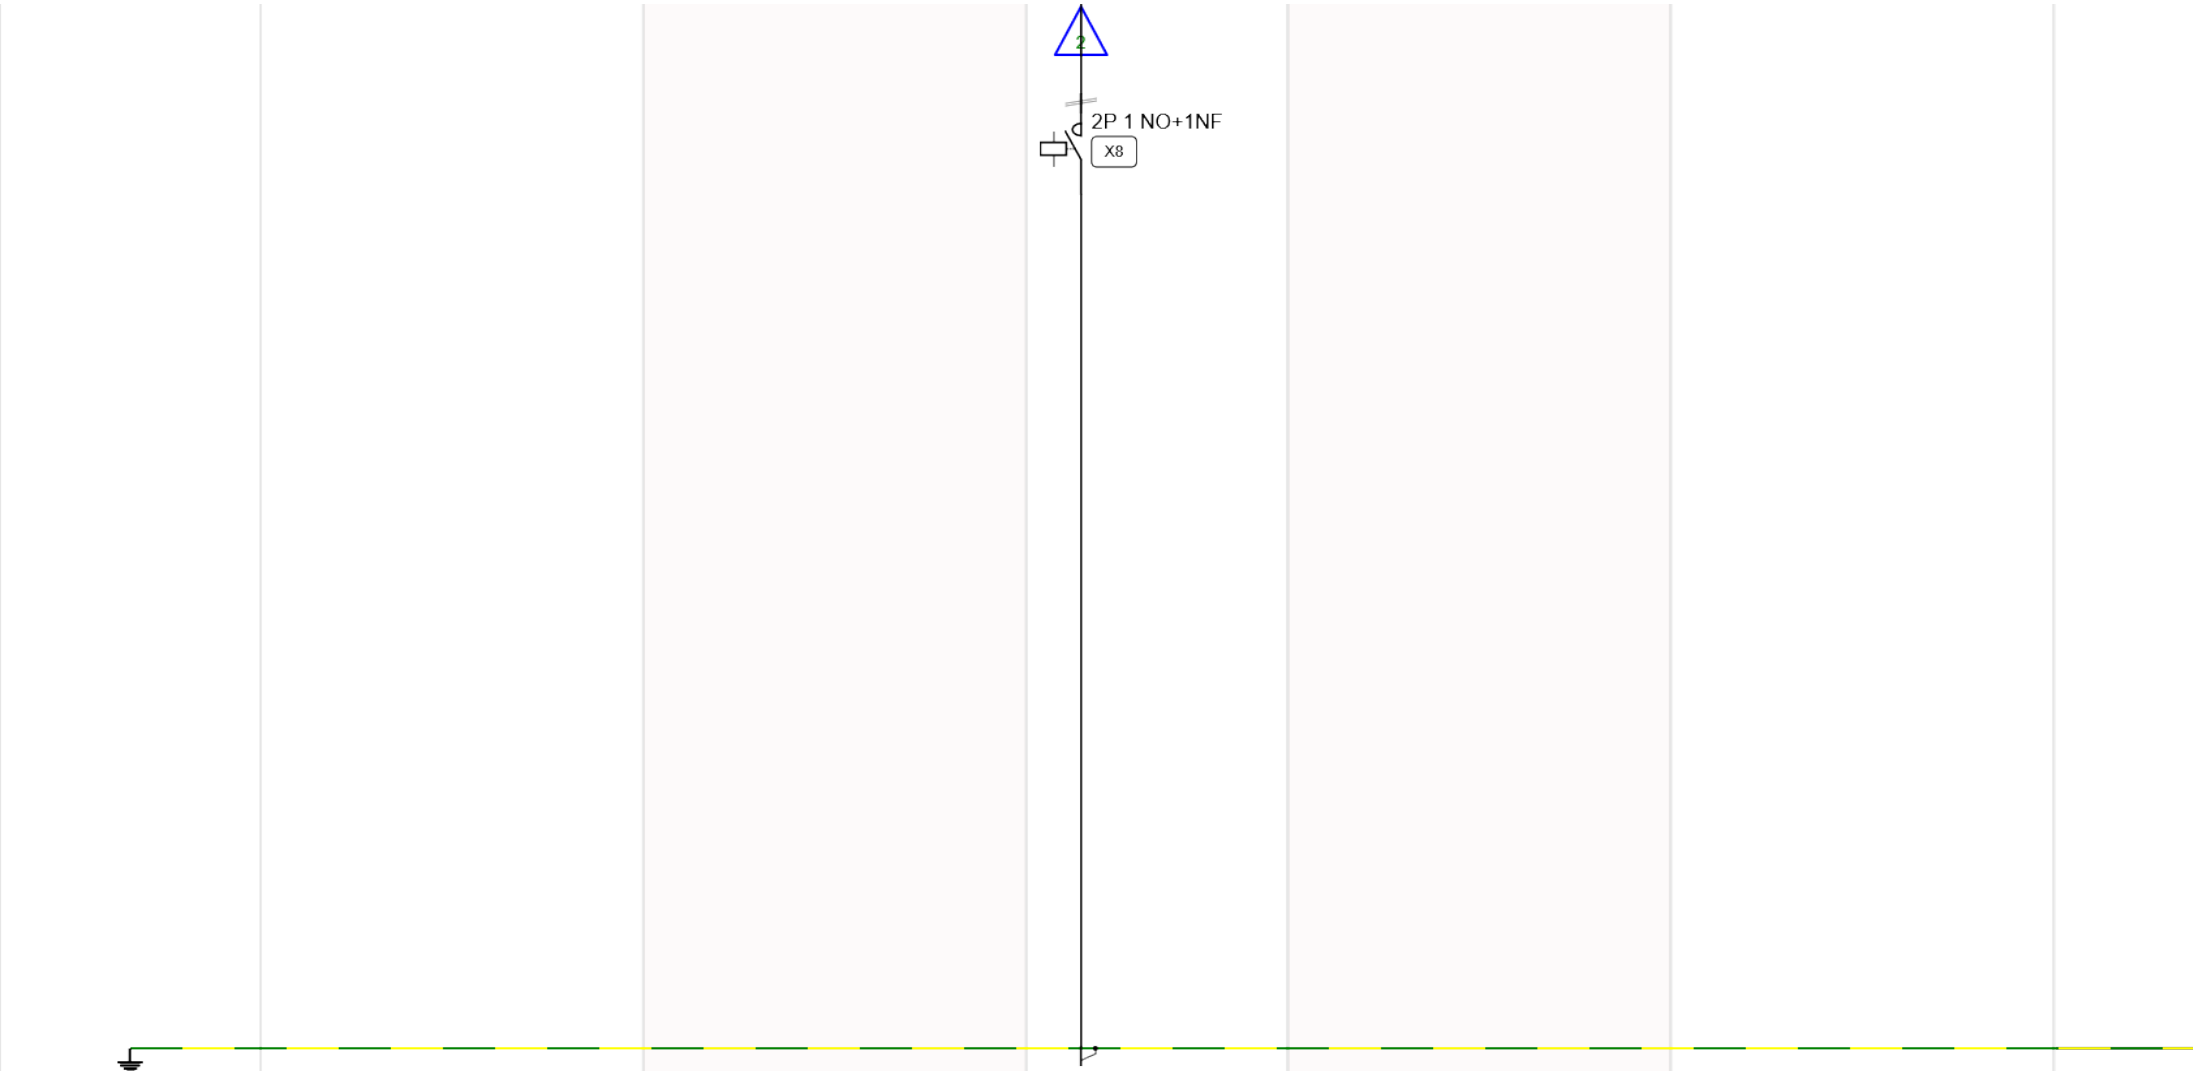

Identification du circuit					
Désignation	Eclairage Intérieur	Chauffage	Pilotage Chauffage	Portail	Api, switch POE et Afficheur
Section de câble					
Type de câble					
Longueur du câble					
Matière du câble					

Légende des Symboles Unifilaires

	Sectionneur		Commutation manuelle		Sectionneur à fusible		Ampèremètre		Sonnerie		Inverseur de source
	Sectionneur avec Vig		Commutateur rotatif		Interrupteur-sectionneur à fusible		Wattmètre		Buzzer		Protection générateur
	Sectionneur avec détecteur d'Arc		Bouton poussoir		Contacteur		Voltmètre		Voyant		
	Disjoncteur		Bouton d'arrêt d'urgence		Relais temporisé		Compteur de temps				
	Disjoncteur avec Vig		Transformateur de courant		Relais		Compteur d'Energie				
	Disjoncteur avec détecteur d'Arc		Délesteur de Charge		Relais d'impulsion		Capteur d'Energie				
	Disjoncteur avec Vig et détecteur d'Arc		Alimentation électrique		Variateur		Interrupteur horaire		Source		
	Interrupteur-sectionneur		Mécanisme de contrôle moteur		Relai de tension		Interrupteur crépusculaire		1 Phase + Neutre		
	Interrupteur-sectionneur avec Vig		Contact auxiliaire		Relai de surtension		Thermostat		3 Phases + Neutre		
	Parafoudre		Prise Electrique		Relai de sous-tension		Télécommande pour bloc de secours		Equipement non classifié		