COMMUNE de GRAMOND -12160-

Le Bouscaillou

Construction d'un
ESPACE d'ANIMATION
et BIBLIOTHEQUE

MAITRE D'OUVRAGE: Pays Baraquevillois 12160 BARAQUEVILLE

ARCHITECTE: Francois BEDRUNE 12850 ONET LE CHATEAU

P.Ht REZ DE CHAUSSEE

Vue en plan - details

DCE — COFFRAGE

Ech. : 1/50 ;1/20	DOSSIER N°	PLAN N°
Date : 20 01 2014	2438	2 DCE

Ce plan est l'entière propriété du CETEC et ne peut en aucun cas être modifié, reproduit ou divulgué sans son autorisation écrite.
Tout contrevenant engagera seul sa pleine responsabilité.

CETEC
Centre d'Etudes Techniques
77 avenue Tabardel
12740 SEBAZAC
Tél : 05 65 46 91 71
Fax : 05 65 46 92 62
Courriel: bet@cetec.pro

REGLES B.A.E.L. 91 revisees 99

ACIERS HA : 500 MPa – Treillis soudé : 500 MPa

Béton BPS :Fc 28=**C25/30** MPa	Classe XF1	Voile
Béton BPS :Fc 28=**C25/30** MPa	Classe XC1	Plancher

MODIFICATIONS (plans indicés)

INDICE	DATE	NATURE DES MODIFICATIONS

DEFINITION DES CHARGES (kN/m2)

TYPES	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Charges d'exploitation	5.0	2.5	18.0	2.5	1.0	
Revêtements sup. et inf.	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Cloisons	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	

NOTA : La contreflèche des poutrelles de grande portée n'excédera pas 2.5cm.

NOTA : Les réservations doivent être coulés après la mise en oeuvre des maçonneries.

LEGENDES

POTEAUX
BANCHES
MACONNERIE
BLOC à BANCHER
POUTRES VOILES
DEPART POUTRE VOILE ou POTEAU
DEPART BANCHES
DEPART RELEVES et ACROTERES
DEPART MACONNERIE
EXISTANT

POUTRES-LINTEAUX: Ils sont repérés par un numéro
P:Poteau **PV**:Poutre Voile **PPI**:Poutre Précontrainte Industrielle
R:Raidisseur **CH**:Chainage **CHR**:Chainage Rampant **CV**:Chevêtre
L:Longrine **S**:Semelle **M**: Massif

BATIMENT
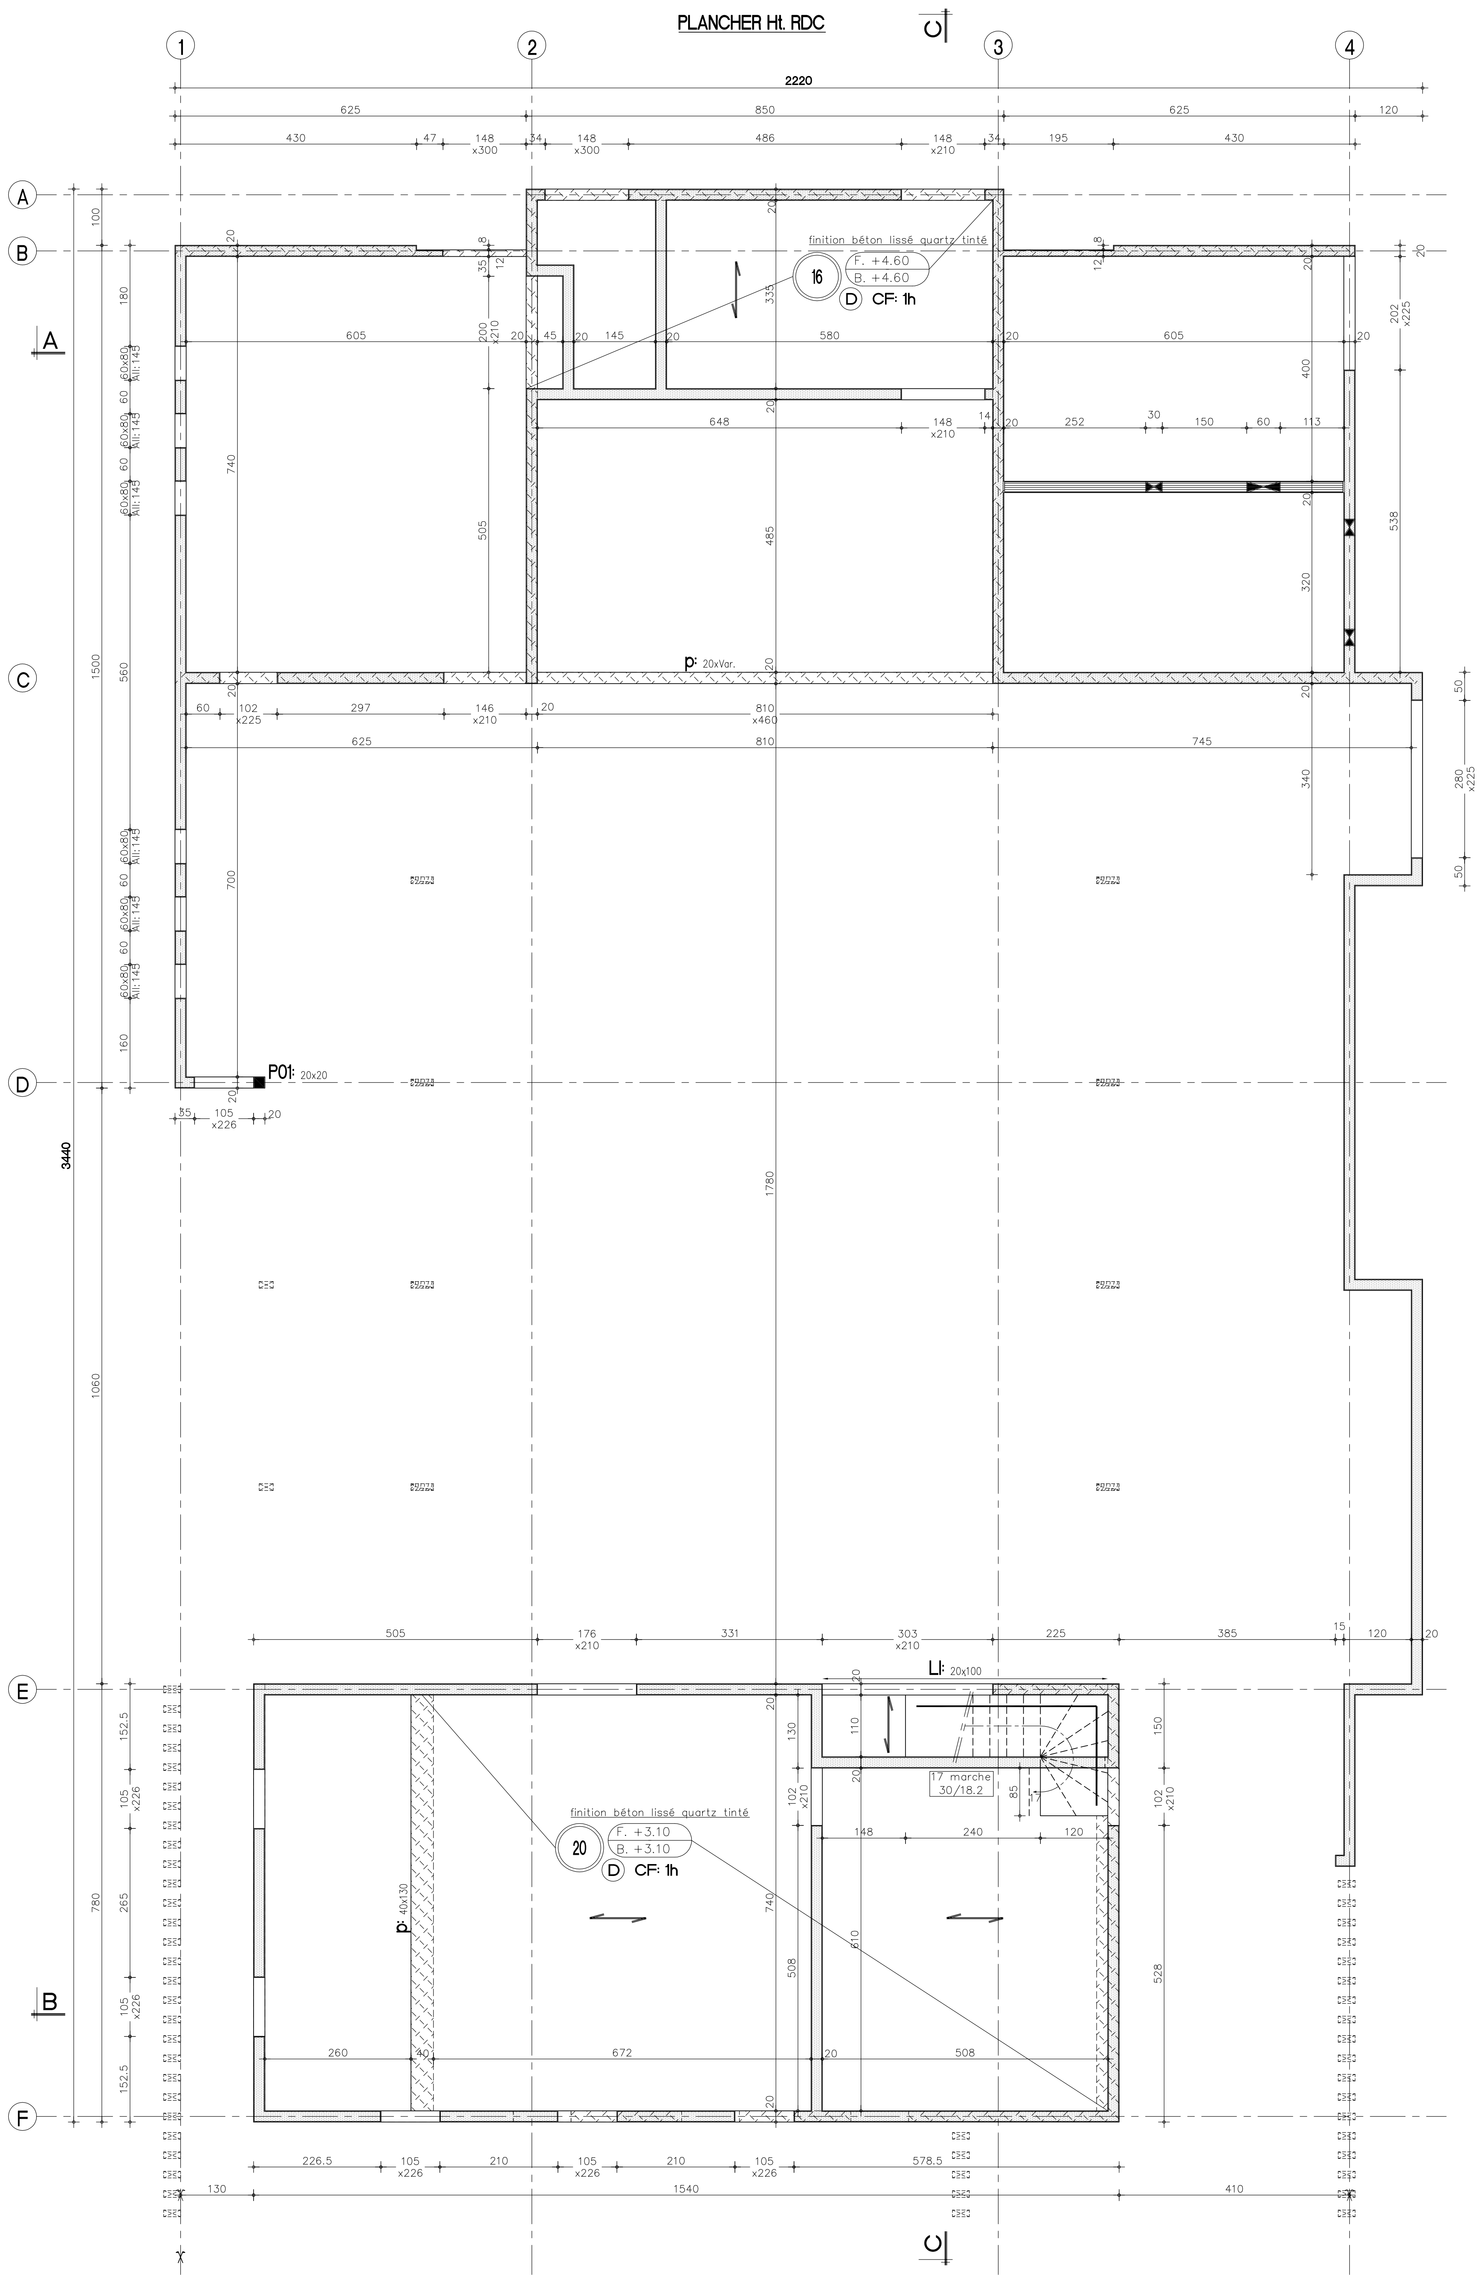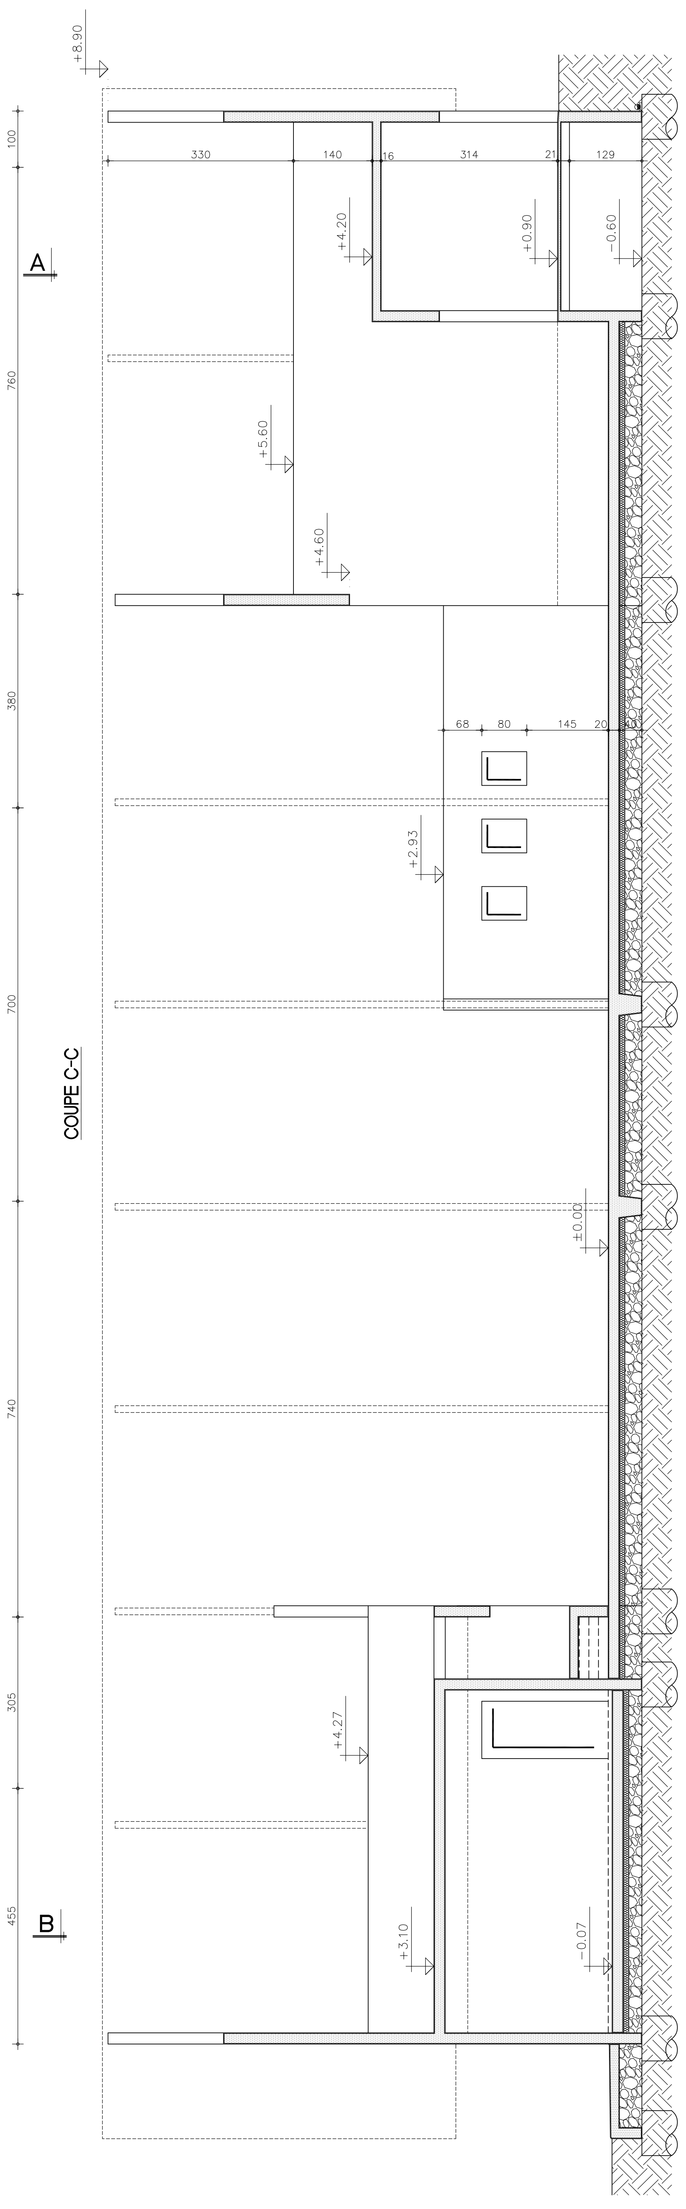
DESIGNATION	Quantite	Unite
Tête de puis	25	Kg/m3
Longrines	150	Kg/m3
Dalle portée	15	Kg/m²
Voile façade	6	Kg/m²
Voile intérieur	6	Kg/m²
Poutres voiles	60	Kg/m3
Poutres	110	Kg/m3
Linteaux	80	Kg/m3
Poteaux	120	Kg/m3
Dalles courantes	12	Kg/m²
Escalier	10	Kg/m²