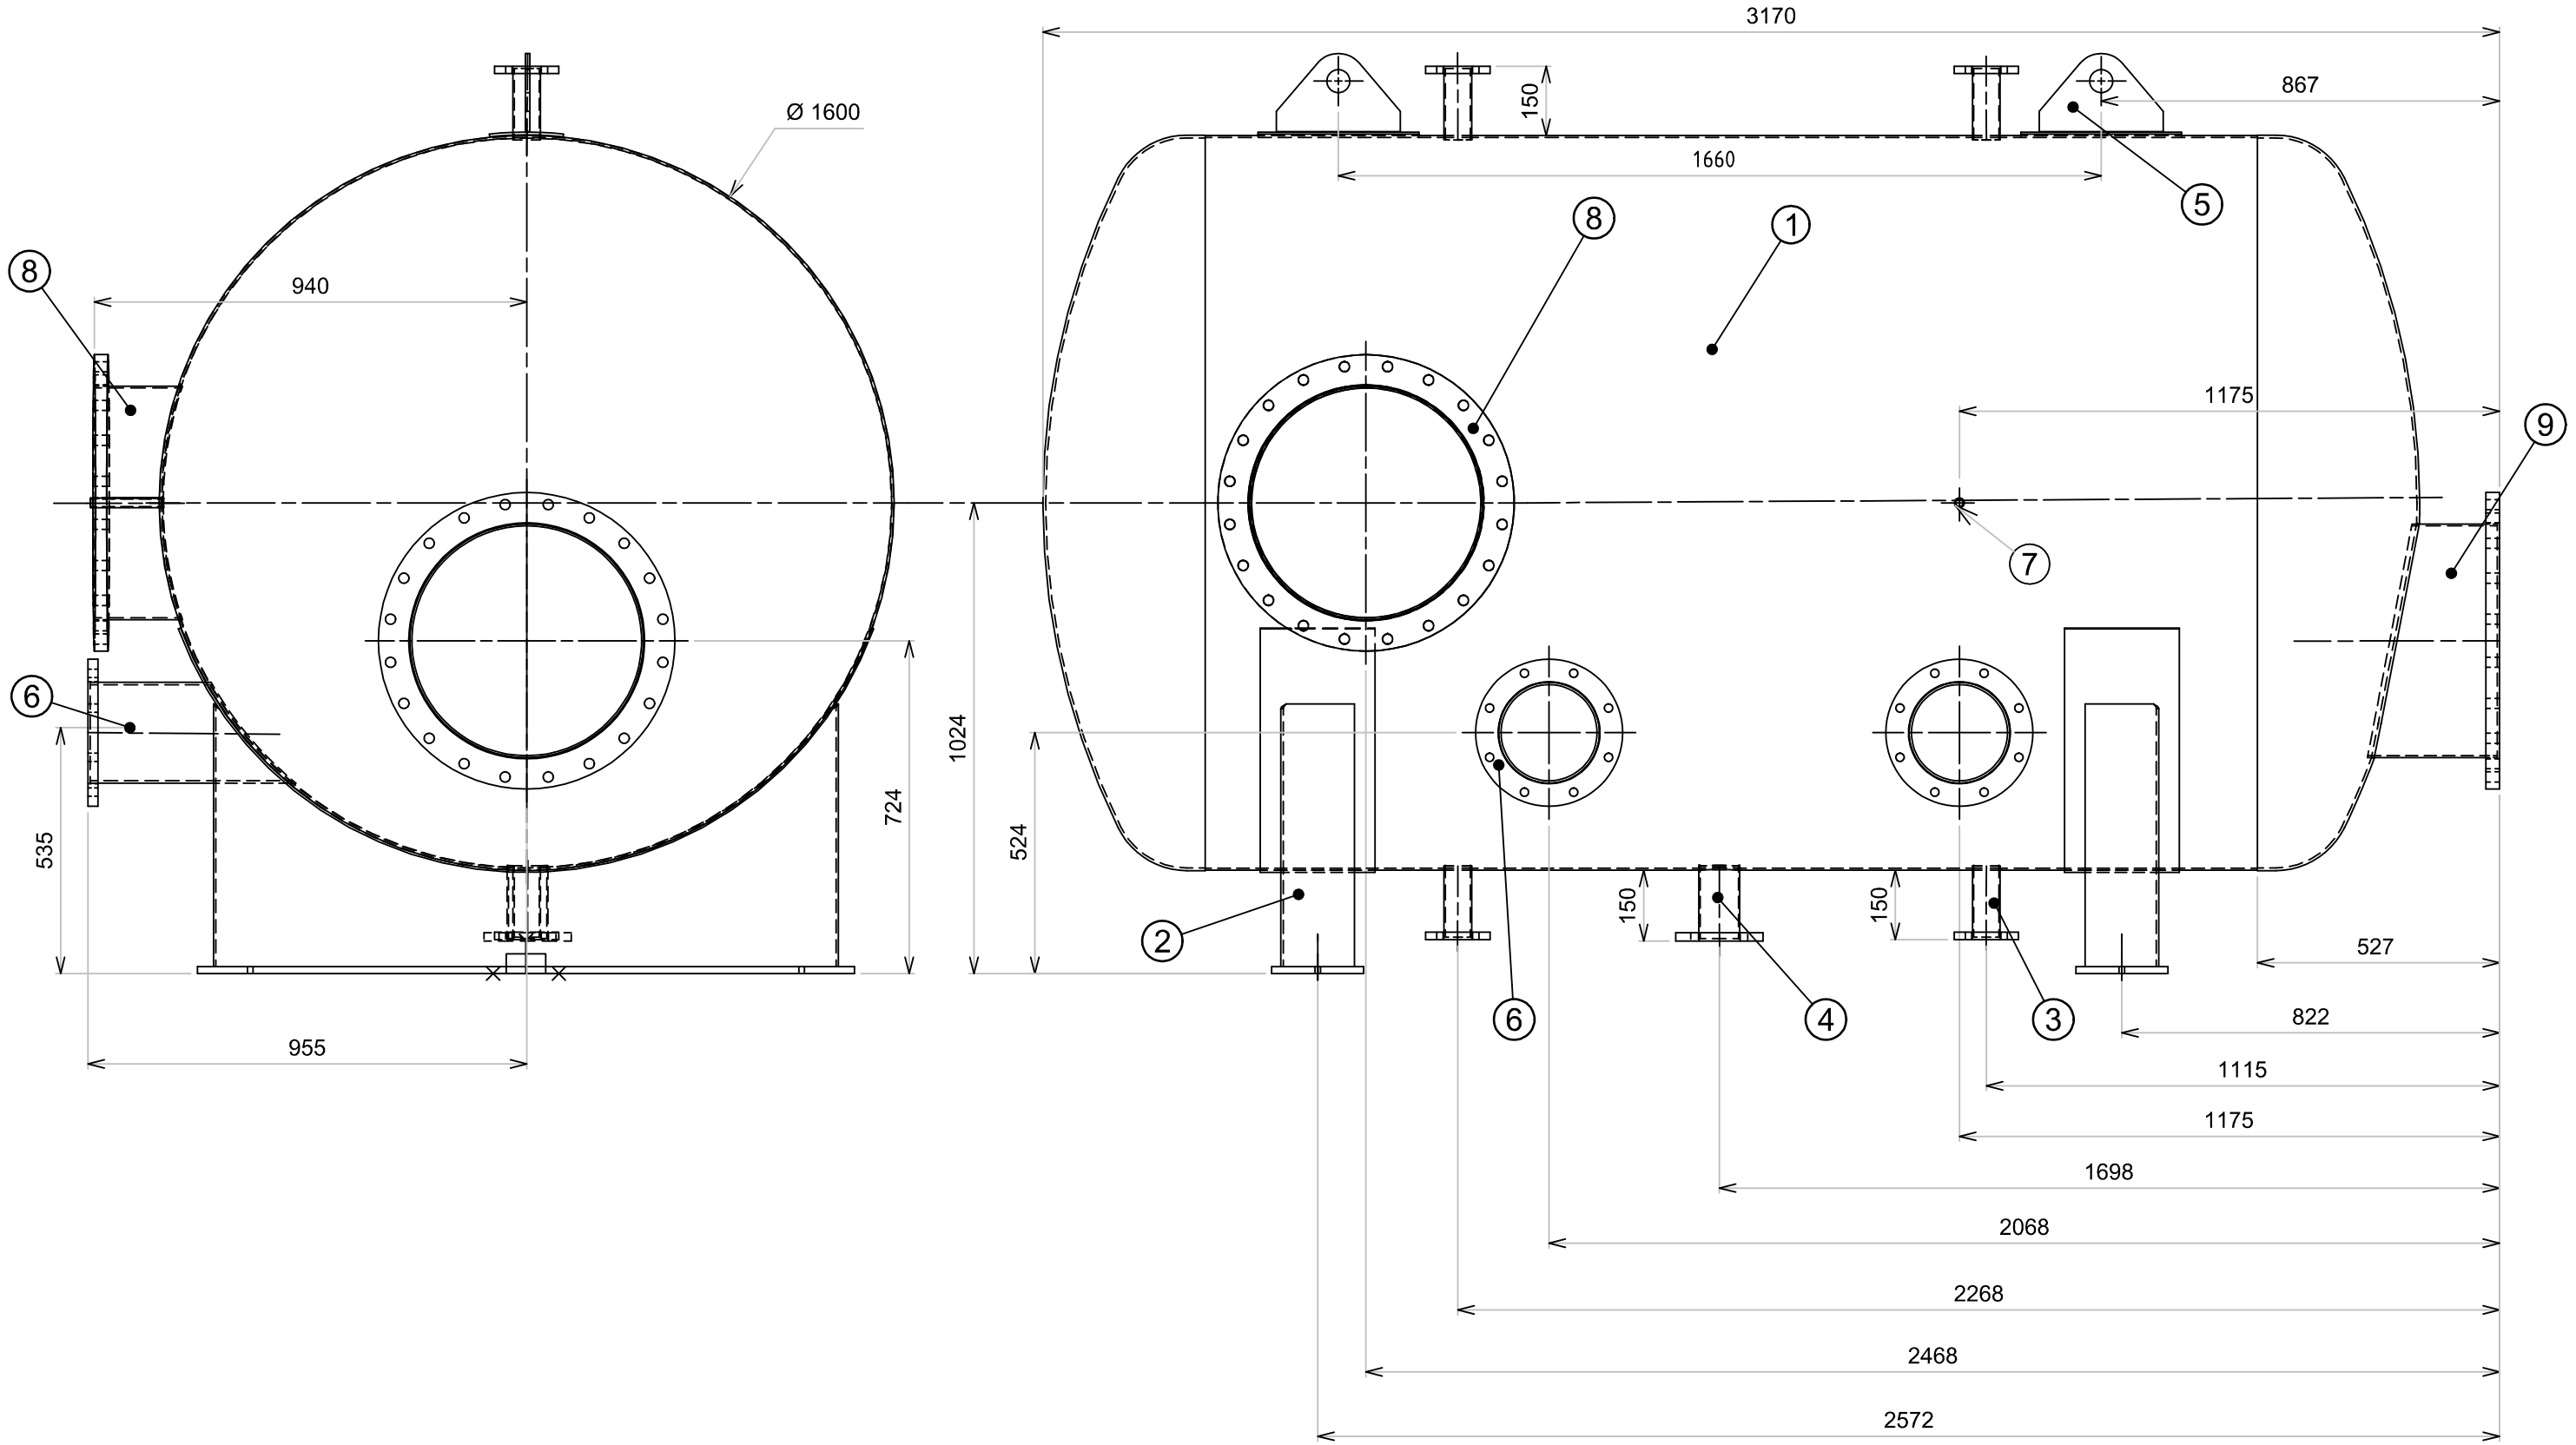

REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS
9	1	Tubulure d'extrémité 508x4	acier S235 JR	-
8	1	Trou d'homme 508x4	acier S235 JR	-
7	1	Tube 21.3 X 2.3	acier S235 JR	longueur 155mm
6	2	Tubulure 219.1×5.0	acier S235 JR	-
5	2	Oreille de levage	acier S235 JR	-
4	1	Tubulure 88.9 - 2.9	acier S235 JR	-
3	4	Tubulure 60.3×2.9	acier S235 JR	-
2	2	Piétement avec fourrure	acier S235 JR	-
1	1	Corps épaisseur = 4	acier S235 JR	-

Tolérances générales suivant EN ISO 268-1

ÉCHELLE ·	Corps de l'échangeur	AUTEUR
		DATE
A3	BTS CRCI Epreuve 43 DOC 15-200	00