

# Quiz sans titre

Document créé le : 05.17.2023 17:17

## Paramètres du quiz

Paramètres	Valeur
Score de réussite :	80%
Nombre total de questions :	5
Nombre de questions à poser :	5
Soumission de réponse :	Soumettre une question à la fois
Nombre de tentatives au quiz:	Illimité
Quand le quiz est terminé :	Afficher la diapositive avec les résultats
Envoyer les résultats du quiz à l'instructeur :	Non
Envoyer un rapport par email à l'utilisateur :	Non

## Groupe de questions 1 (5/5 questions)

### Question 1. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité B2 signifie :

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité B2 signifie :

- ☐ B : fortement toxique - 2 : inflammable
- ☐ B : faiblement toxique - 2 : inflammable
- ☐ B : fortement toxique - 2 : non inflammable.
- ☐ B : faiblement toxique - 2 : non inflammable

Correct	Choix
V	B : fortement toxique - 2 : inflammable
	B : faiblement toxique - 2 : inflammable
	B : fortement toxique - 2 : non inflammable.
	B : faiblement toxique - 2 : non inflammable

Feedback	
Correct :	BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte.
Incorrect :	DOMMAGE ! C'est incorrect
Réessayer :	C'est incorrect. Réessaies. TU as %ANSWER_ATTEMPTS% tentatives.

### Question 2. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A3 signifie :

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A3 signifie :

☐ A : faiblement toxique - 3 : inflammable

☐ A : fortement toxique - 3 : inflammable

☐ A : faiblement toxique - 3 : hautement inflammable

☐ A : fortement toxique - 3 : non inflammable

Correct	Choix
	A : faiblement toxique - 3 : inflammable
	A : fortement toxique - 3 : inflammable
V	A : faiblement toxique - 3 : hautement inflammable
	A : fortement toxique - 3 : non inflammable

Feedback	
Correct :	BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte.
Incorrect :	DOMMAGE ! C'est incorrect
Réessayer :	C'est incorrect. Réessaies. TU as %ANSWER_ATTEMPTS% tentatives.

### Question 3. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A1 signifie :

Pour les fluides frigorigènes, le groupe de sécurité A1 signifie :

☐ A : faiblement toxique - 1 : inflammable

☐ A : fortement toxique - 1 : non inflammable

☐ A : fortement toxique - 1 : inflammable

☐ A : faiblement toxique - 1 : non inflammable

Correct	Choix
	A : faiblement toxique - 1 : inflammable
	A : fortement toxique - 1 : non inflammable
	A : fortement toxique - 1 : inflammable
V	A : faiblement toxique - 1 : non inflammable

Feedback	
Correct :	BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte.
Incorrect :	DOMMAGE ! C'est incorrect
Réessayer :	C'est incorrect. Réessaies. TU as %ANSWER_ATTEMPTS% tentatives.

#### Question 4. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour le groupe de sécurité, la lettre majuscule correspond à la toxicité du fluide frigorigène :

Pour le groupe de sécurité, la lettre majuscule correspond à la toxicité du fluide frigorigène :

☐ Vrai

☐ Faux

Correct	Choix
V	Vrai
	Faux

Feedback	
Correct :	BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte.
Incorrect :	DOMMAGE ! C'est incorrect
Réessayer :	C'est incorrect. Réessaies. TU as %ANSWER_ATTEMPTS% tentatives.

#### Question 5. Choix multiple, 1 point, 2 essais

Pour le groupe de sécurité, la chiffre correspond à l'inflammabilité du fluide frigorigène :

Pour le groupe de sécurité, la chiffre correspond à l'inflammabilité du fluide frigorigène :

☐ Vrai


☐ Faux

Correct	Choix
V	Vrai
	Faux


Feedback	
Correct :	BRAVO ! Tu as sélectionné la réponse correcte.
Incorrect :	DOMMAGE ! C'est incorrect
Réessayer :	C'est incorrect. Réessaies. TU as %ANSWER_ATTEMPTS% tentatives.

## Résultats du quiz

### Résultats du quiz, Réussi

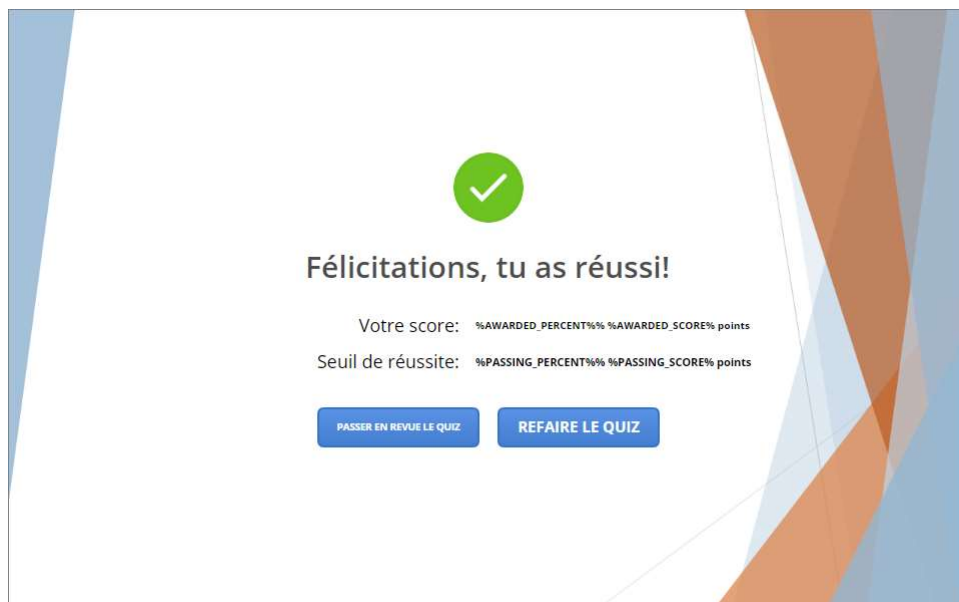

Félicitations, tu as réussi!

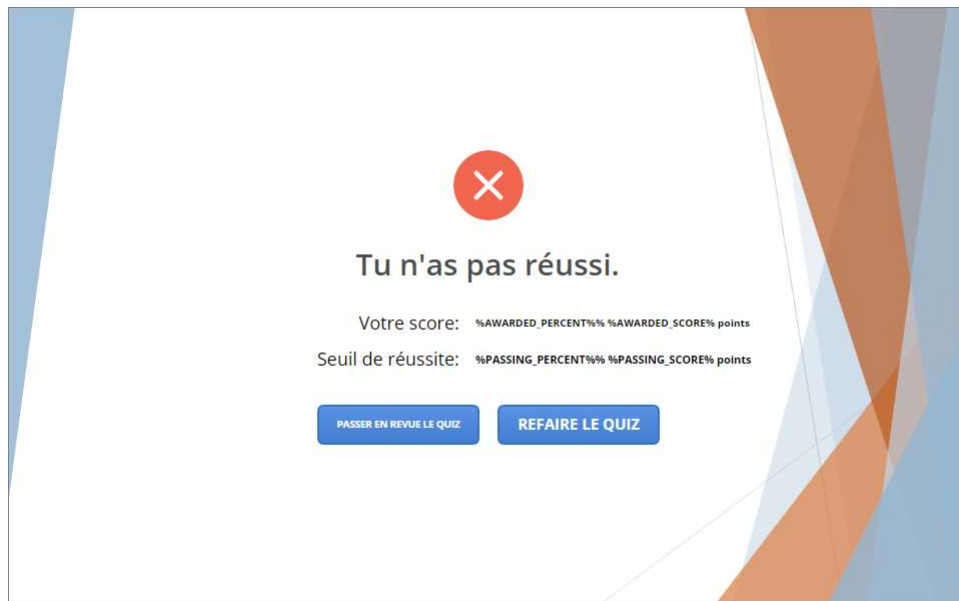

Tu n'as pas réussi.