

CARACTERISTIQUE GENERALE DE L'ARMOIRE:

TENSION RESEAU NORMAL: 400V TRI + N + T  
TENSION RESEAU SECOURS: 400V TRI + N + T  
INTENSITE RESEAU NORMAL: 100A  
INTENSITE RESEAU SECOURS: 63A  
CARACTERISTIQUE DES DISJONCTEURS UTILISES DANS L'ARMOIRE: C60N 10KA

IMPERATIF  
PROTEGER L'ALIMENTATION DE L'ARMOIRE PAR UNE PROTECTION  
ASSOCIEE A UN DIFFERENTIEL DE 30mA


A	Création du dossier	07/10/2004	DUMONT P.		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE


<div>SARL ATC</div> <div>Z.A. Le pont Gandouin</div> <div>50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES</div> <div>Tél: 02.33.79.05.90</div> <div>Fax: 02.33.79.05.95</div>	DESSINE: DUMONT P.
	VERIFIE: KACZMAREK P.
	DATE DE CREATION: 07/10/2004
	AFFAIRE N°


<div>Atc</div>	<div>LYCEE</div> <div>E. DOUCET</div> <div>EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE</div>	<div>Schneider</div> <div>Electric</div>
----------------	---	--


<div>CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM</div> <div>ARMOIRE GENERALE</div> <div>Page de garde</div> <div>VERSION INDUSTRIELLE</div>
---

DOSSIER N°: 05100401	01 / 26
----------------------	---------

	<b>SARL ATC</b> Z.A. Le pont Gandouin 50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES Tél. 02.33.79.05.90 Fax: 02.33.79.05.95		<u>DESSINE :</u> DUMONT P.						<b>E. DOUCET</b>  <b>DOSSIER N°: 05100401</b>	<b>CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM</b> <b>ARMOIRE GENERALE</b> <b>Liste des folios avec indice de revision</b>	<b>FOLIO</b> 02 sur 26  SEE EXPERT: V3R7
			<u>VERIFIE :</u>								
			<u>DATE DE CREATION :</u> 15/10/2004		A	15/10/2004	Création du dossier	DUMONT P.			
					INDICE	DATE	MODIFICATION	DES			

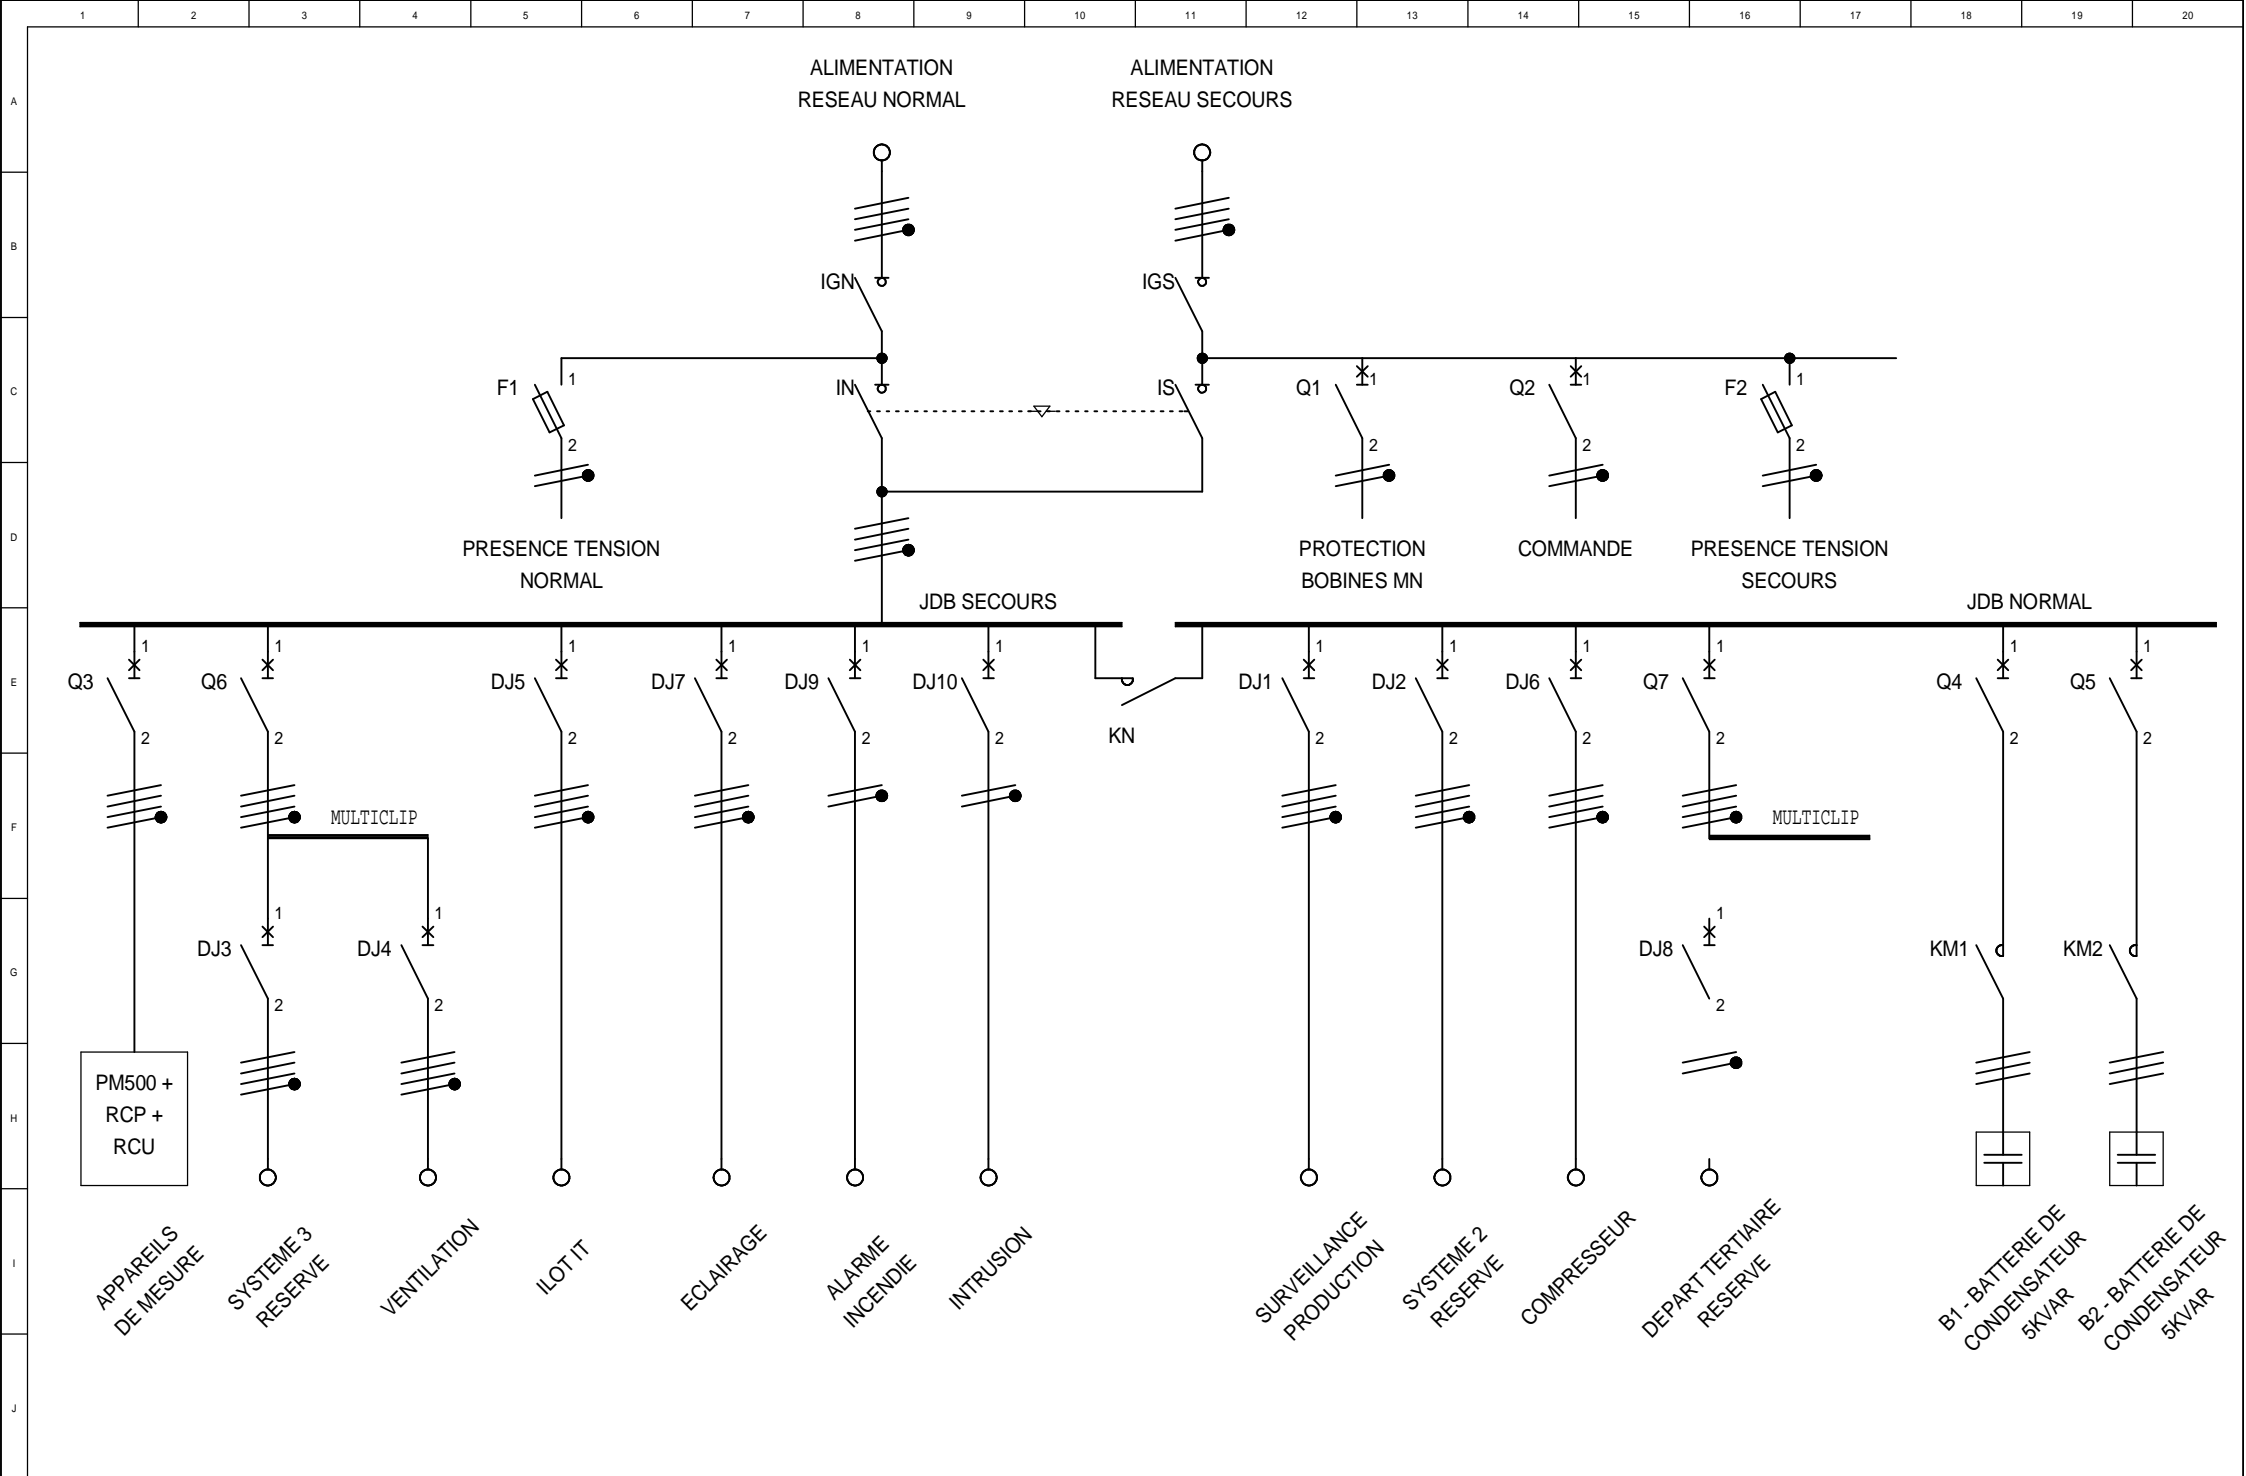

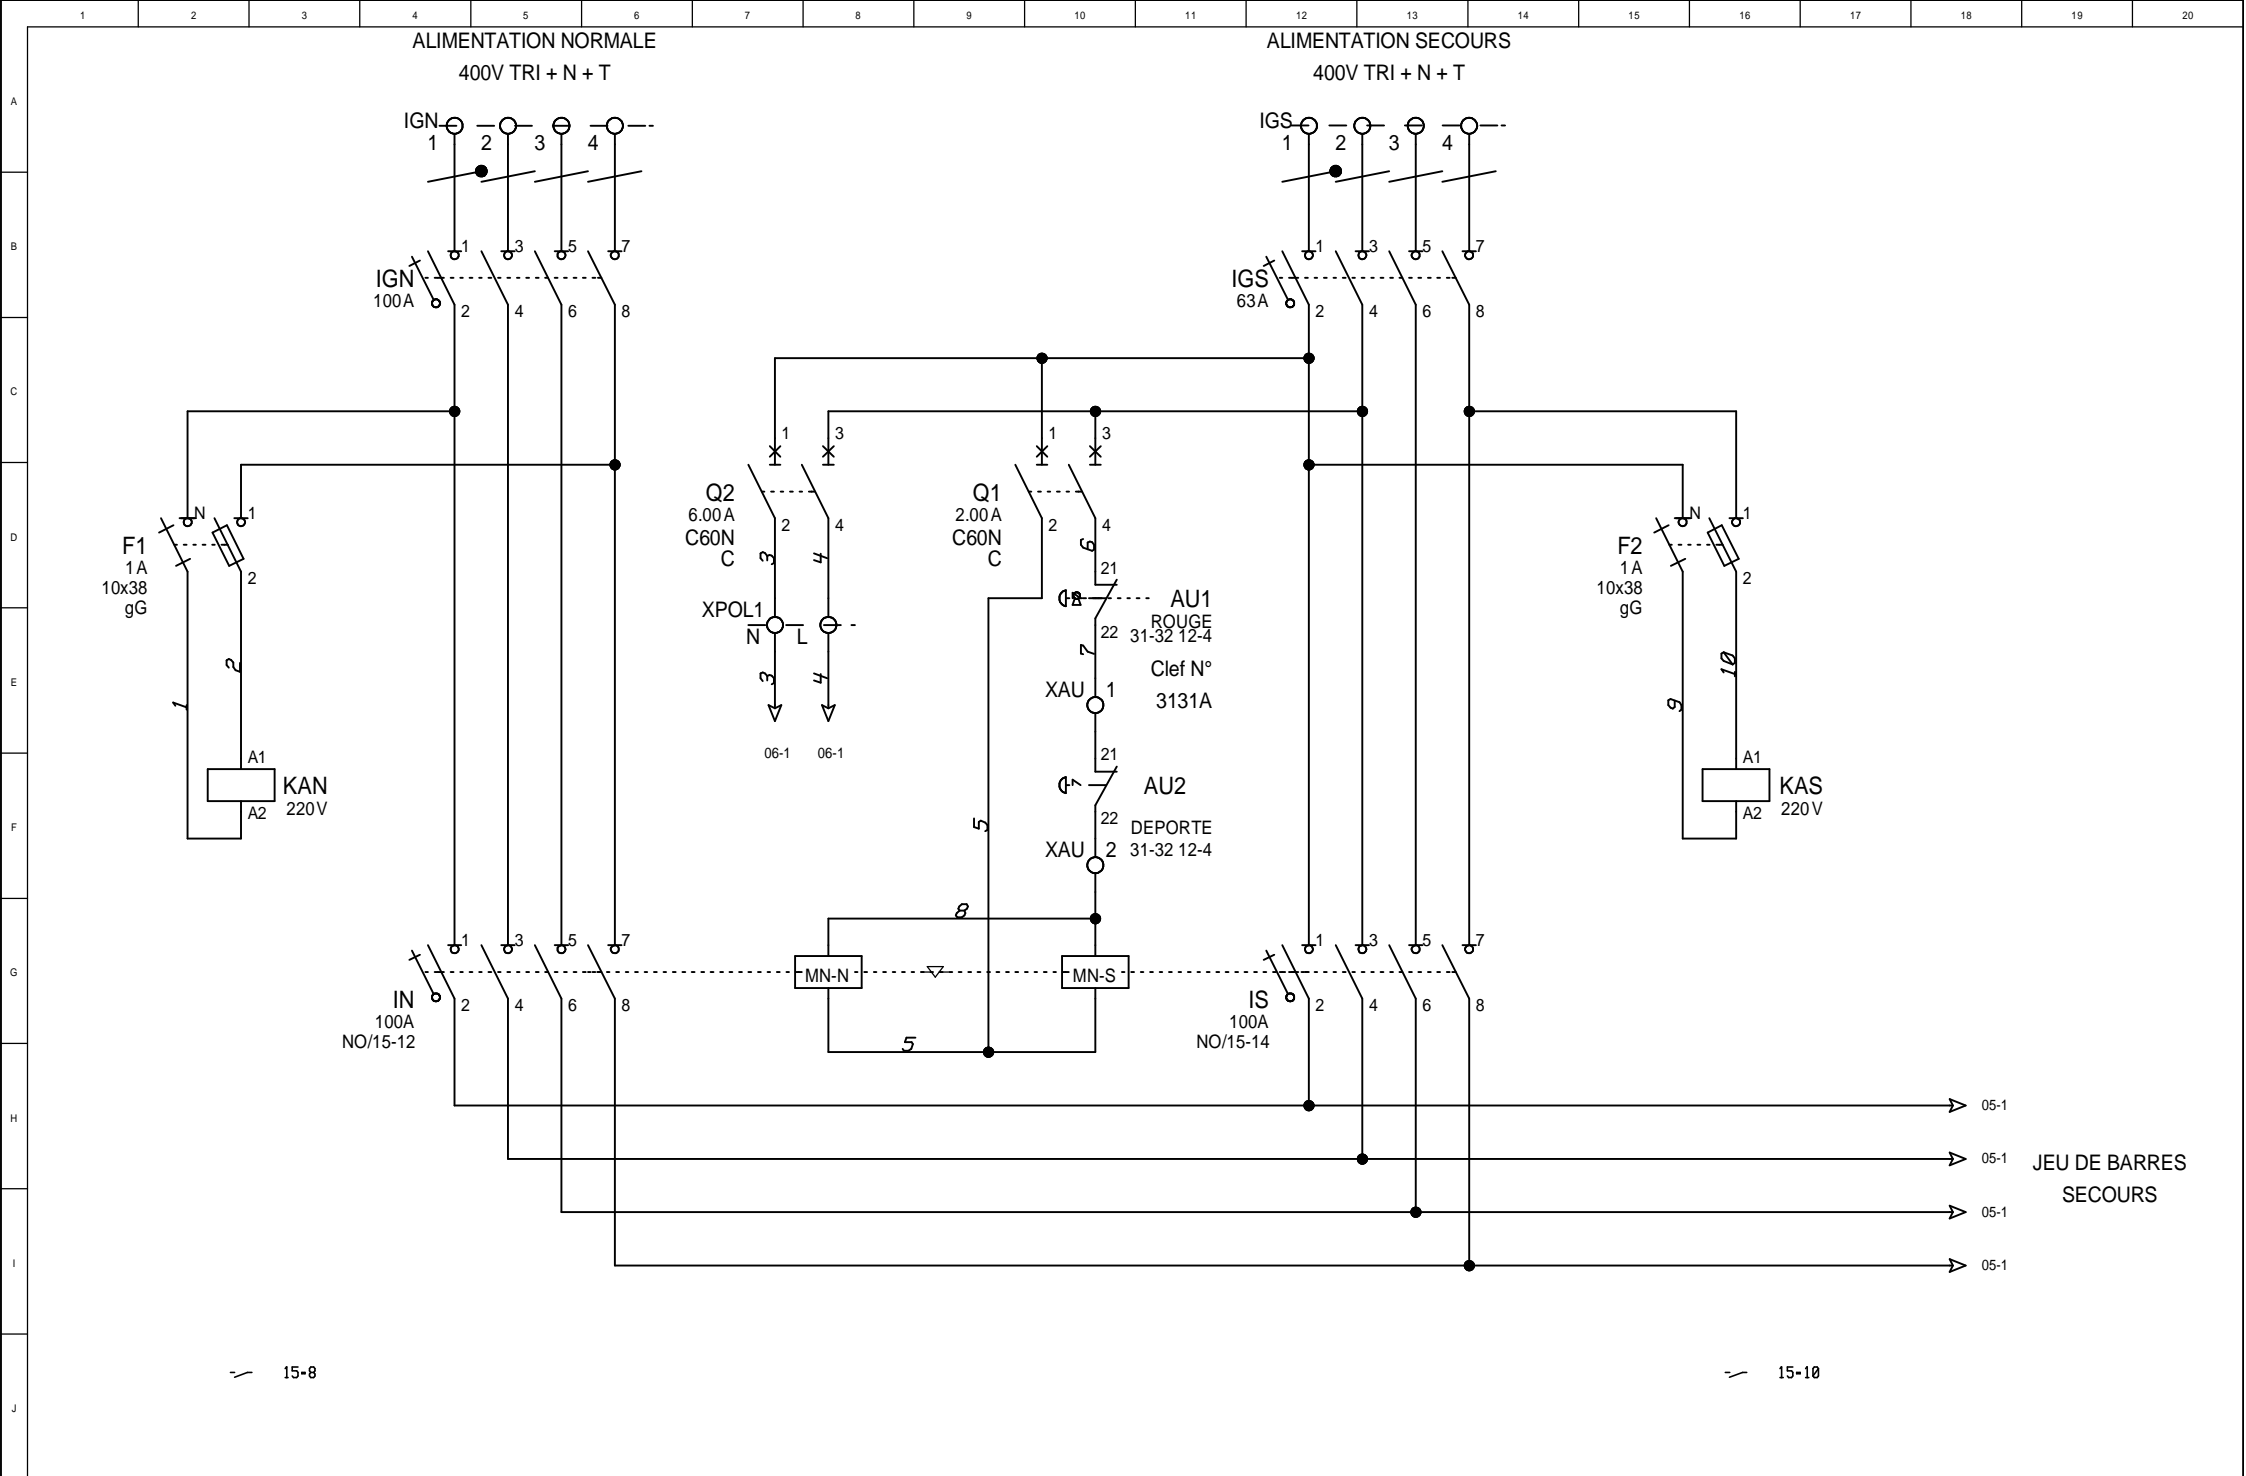

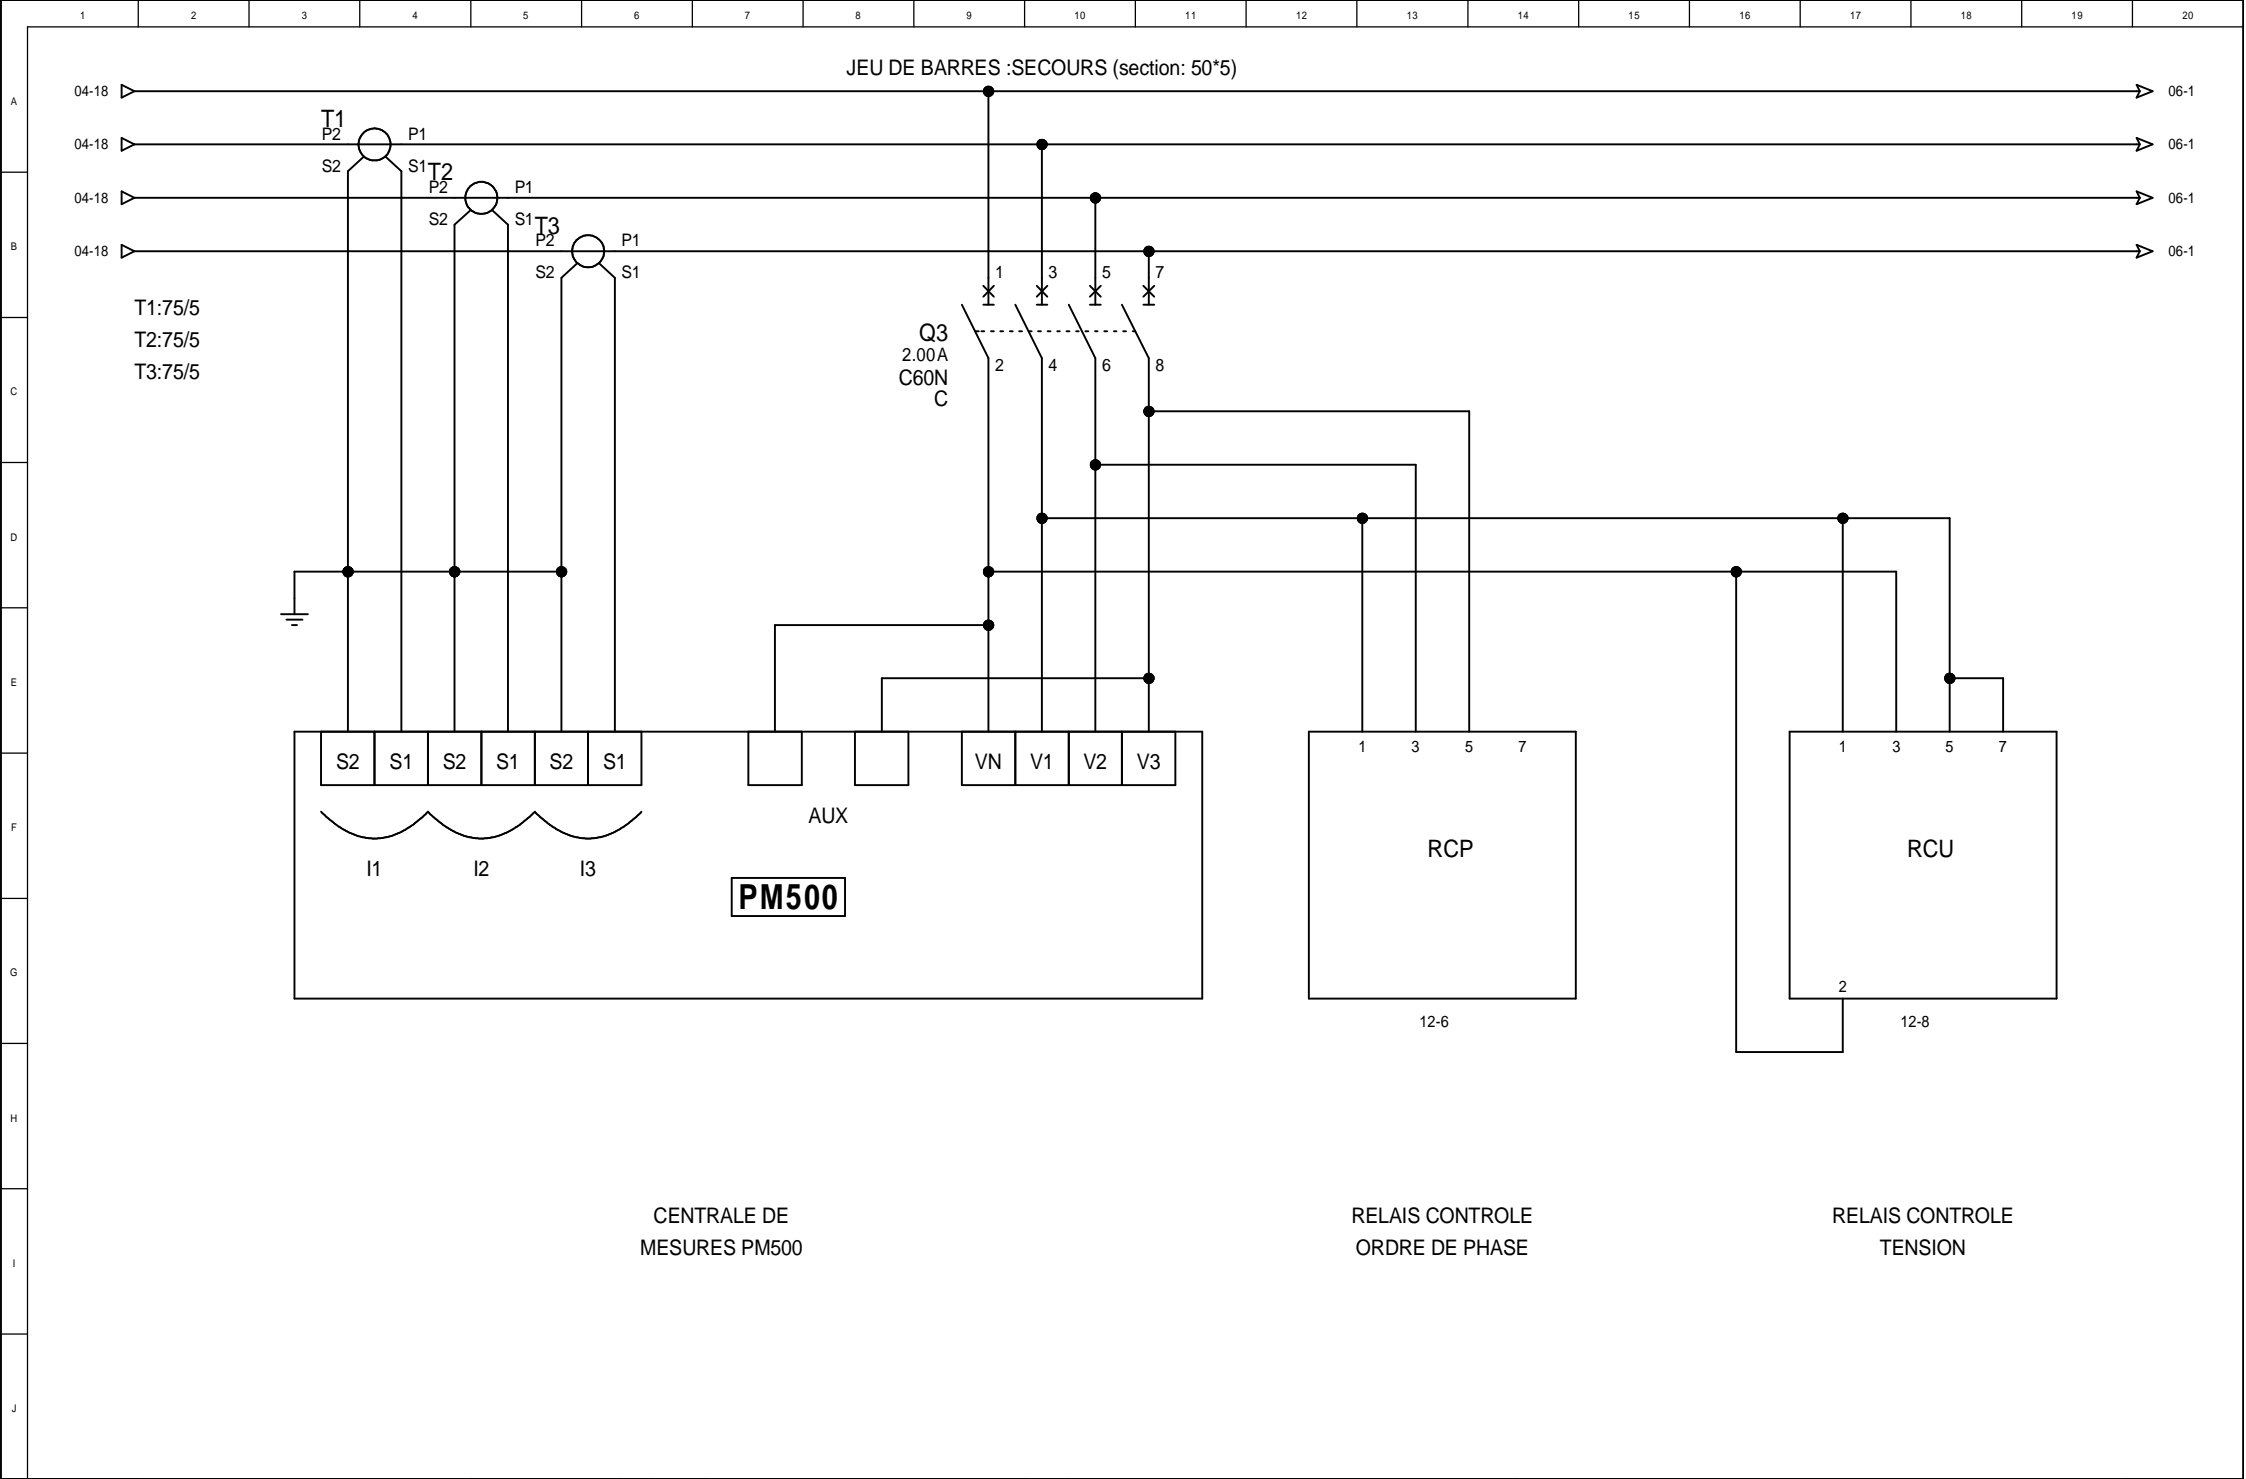

**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
Tél: 02.33.79.05.90  
Fax: 02.33.79.05.95

DESSEIN	DUMONT P.				
VERIFIE	BOURSIN S.				
DATE DE CREATION	07/10/2004	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.
		A	07/10/2004	Création du dossier	DUMONT P.


**E. DOUCET**


DOSSIER N°: **05100401**


CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM  
ARMOIRE GENERALE  
**Mesures**

FOLIO  
05  
SUF  
26


SEE EXPERT: V3R

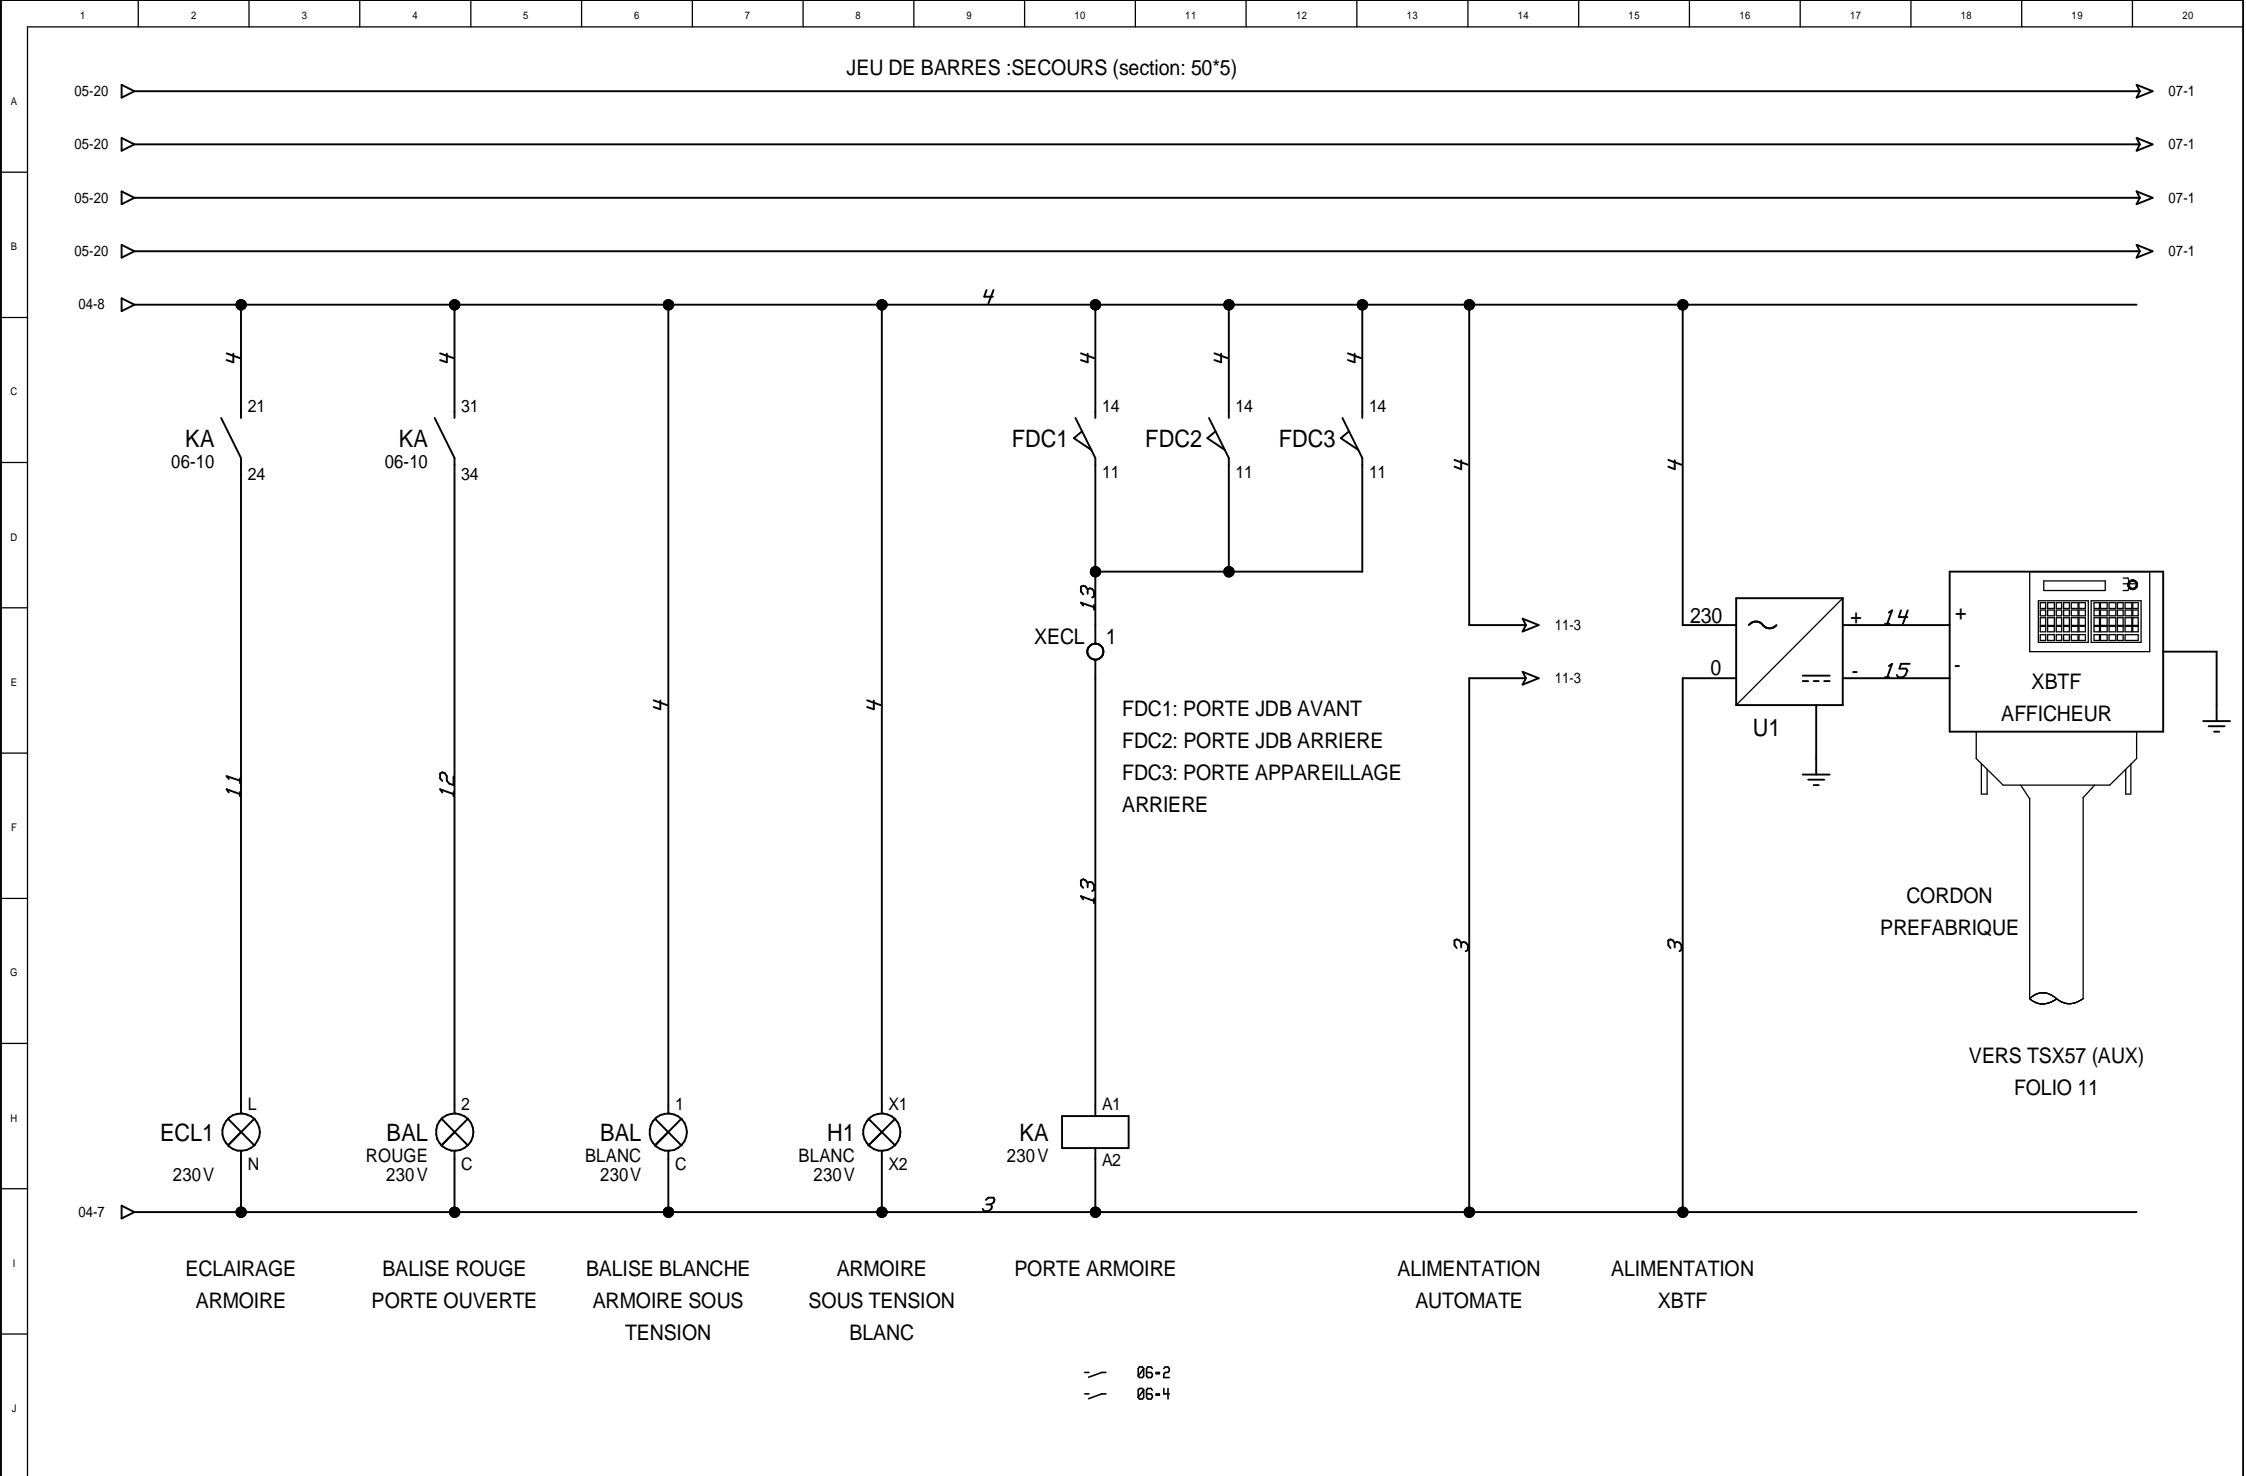


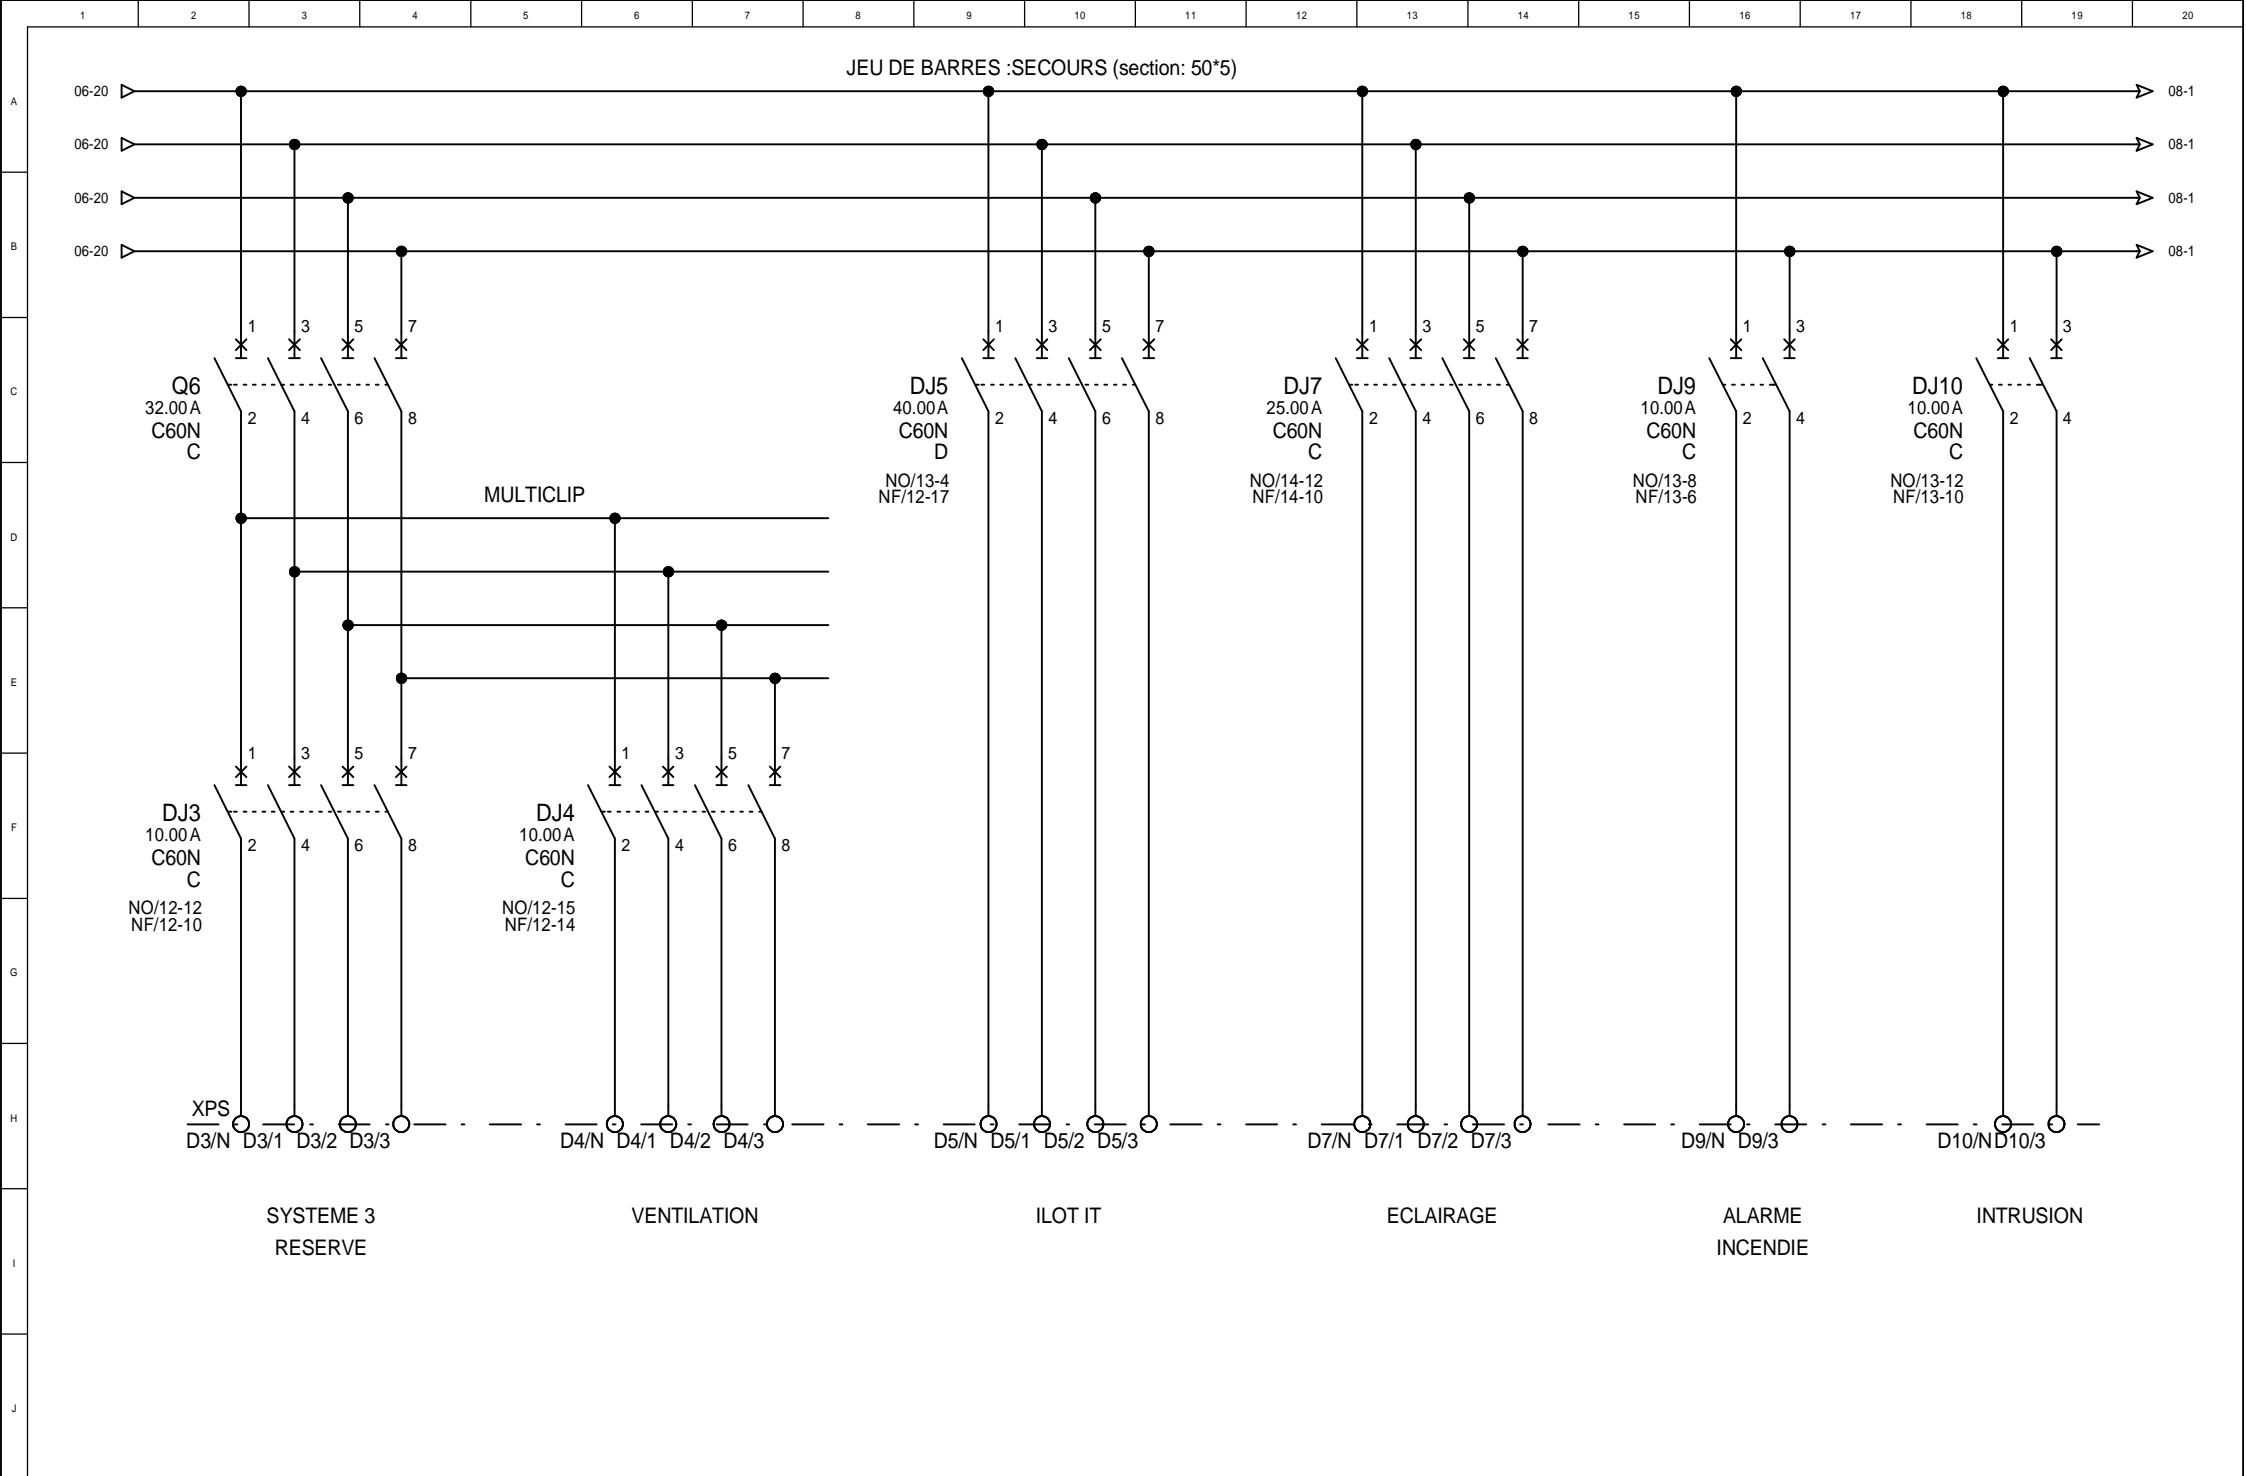


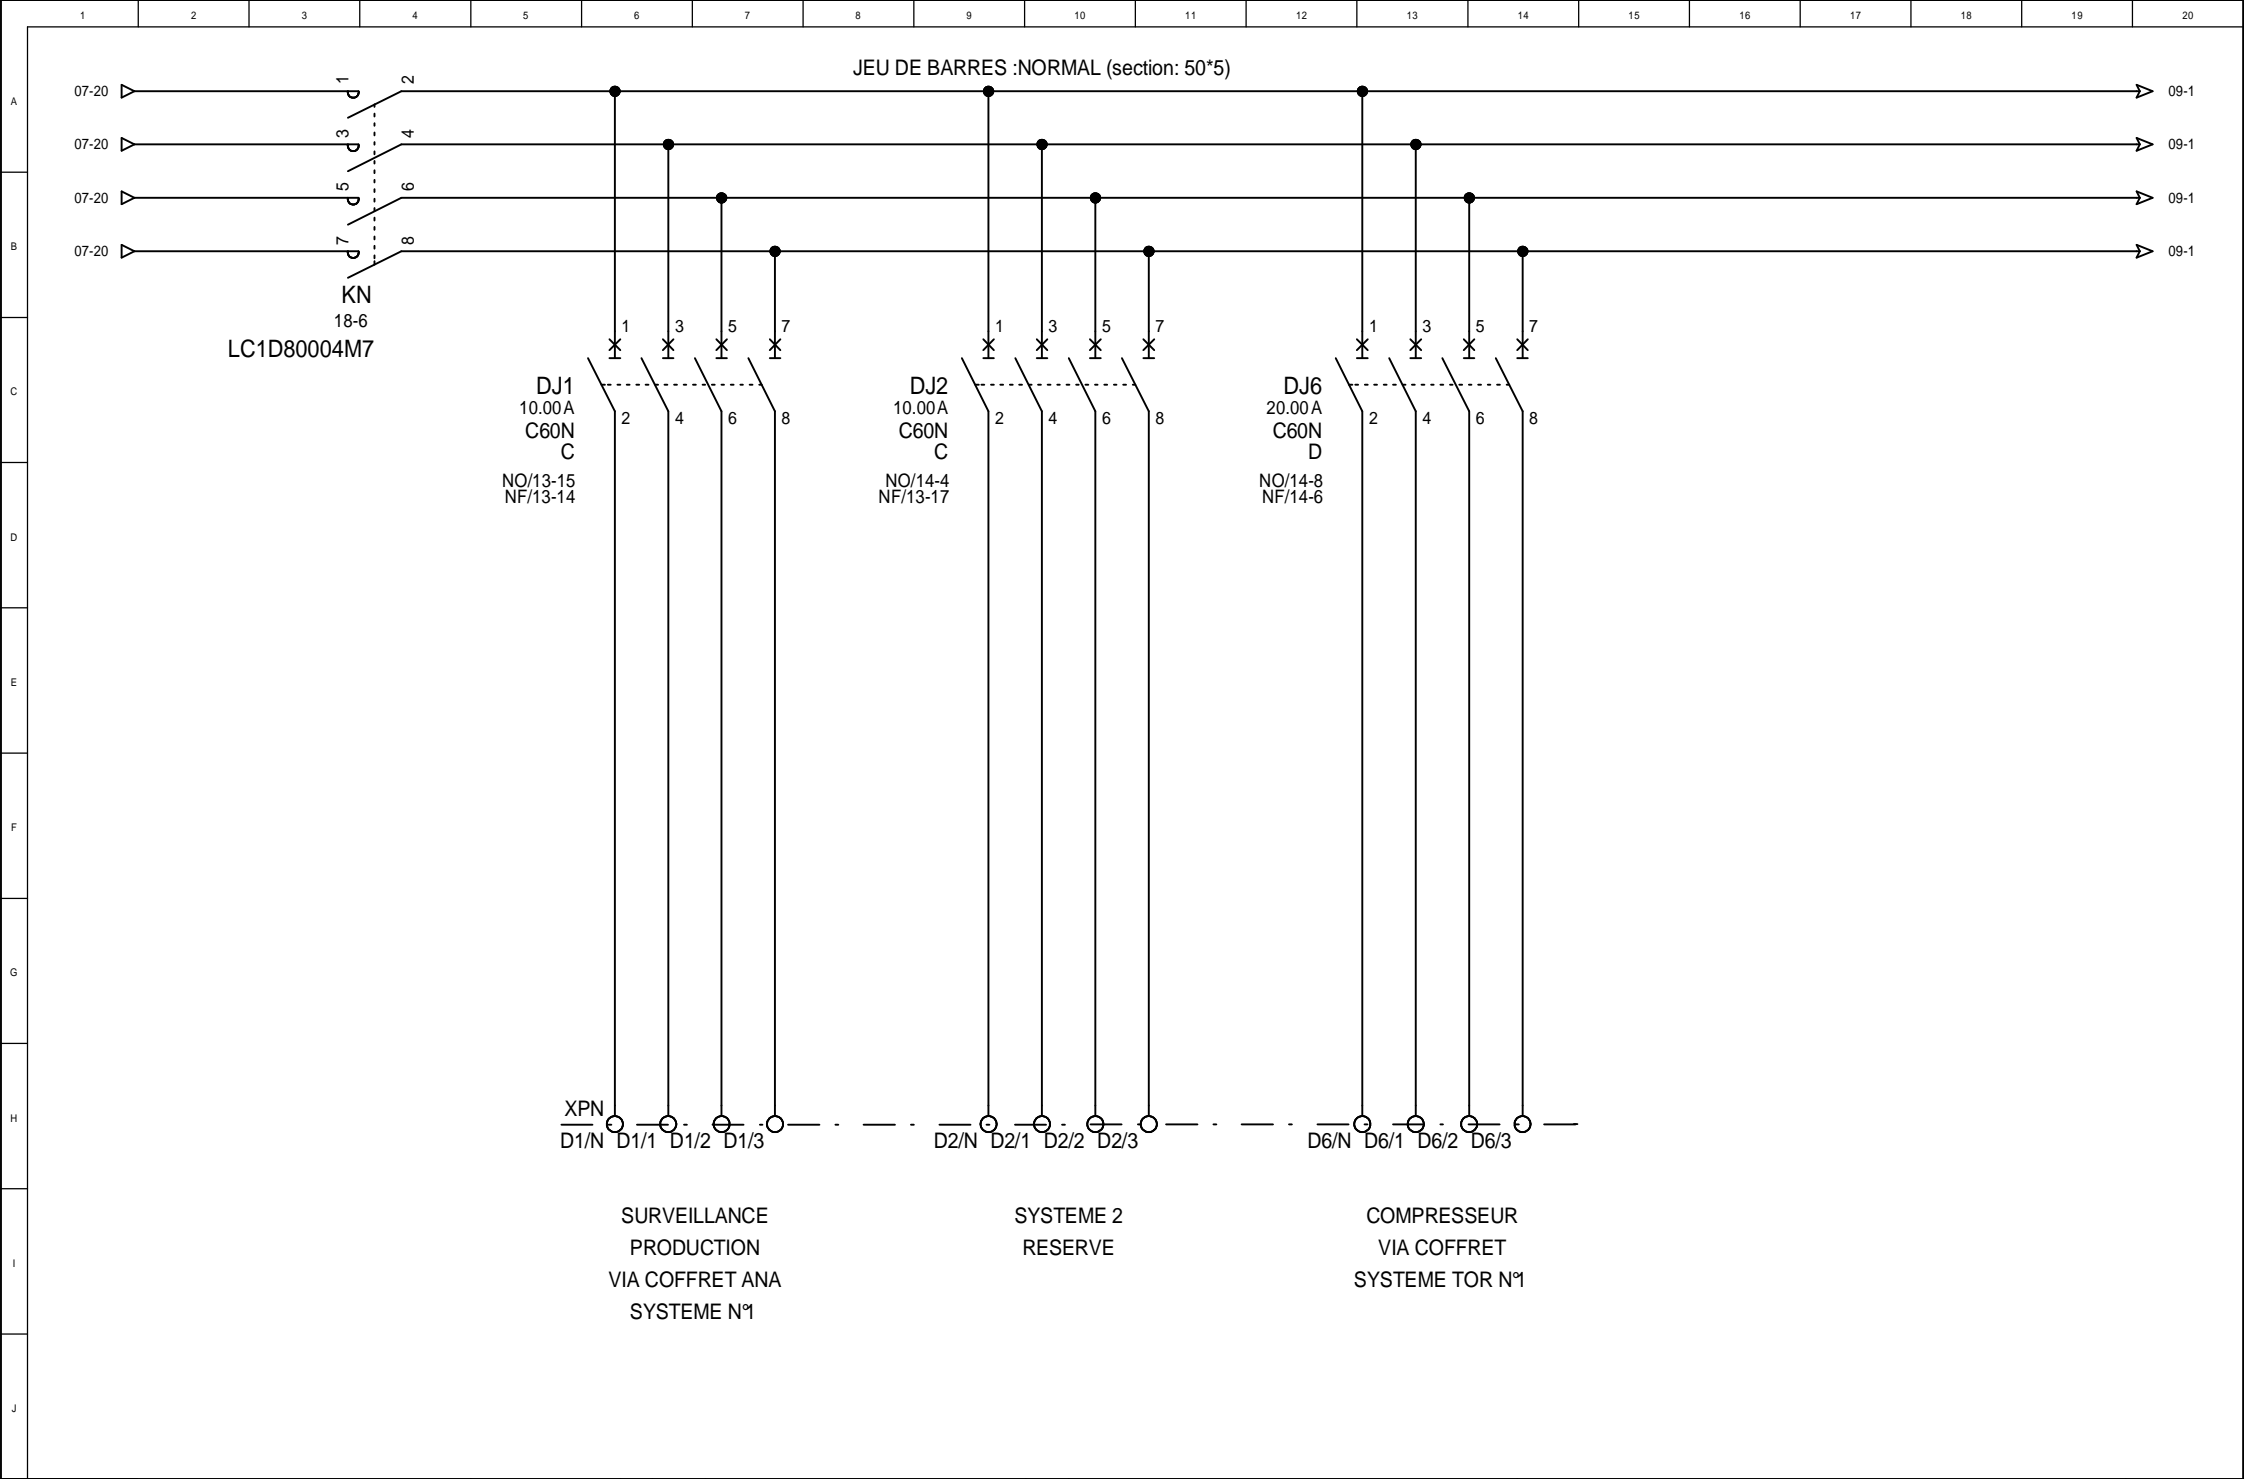



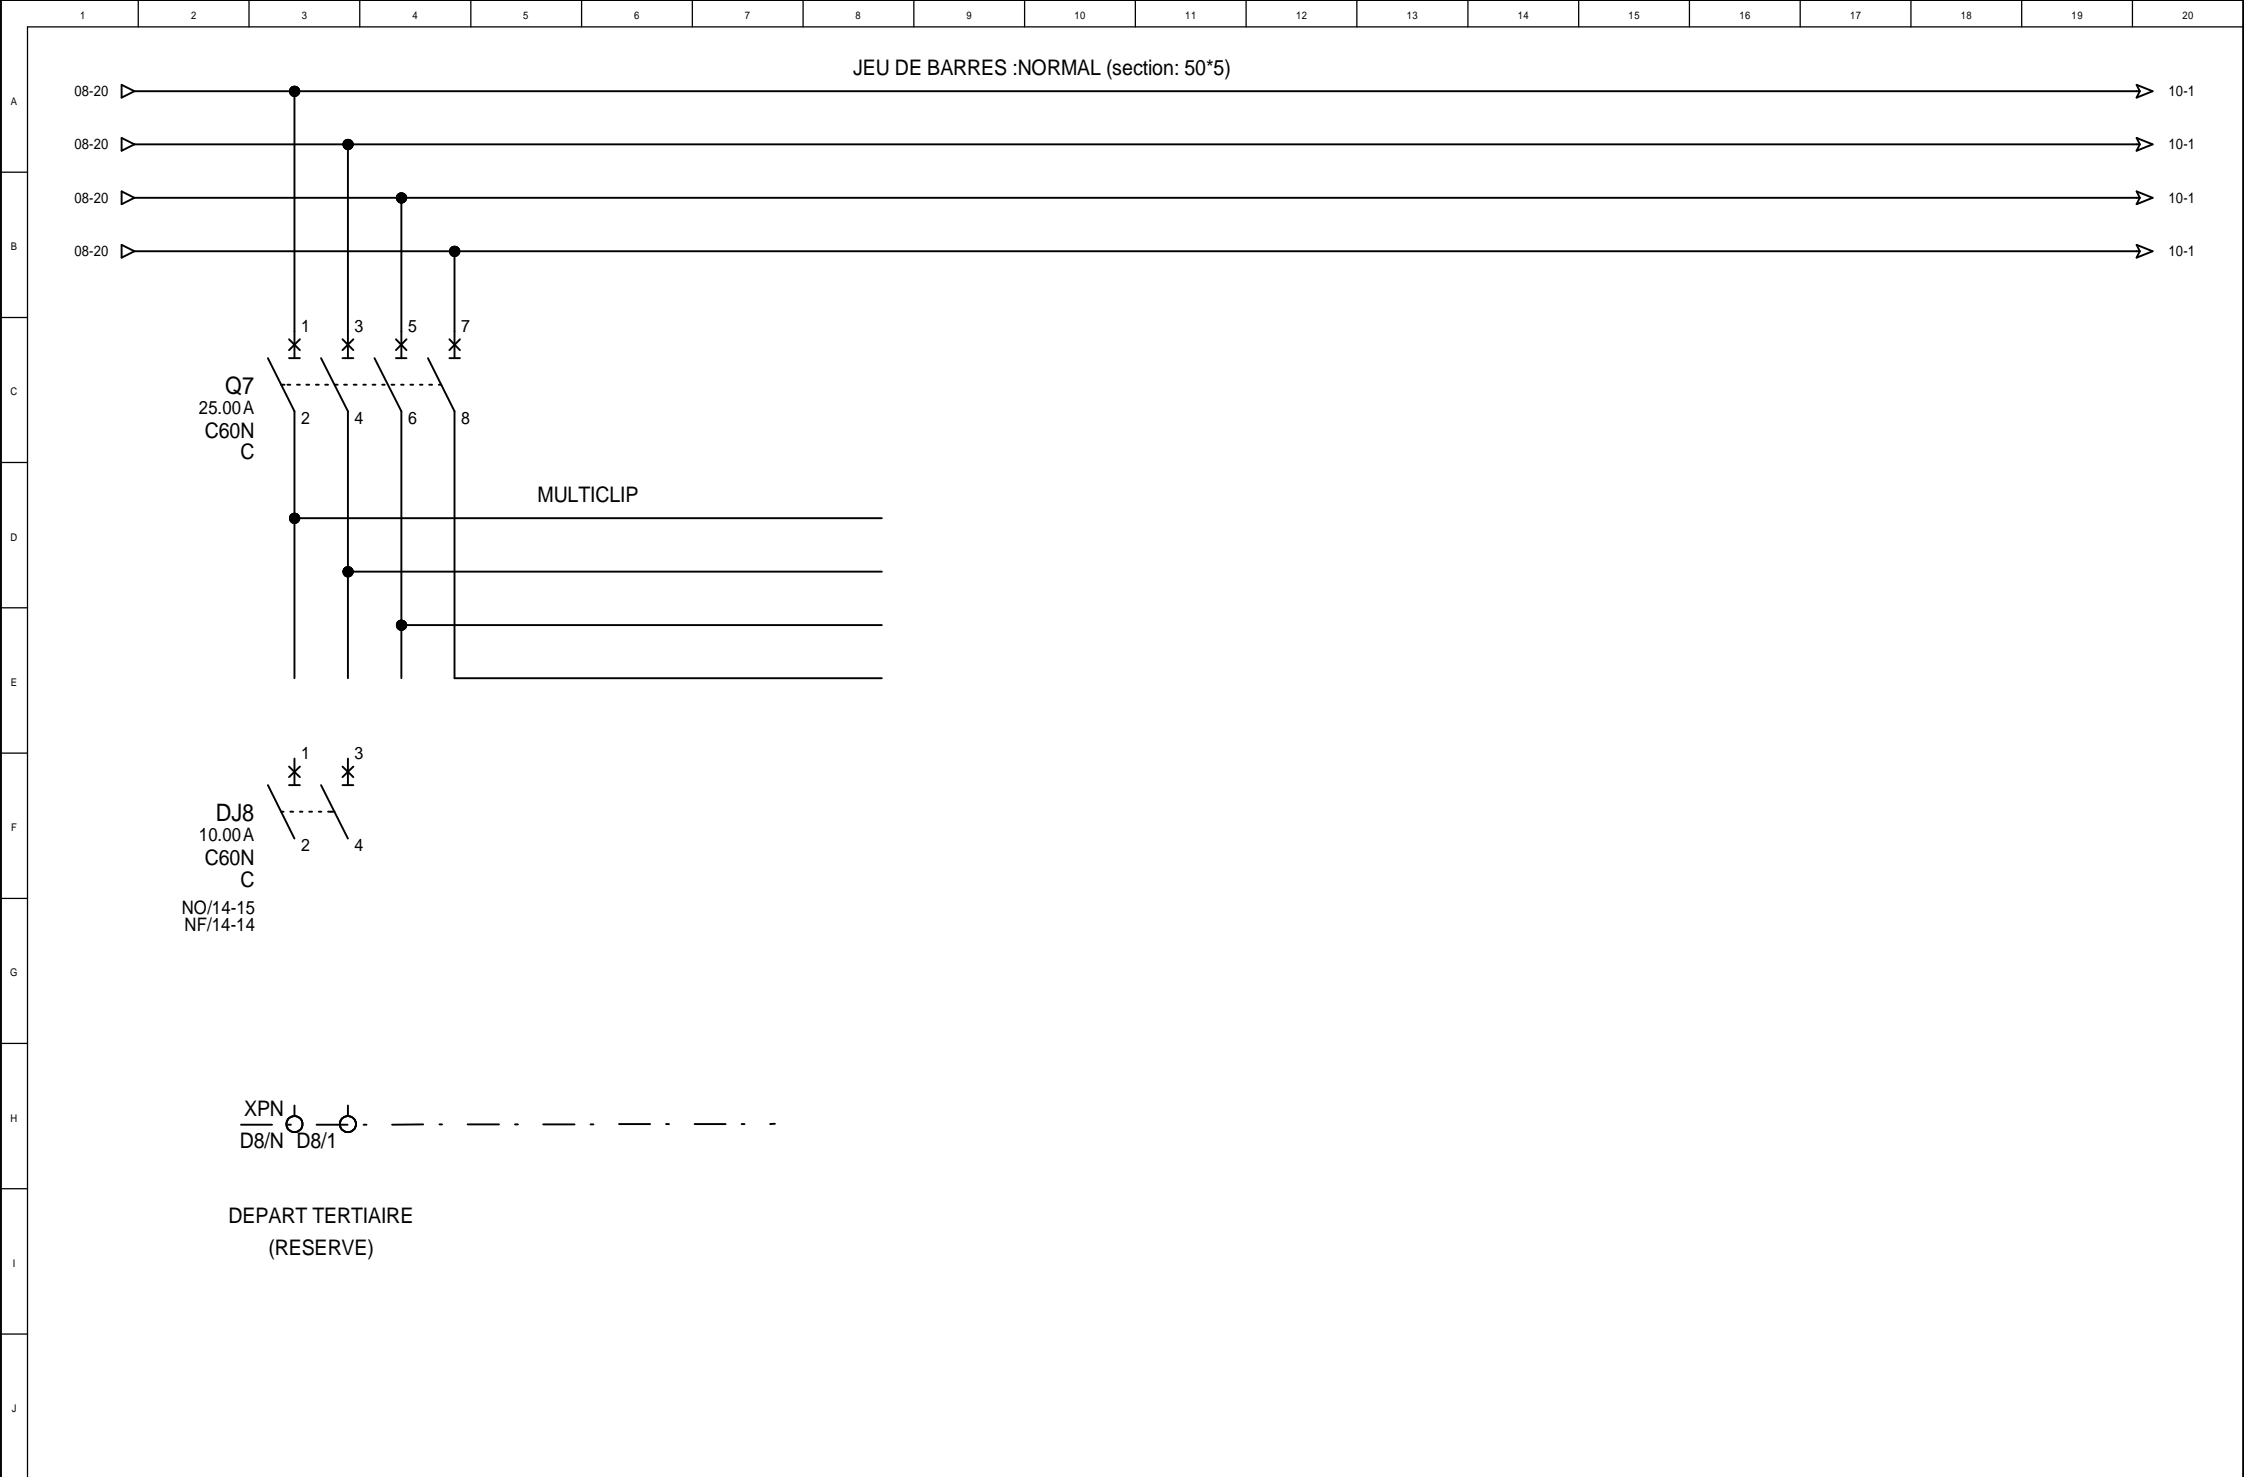


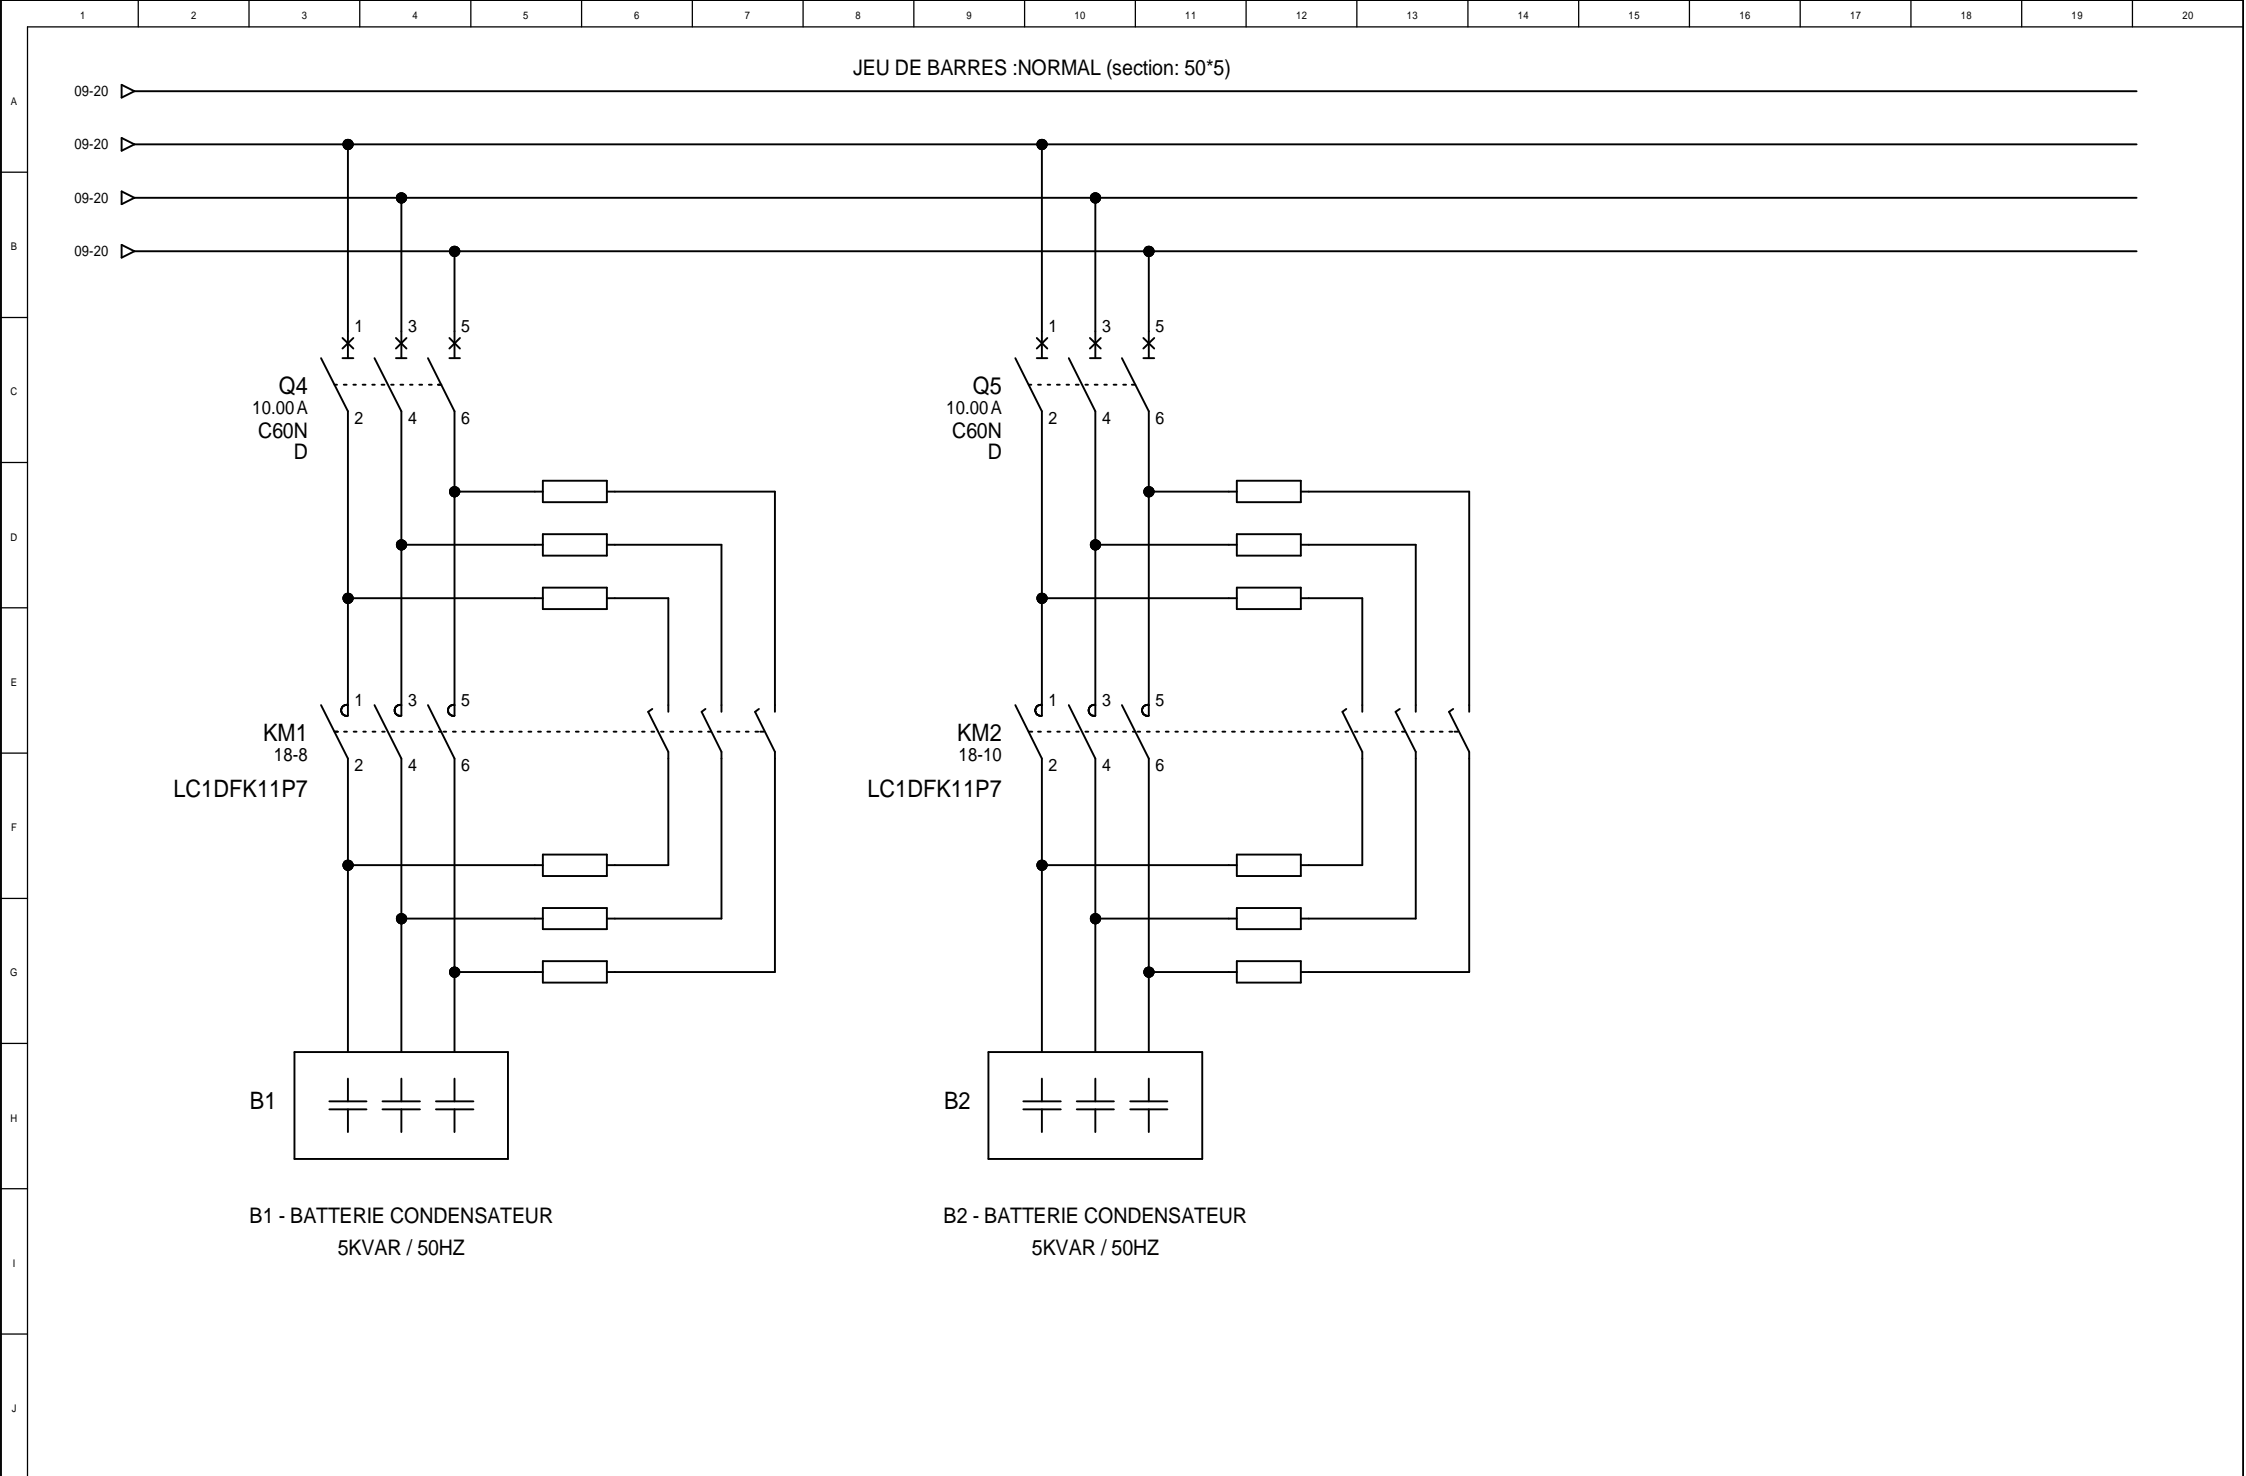

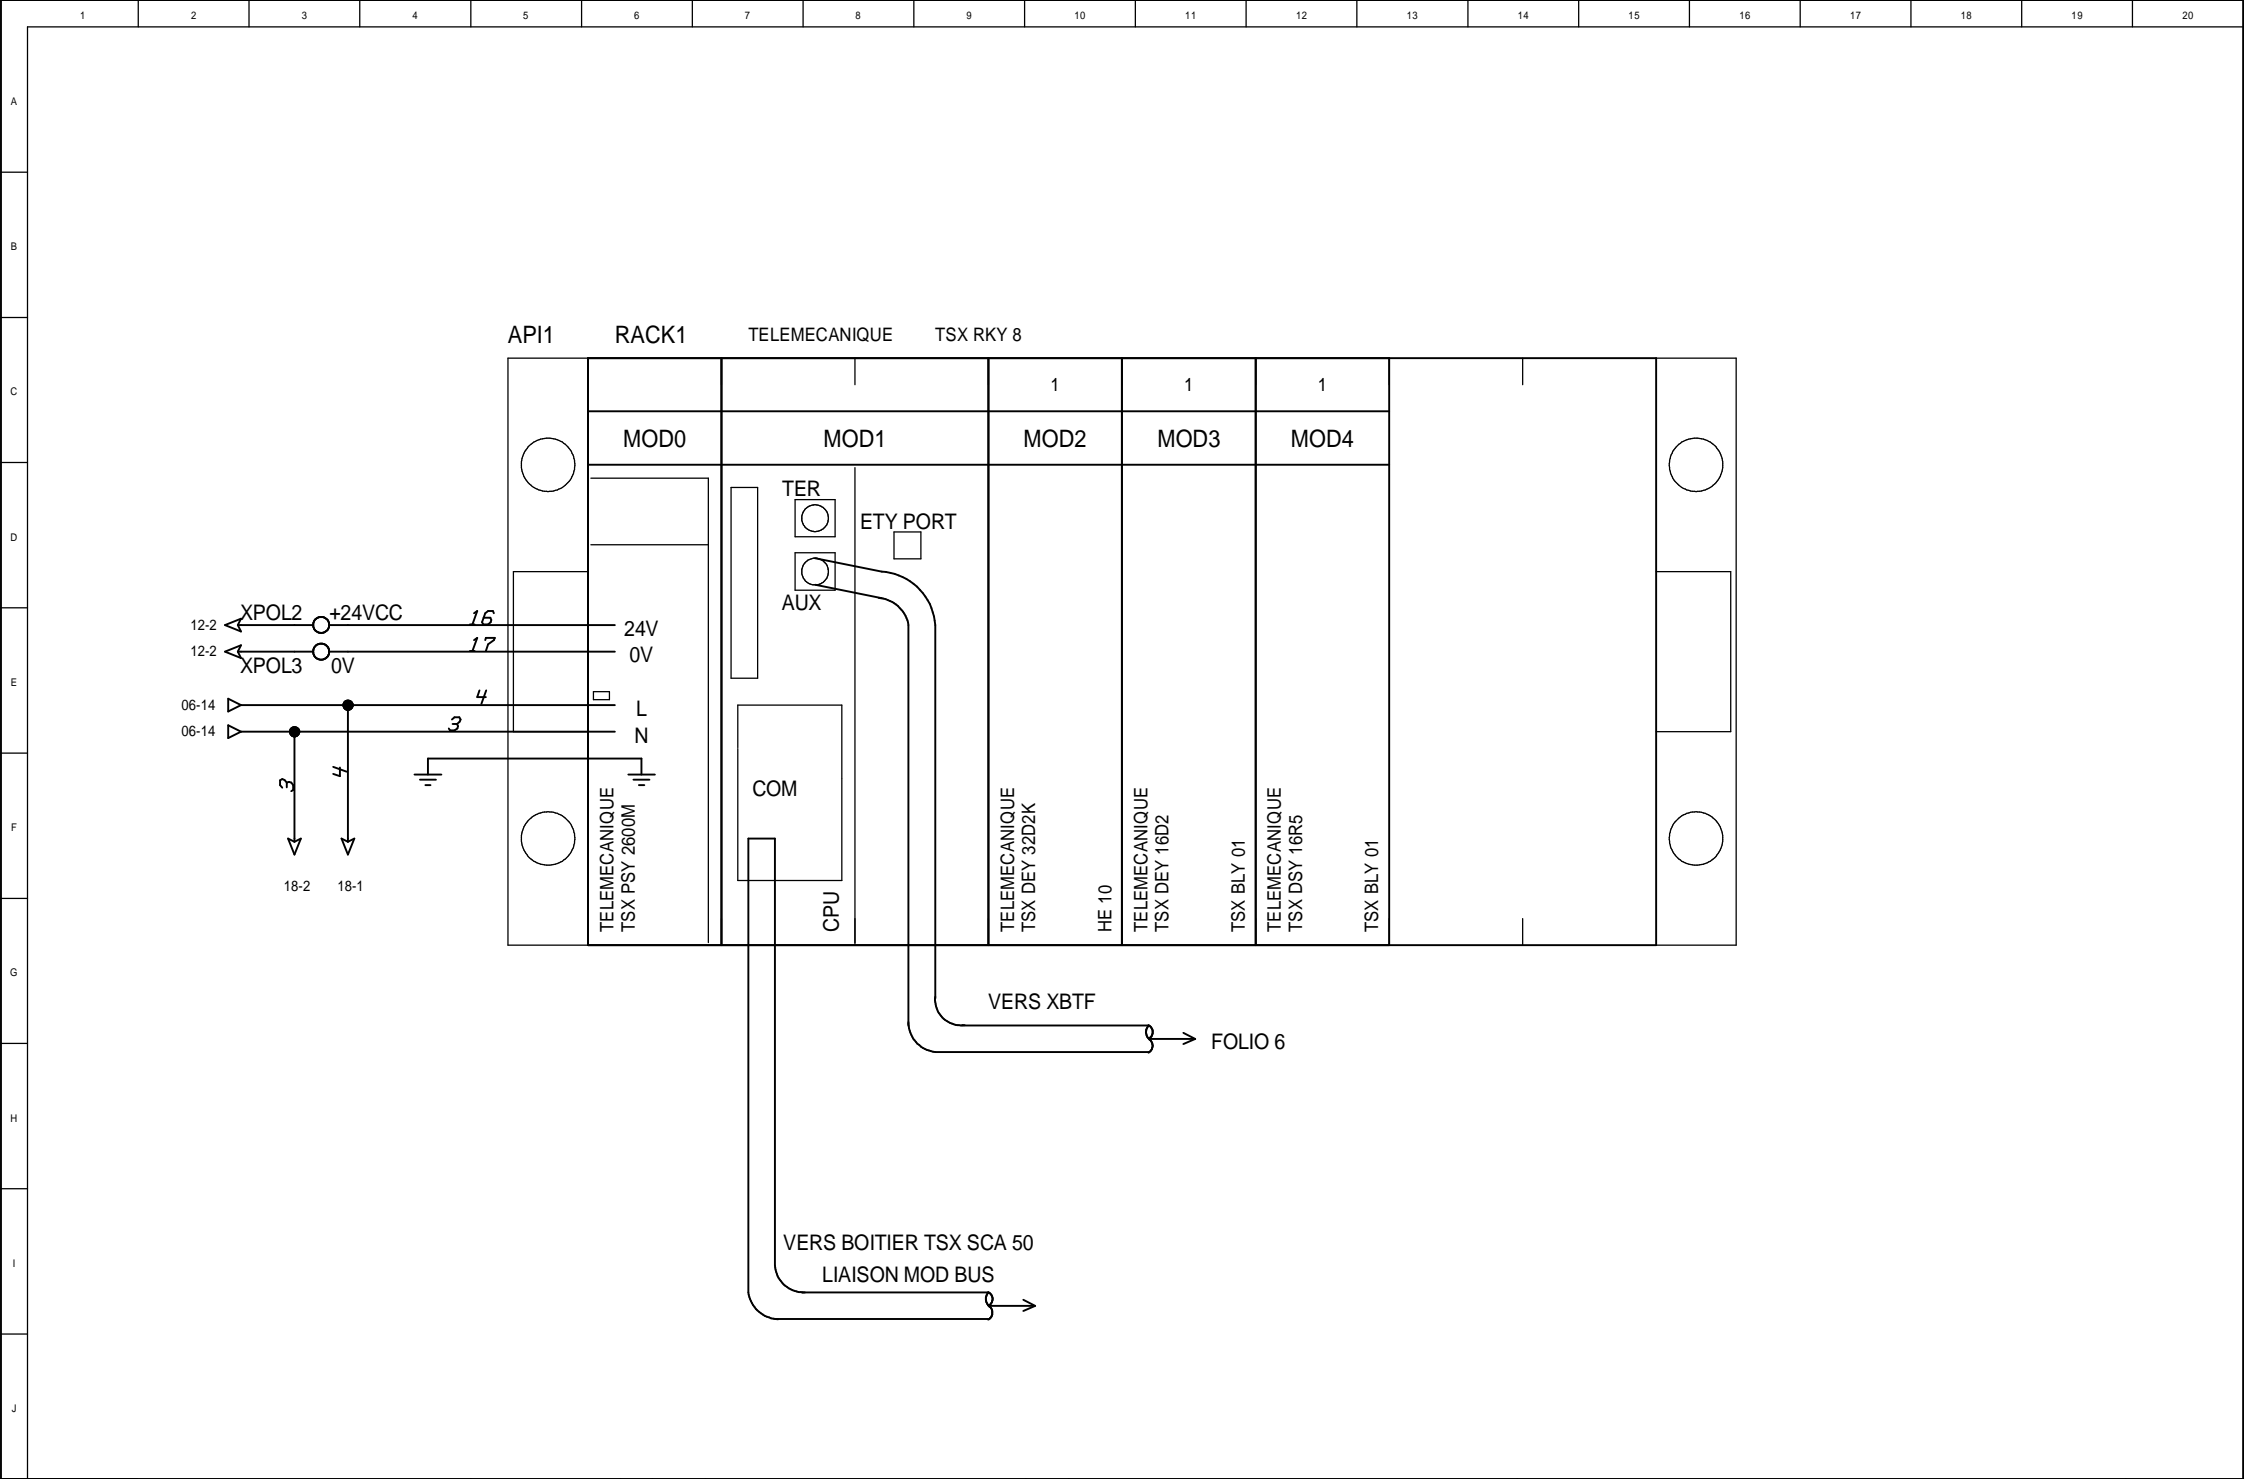



DEPART ILOT IT OUVERT	DEPART ALARME INCENDIE DISJONCTE	DEPART ALARME INCENDIE OUVERT	DEPART INTRUSION DISJONCTE	DEPART INTRUSION OUVERT	DEPART SURVEILLANCE PRODUCTION DISJONCTE	DEPART SURVEILLANCE PRODUCTION OUVERT	DEPART SYSTEME 2 RESERVE DISJONCTE
-----------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	---	--

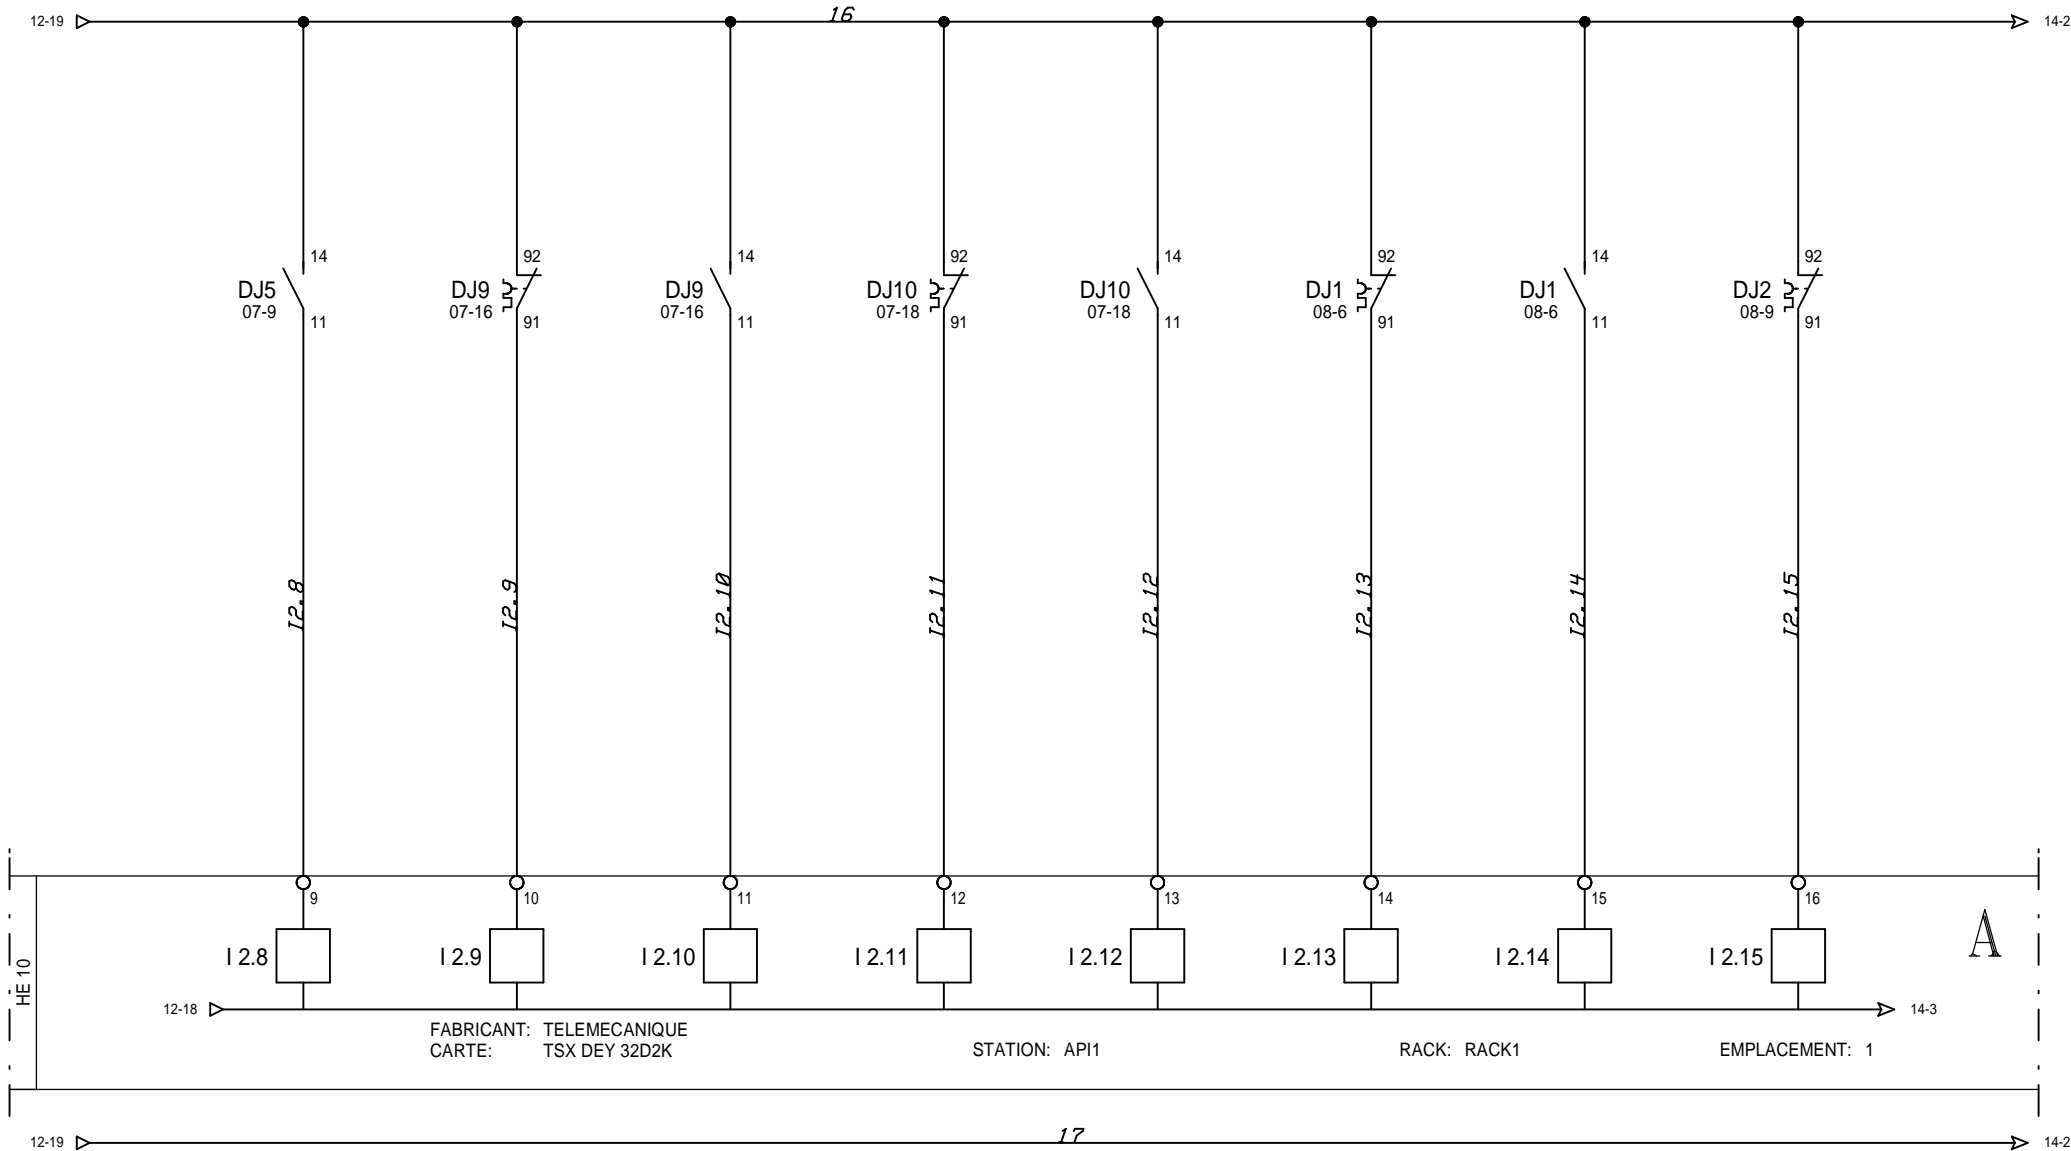

**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
Tél: 02.33.79.05.90  
Fax: 02.33.79.05.95

DESINE	DUMONT P.				
VERIFIE	BOURSIN S.				
DATE DE CREATION	07/10/2004	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.
		A	07/10/2004	Création du dossier	DUMONT P.

**E. DOUCET**


DOSSIER N°: **05100401**


**CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM**  
**ARMOIRE GENERALE**  
**MOD2 - Carte d'entrées I2.8 à I2.15**

**FOLIO**  
13  
SUF  
26


SEE EXPERT: V3R



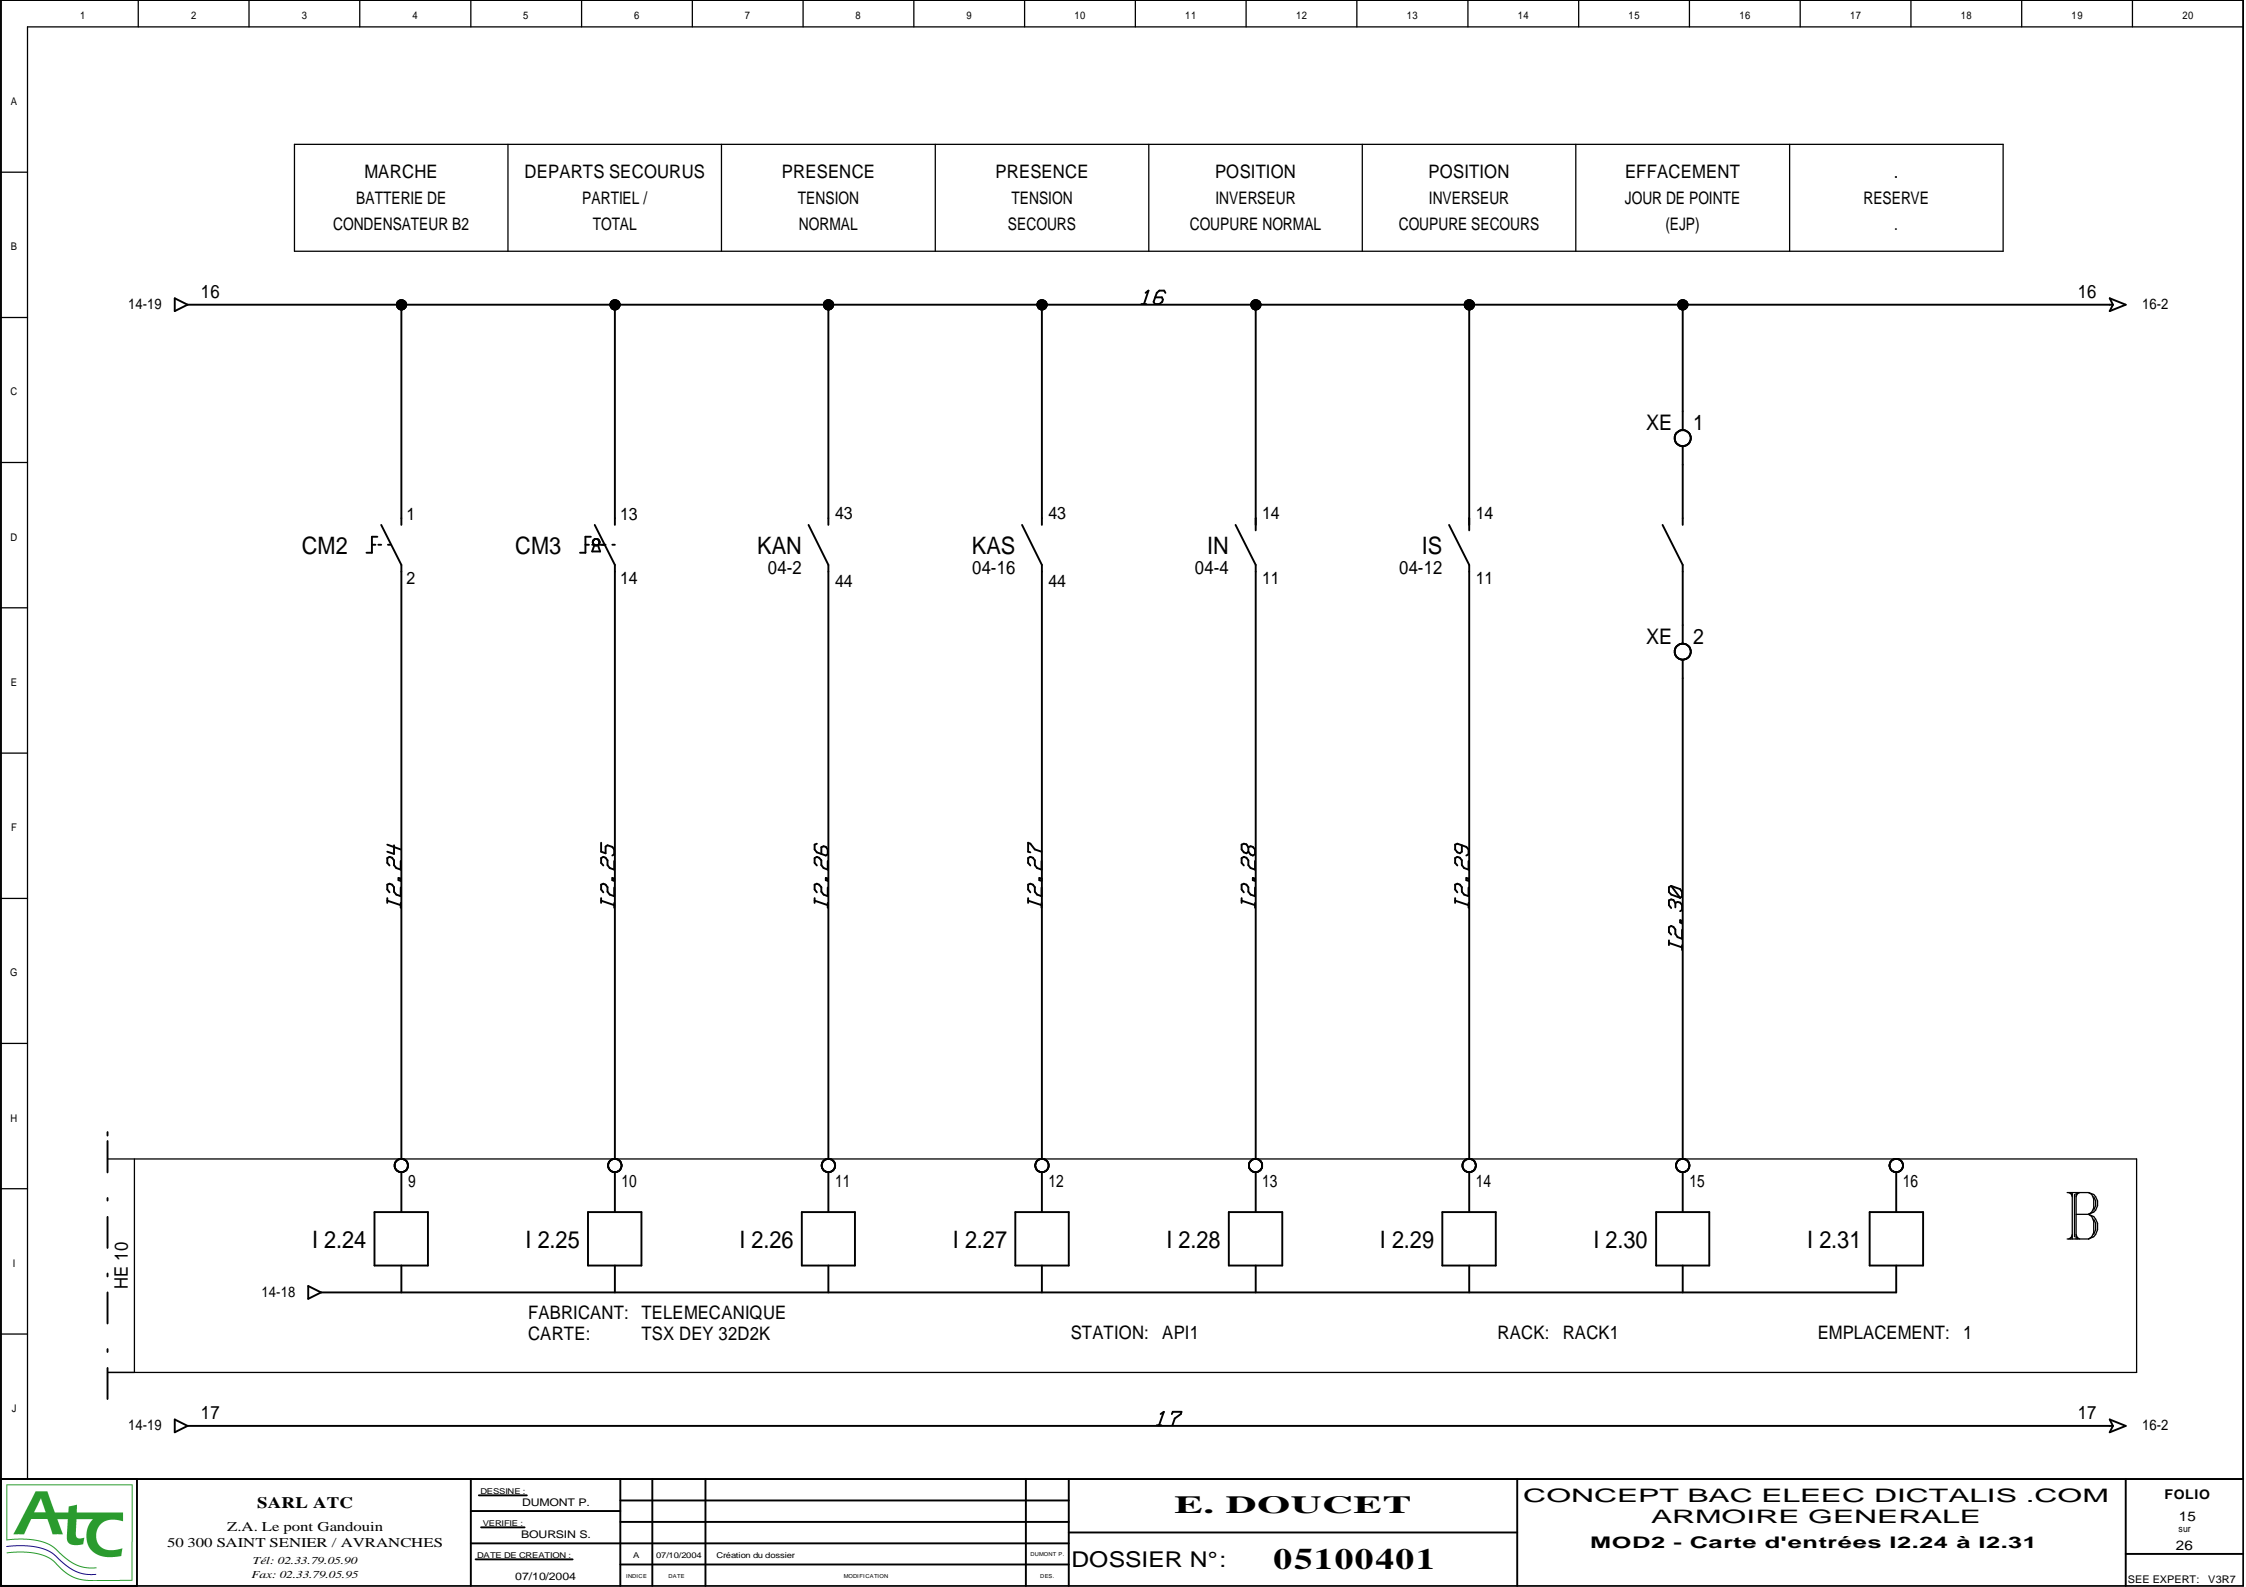

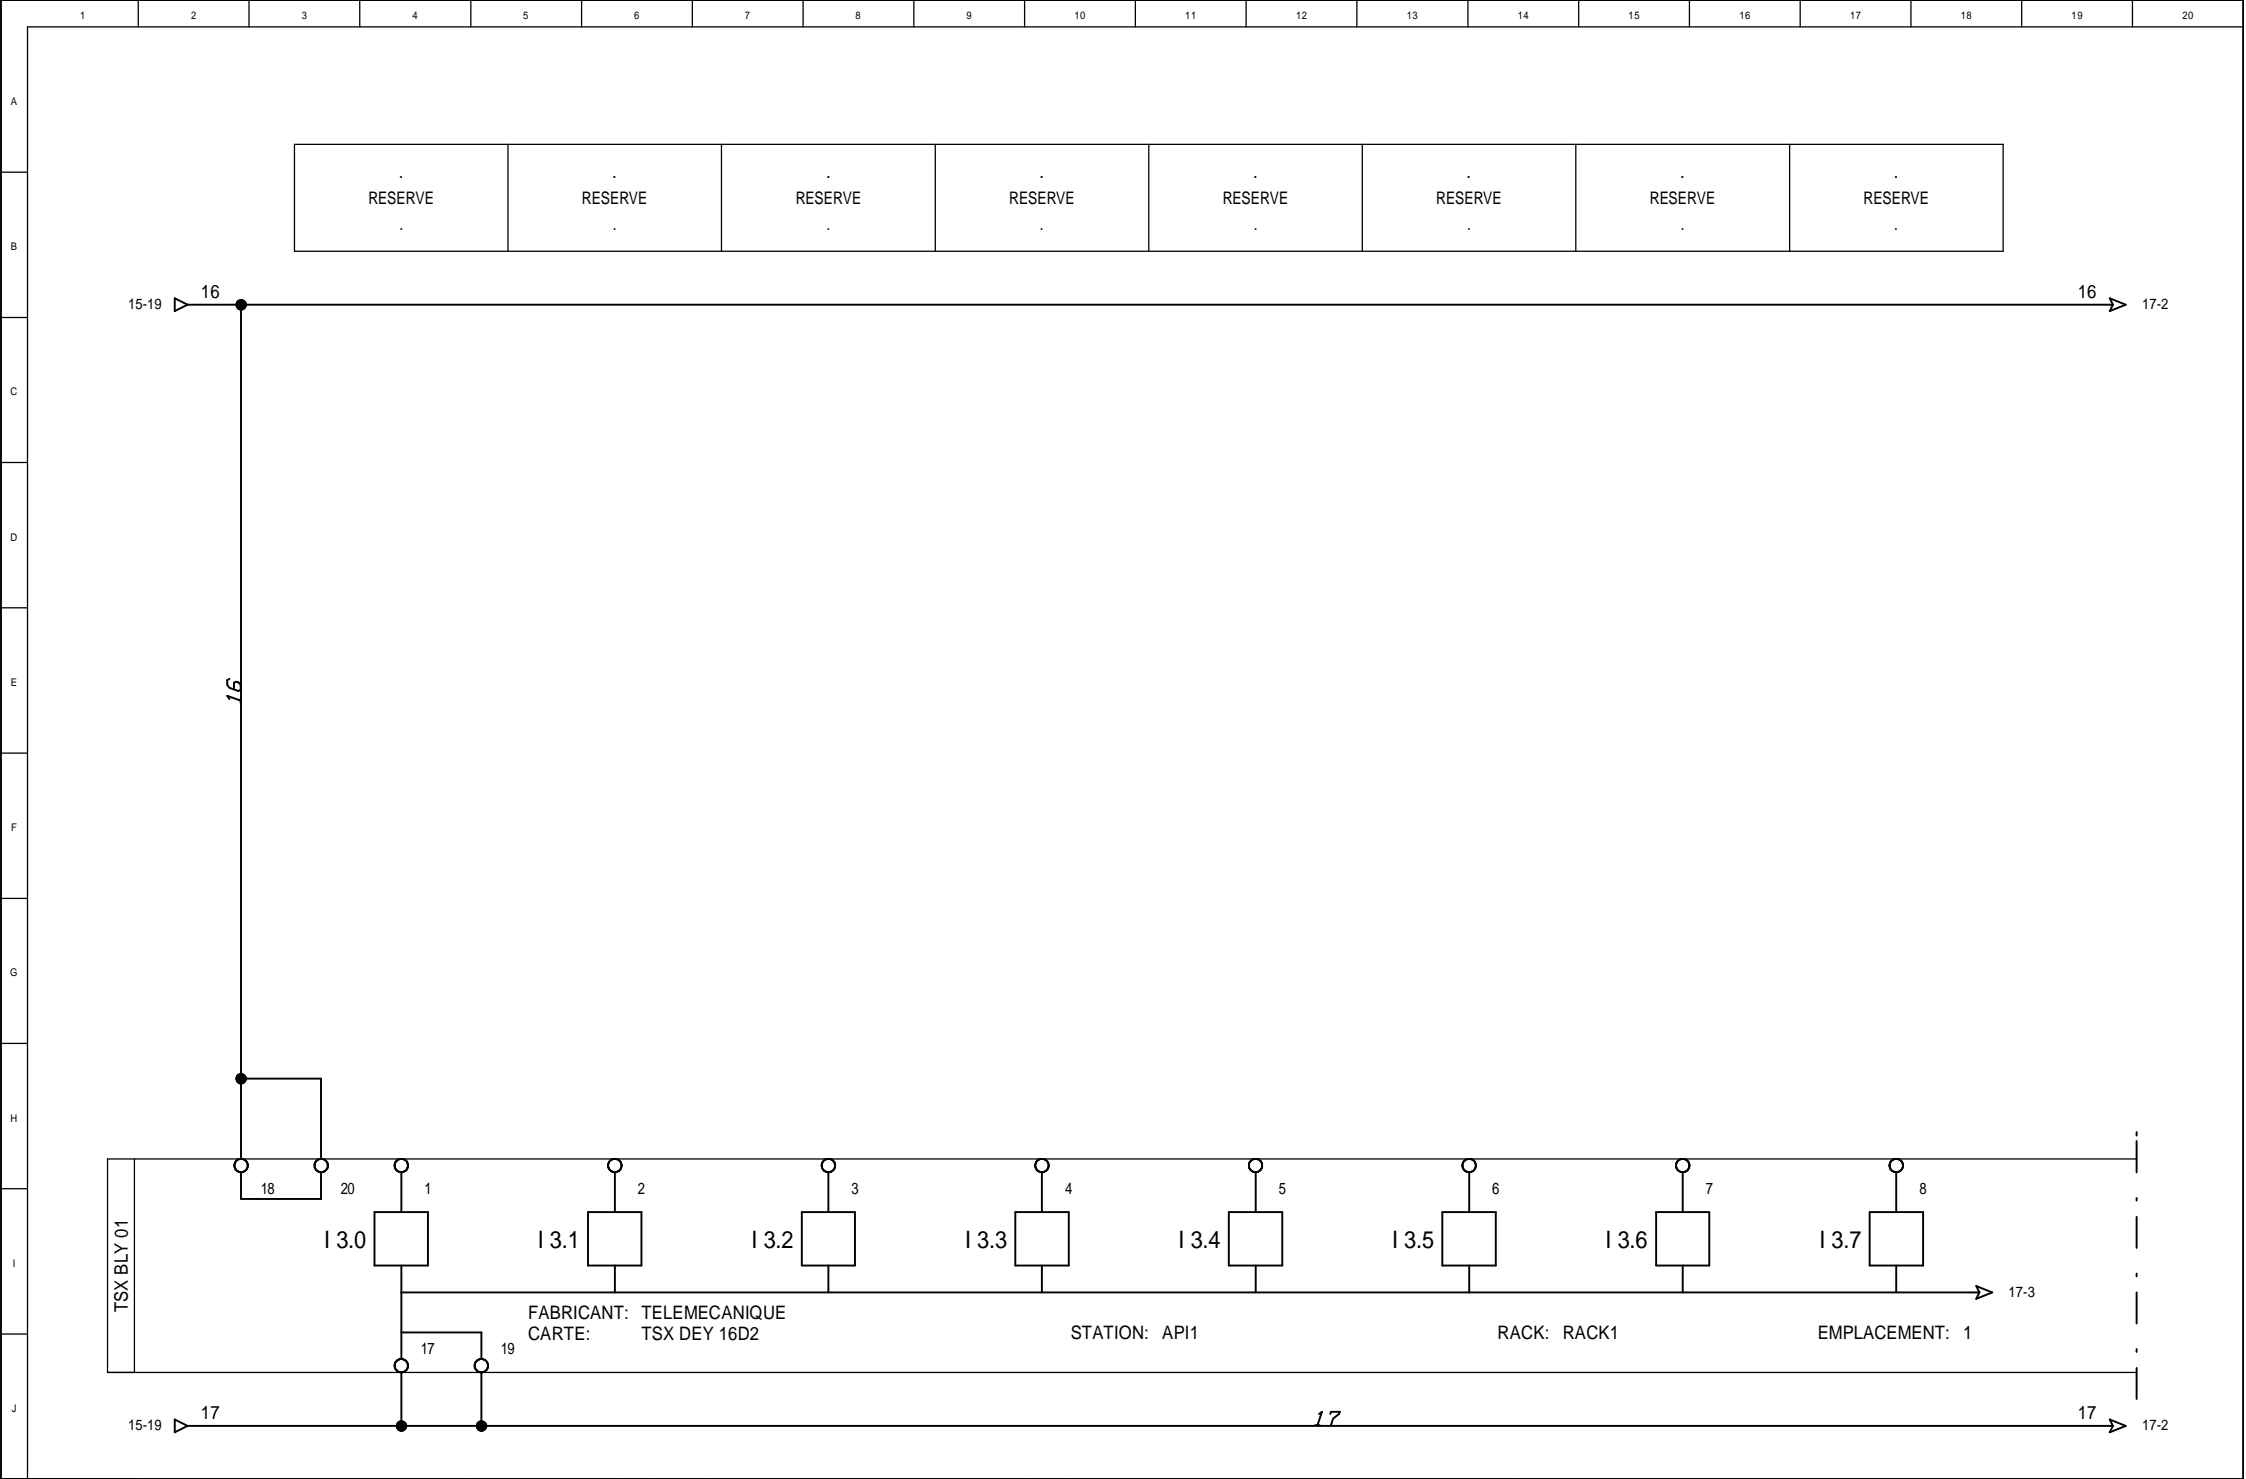



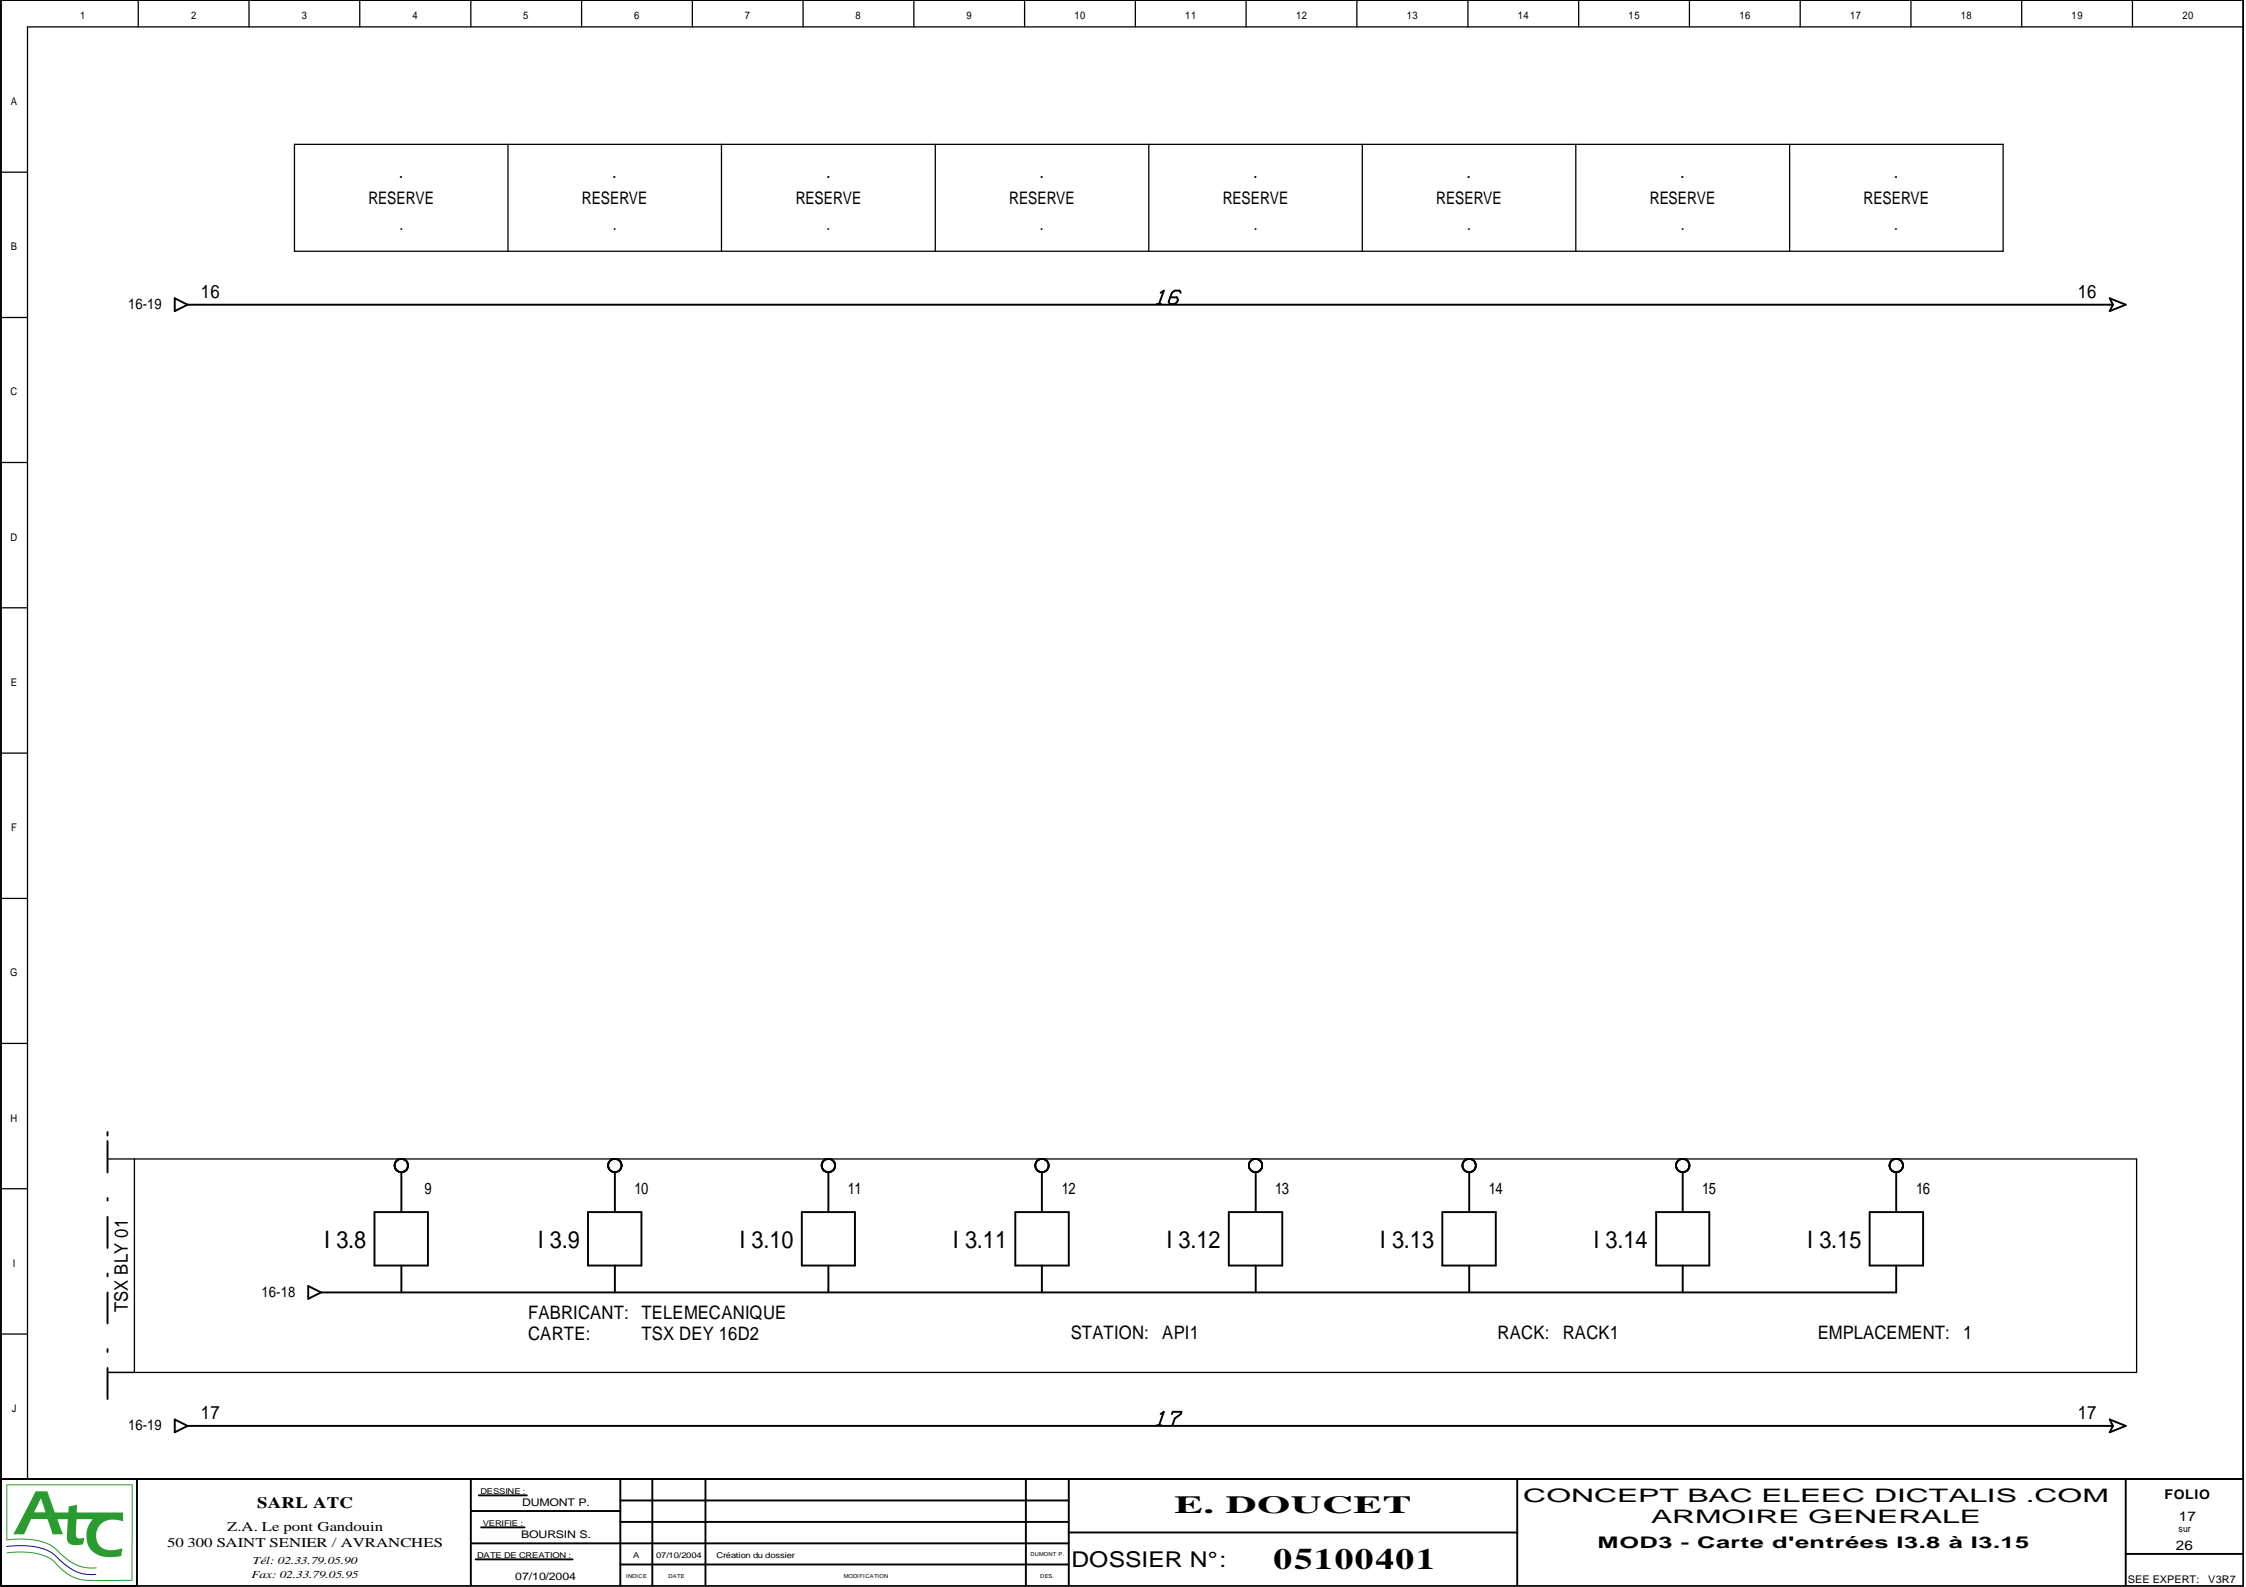

**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
Tél: 02.33.79.05.90  
Fax: 02.33.79.05.95


DESSEINE	DUMONT P.				
VERIFIE	BOURSIN S.				
DATE DE CREATION	07/10/2004	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


E. DOUCET	
DOSSIER N°: 05100401	

CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM
ARMOIRE GENERALE
MOD3 - Carte d'entrées I3.8 à I3.15

FOLIO
17
SUF
26
SEE EXPERT: V3R

DEFAULT COS $\varphi$ AU ENLENCHE MODE EJP	CONTACTEUR NORMAL / SECOURS	BATTERIE DE CONDENSATEUR B1	BATTERIE DE CONDENSATEUR B2	ORDRE DE FERMETURE IN	ORDRE D'OUVERTURE IN	ORDRE DE FERMETURE IS	ORDRE D'OUVERTURE IS
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

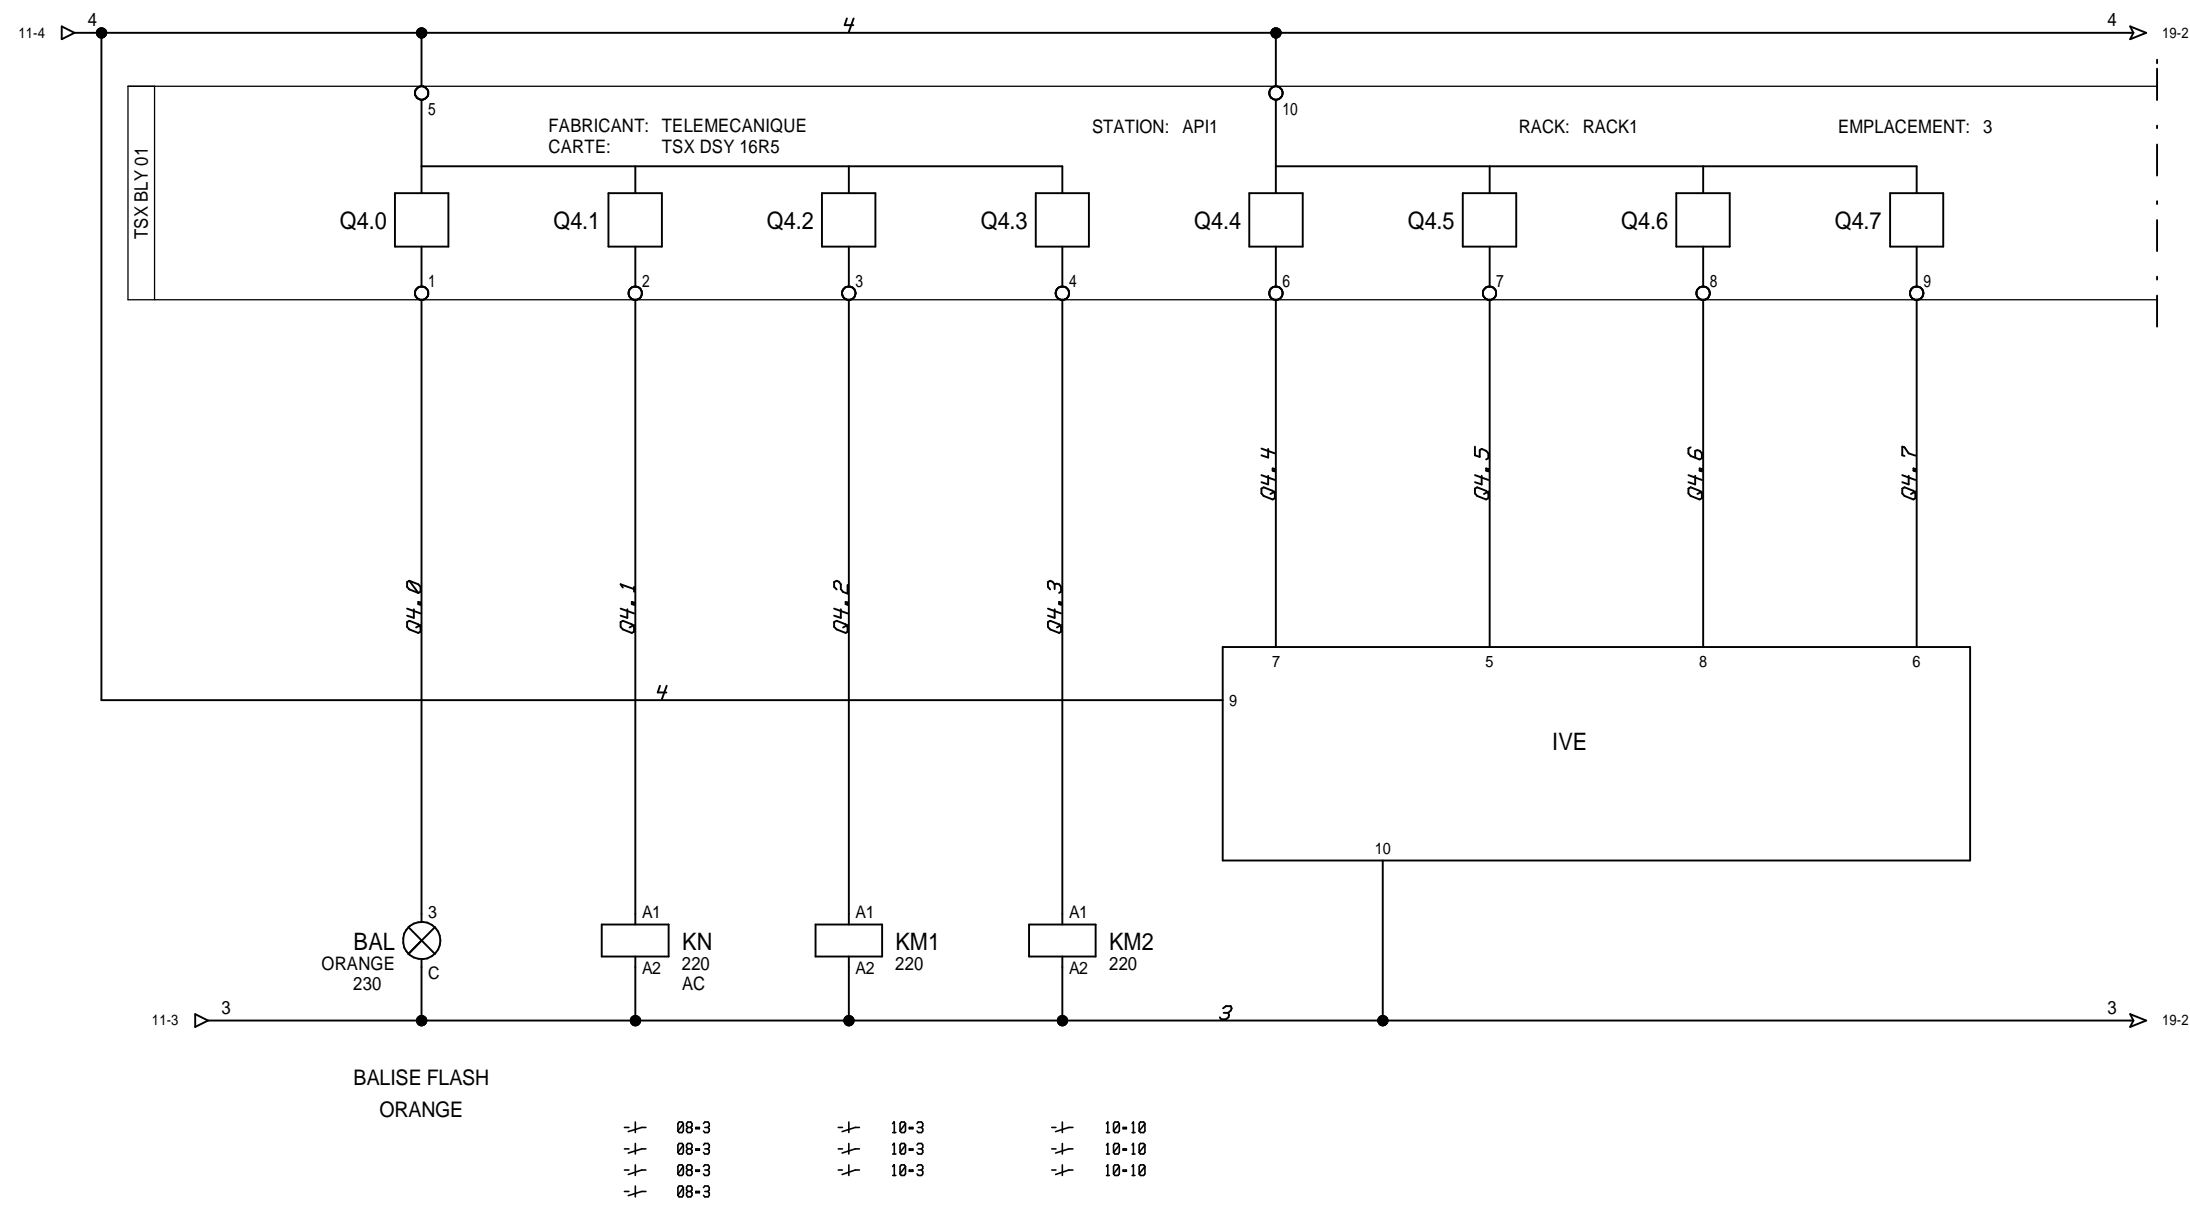

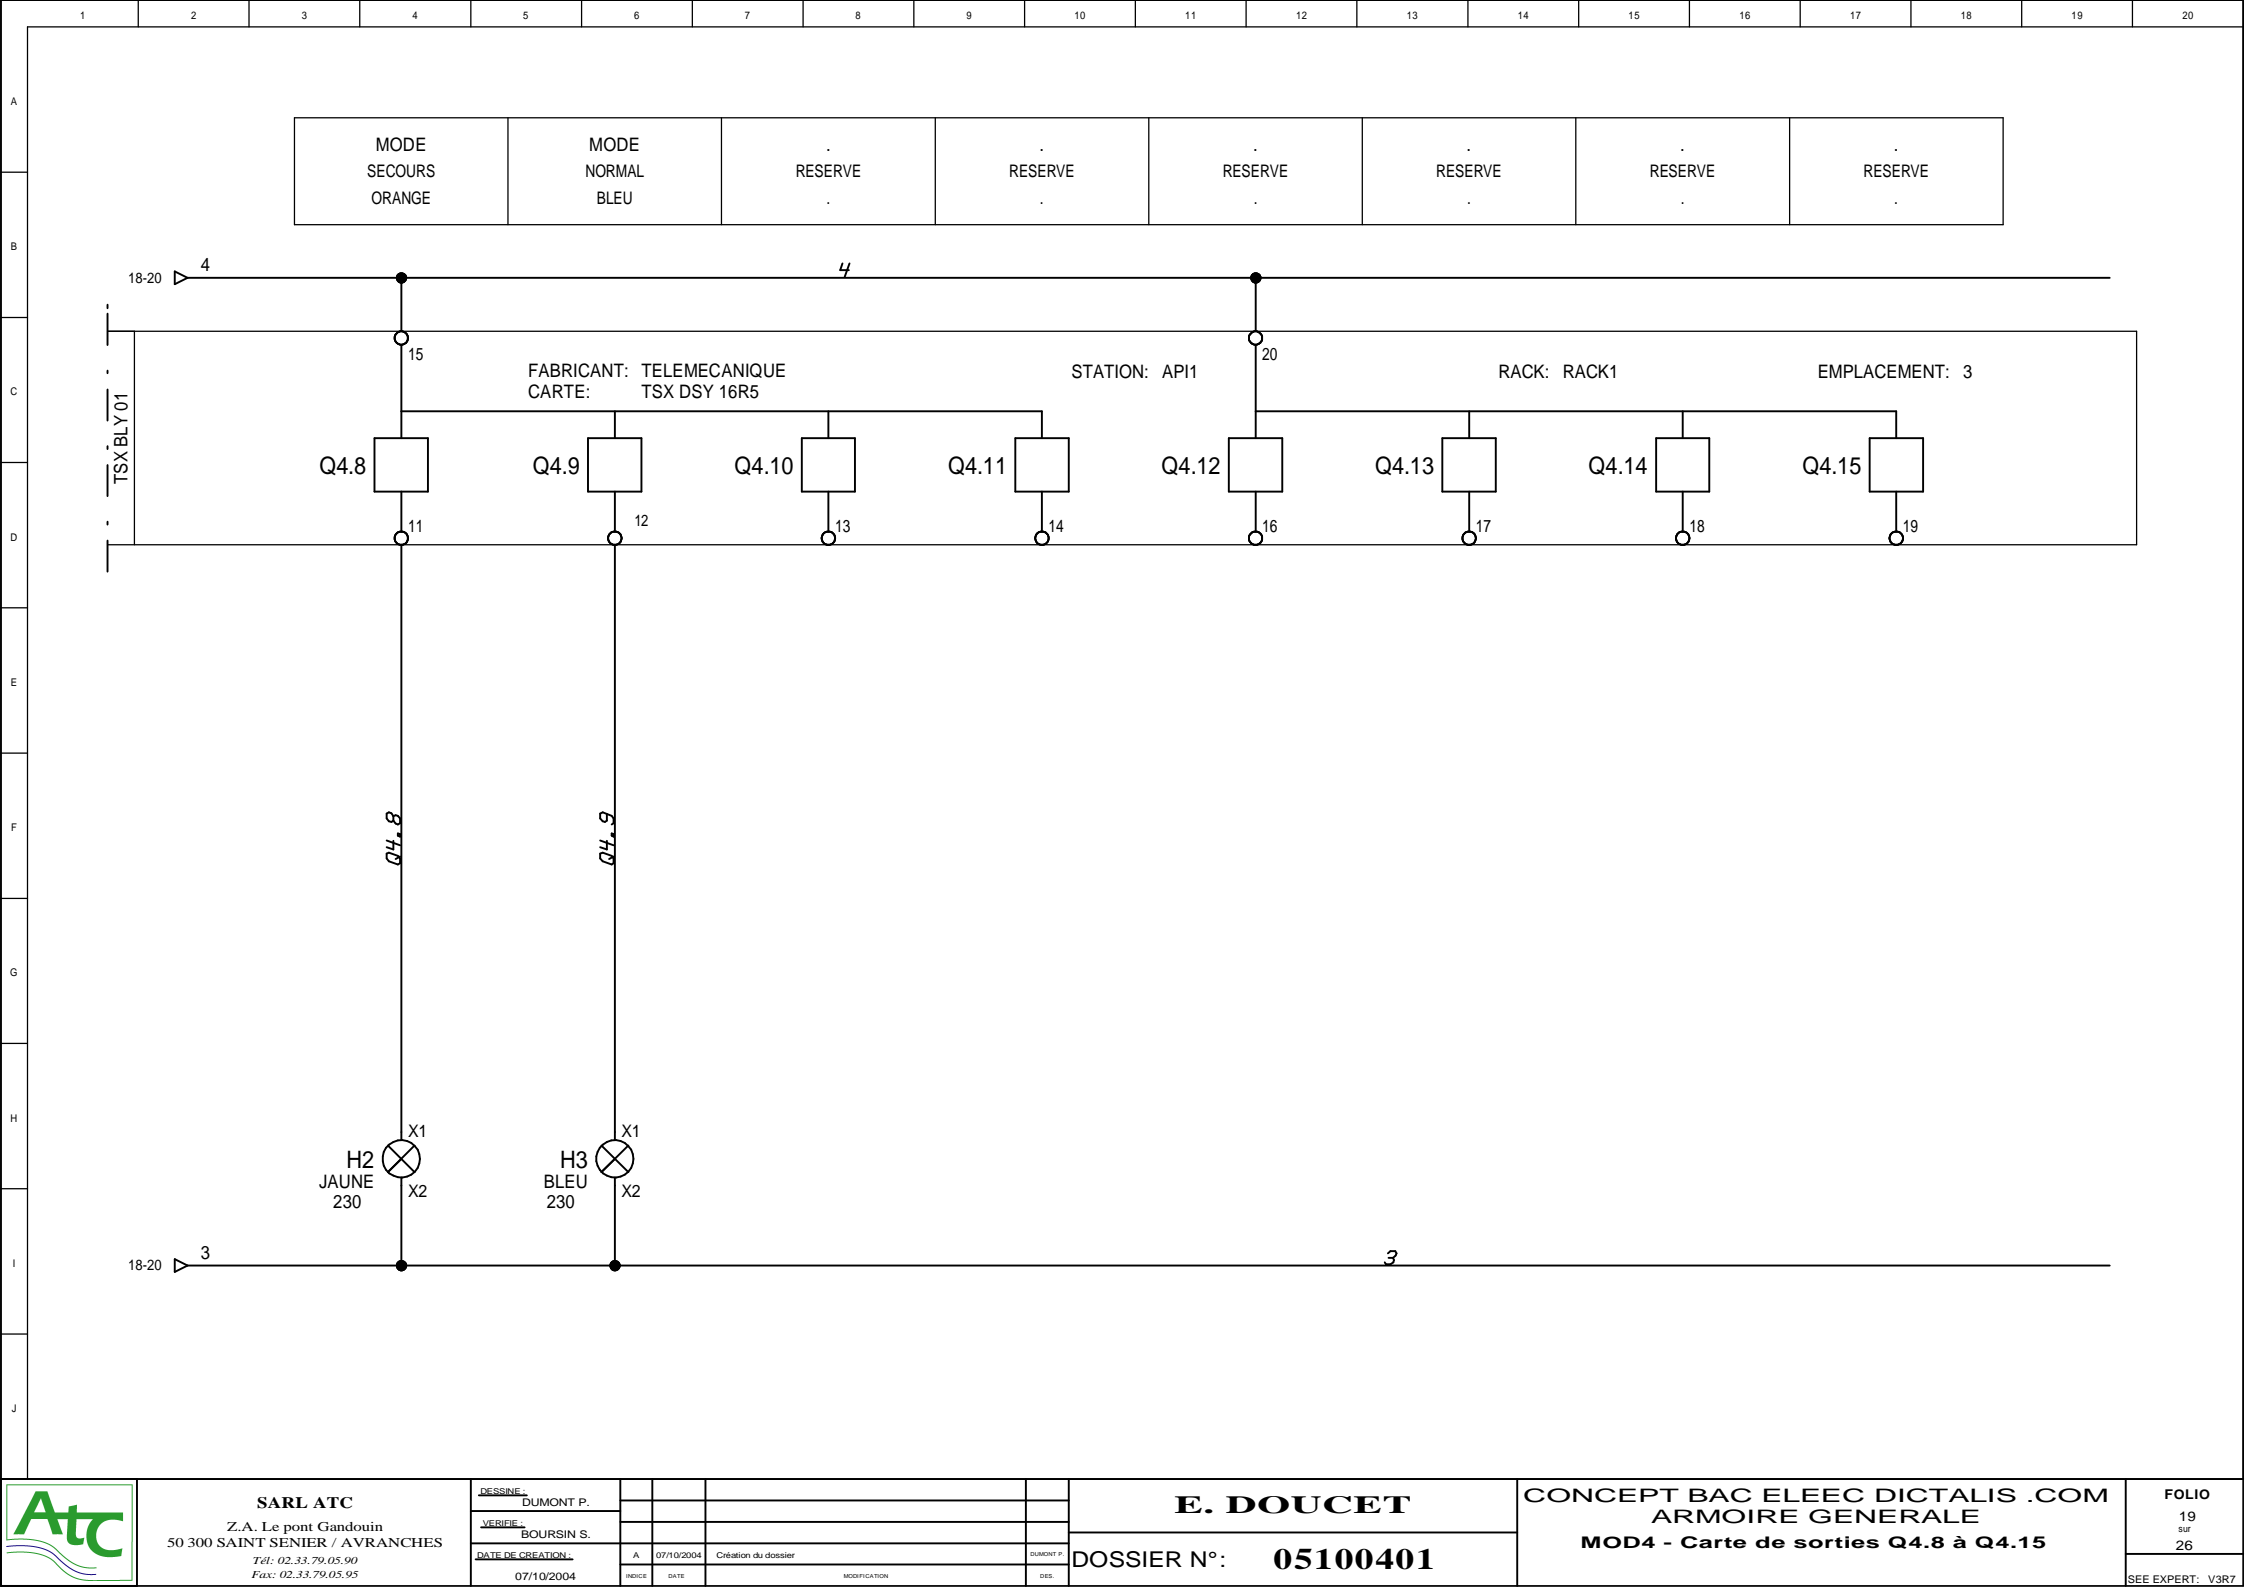


**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
Tél: 02.33.79.05.90  
Fax: 02.33.79.05.95

DESSEINE	DUMONT P.				
VERIFIE	BOURSIN S.				
DATE DE CREATION	07/10/2004	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


E. DOUCET	
DOSSIER N°: 05100401	


CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM ARMOIRE GENERALE MOD4 - Carte de sorties Q4.8 à Q4.15
---

FOLIO 19 SUF 26
SEE EXPERT: V3R

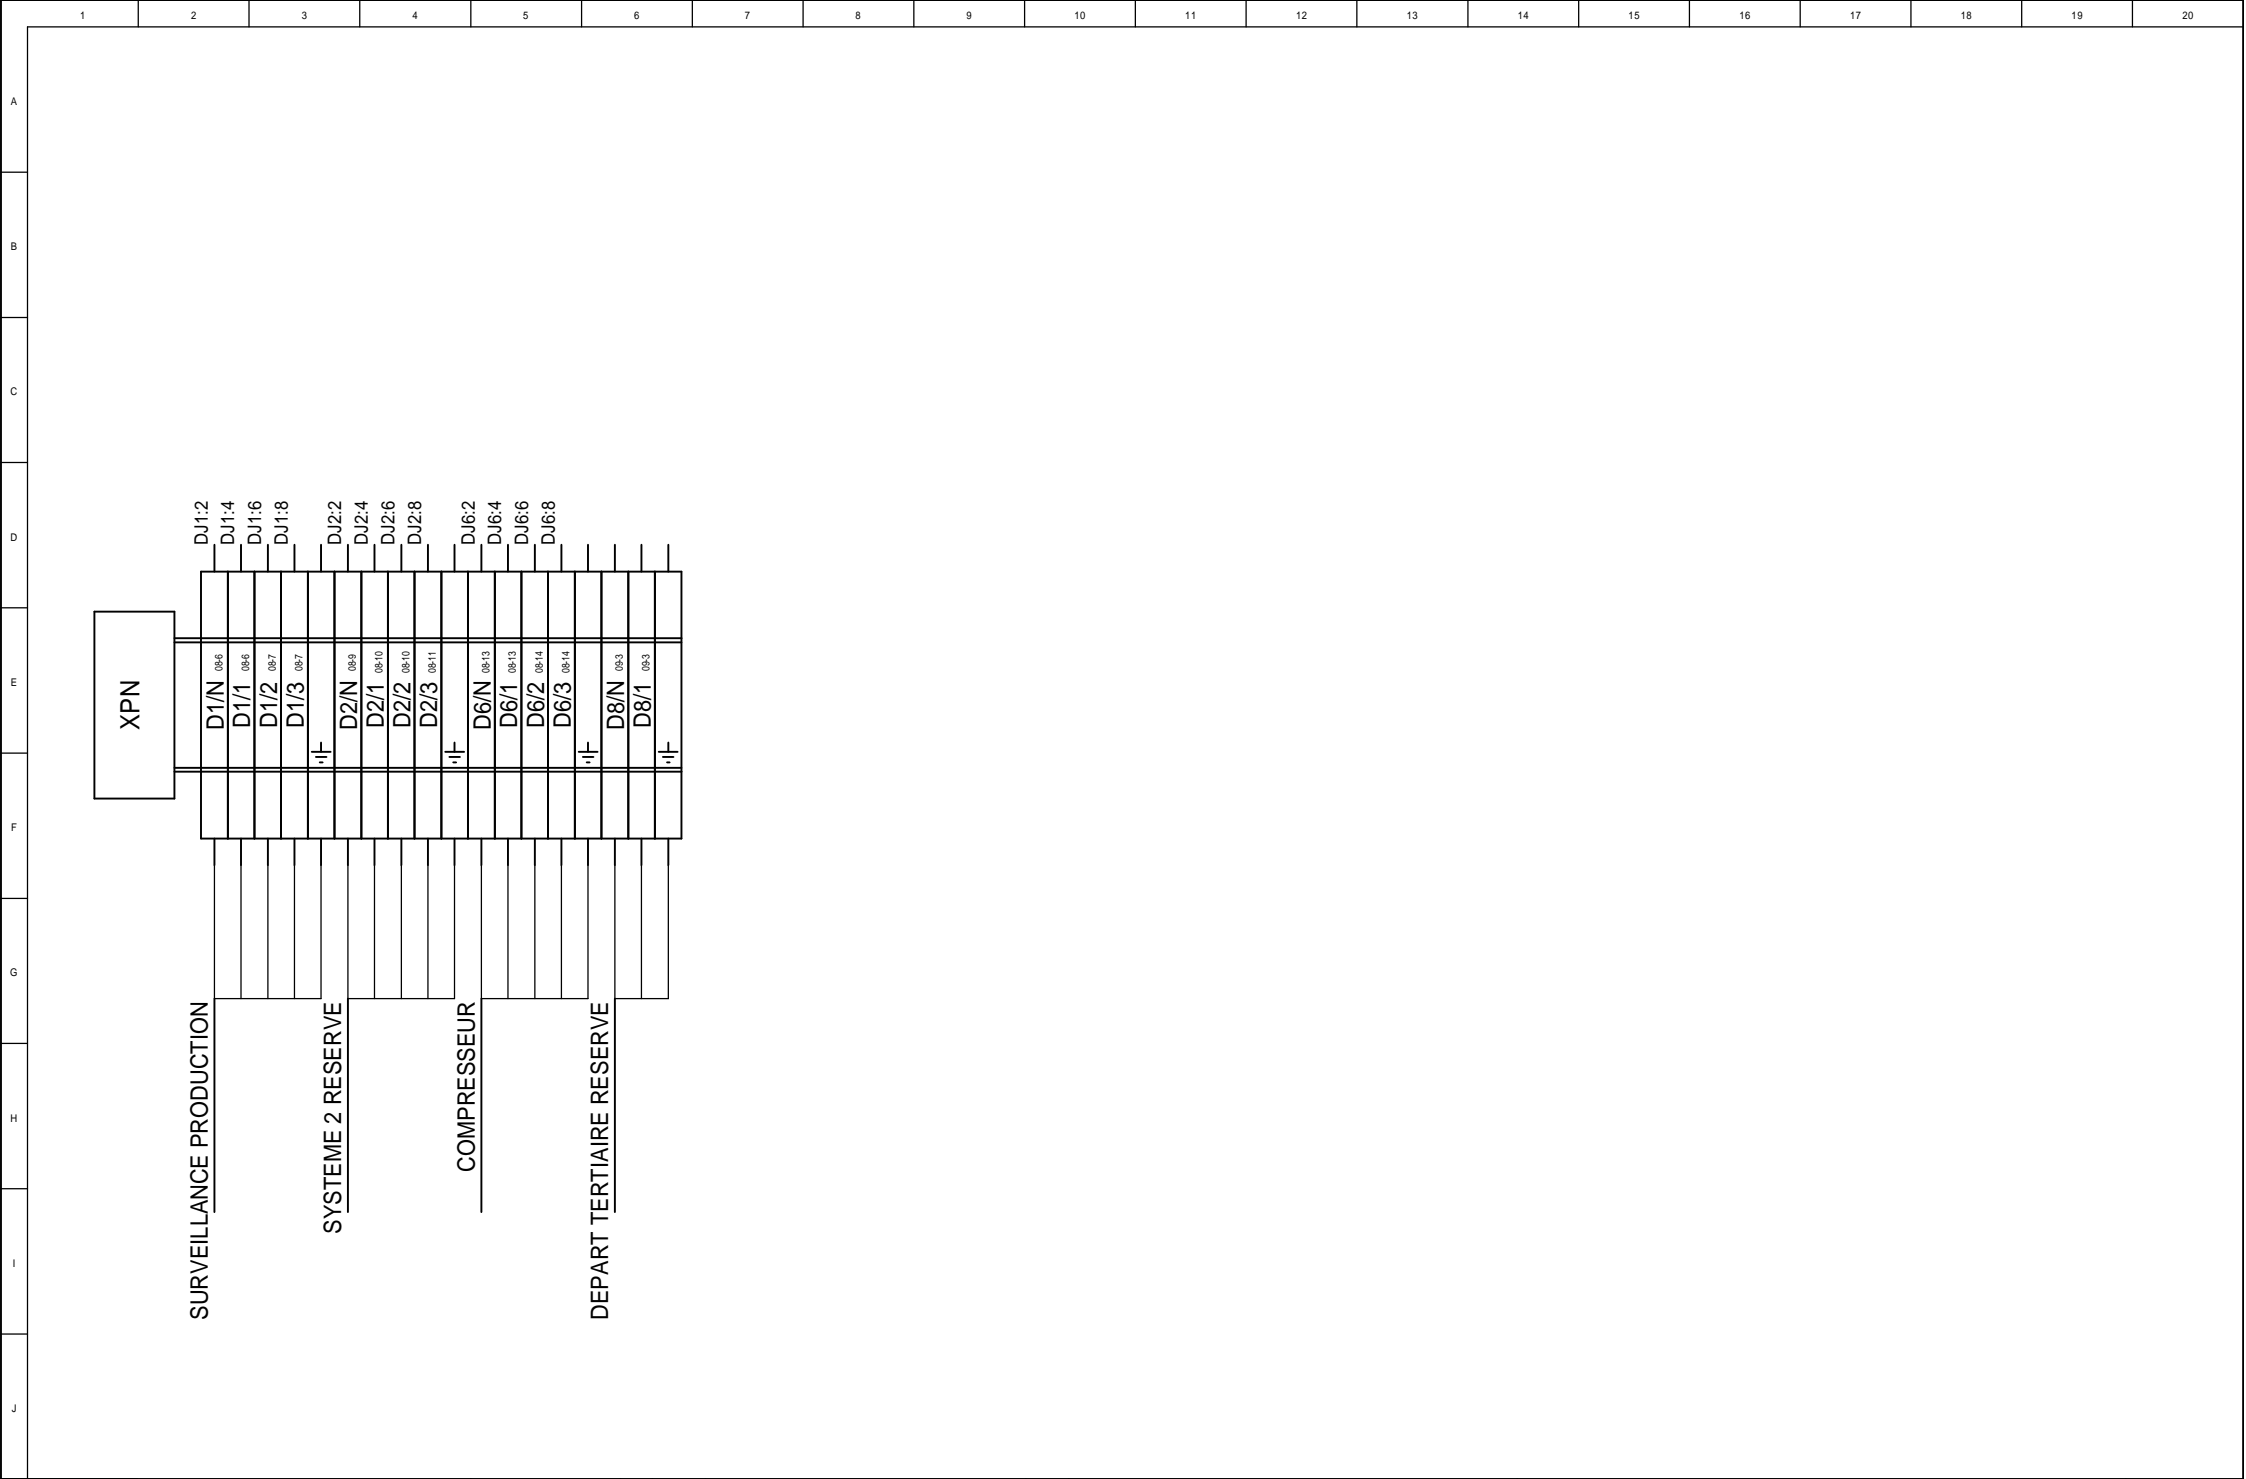



XPN

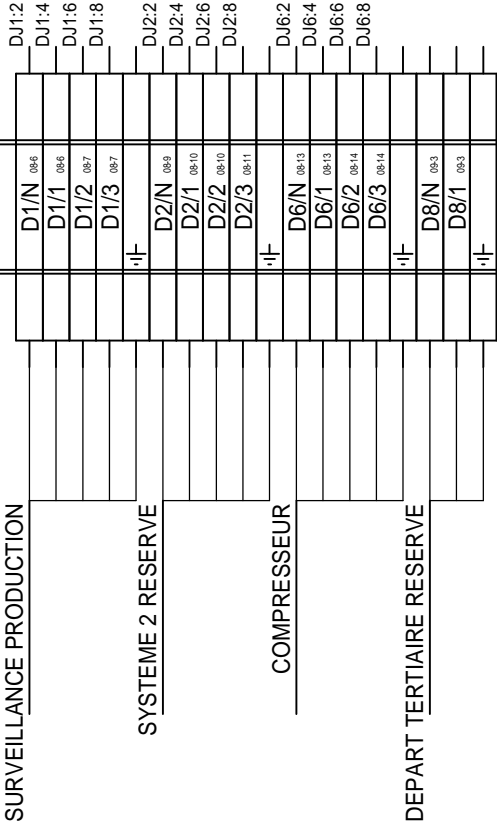

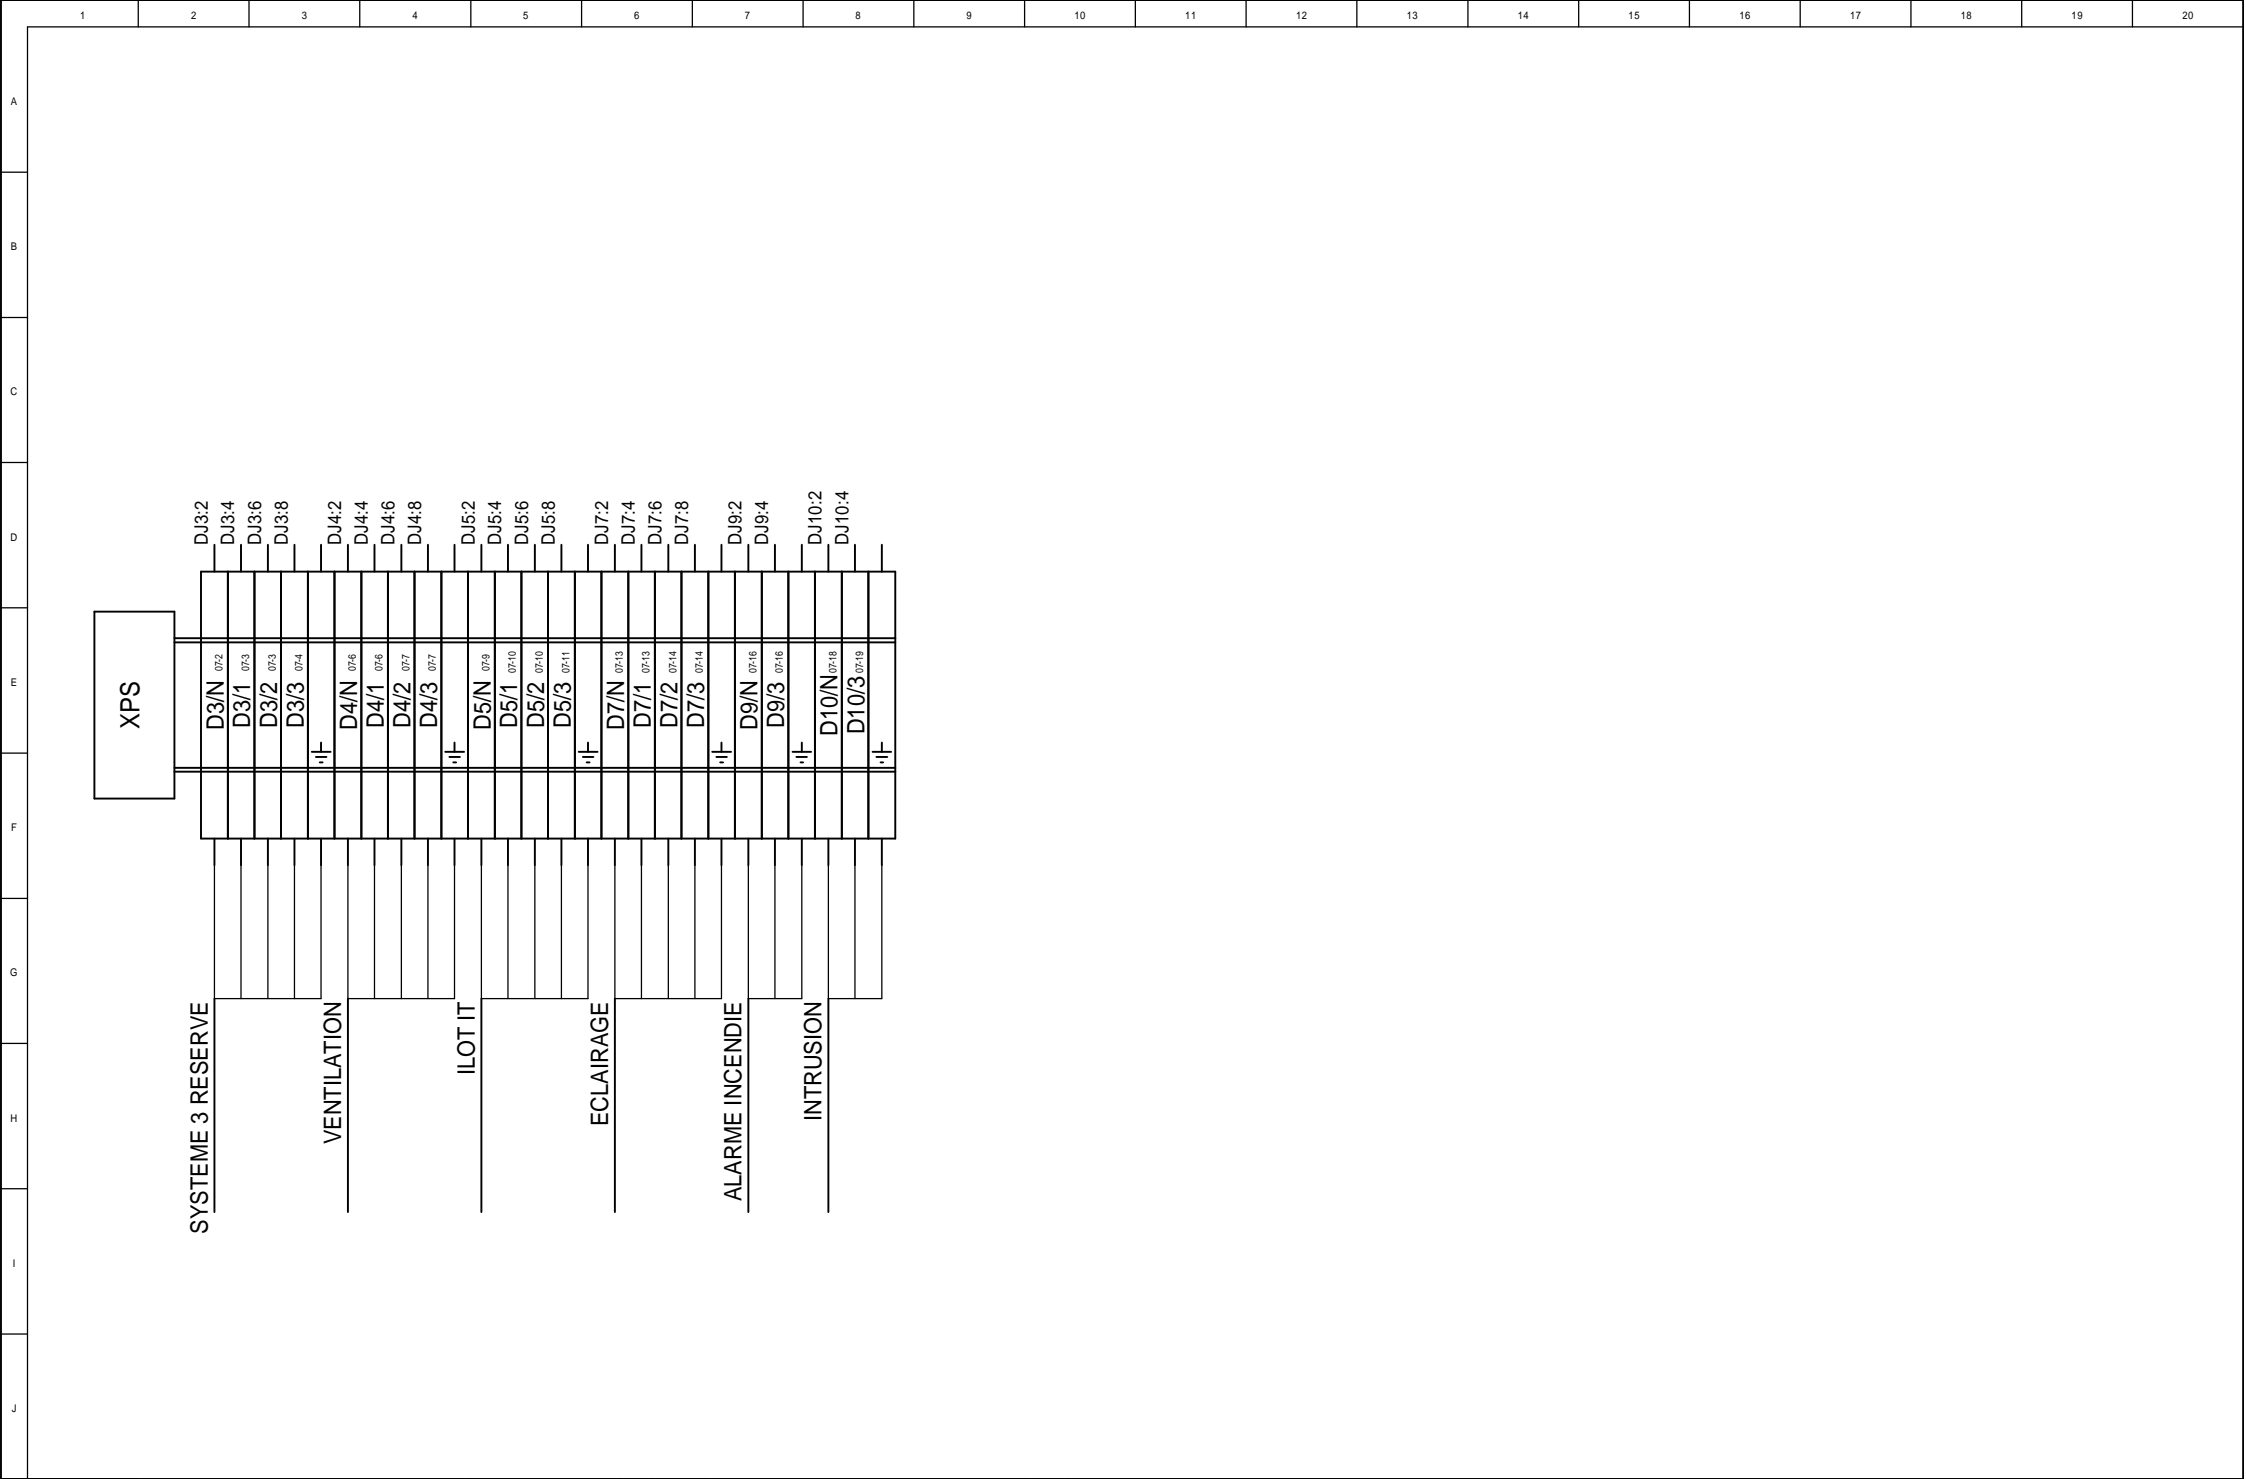

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				

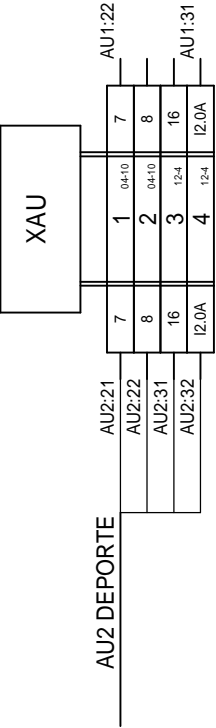

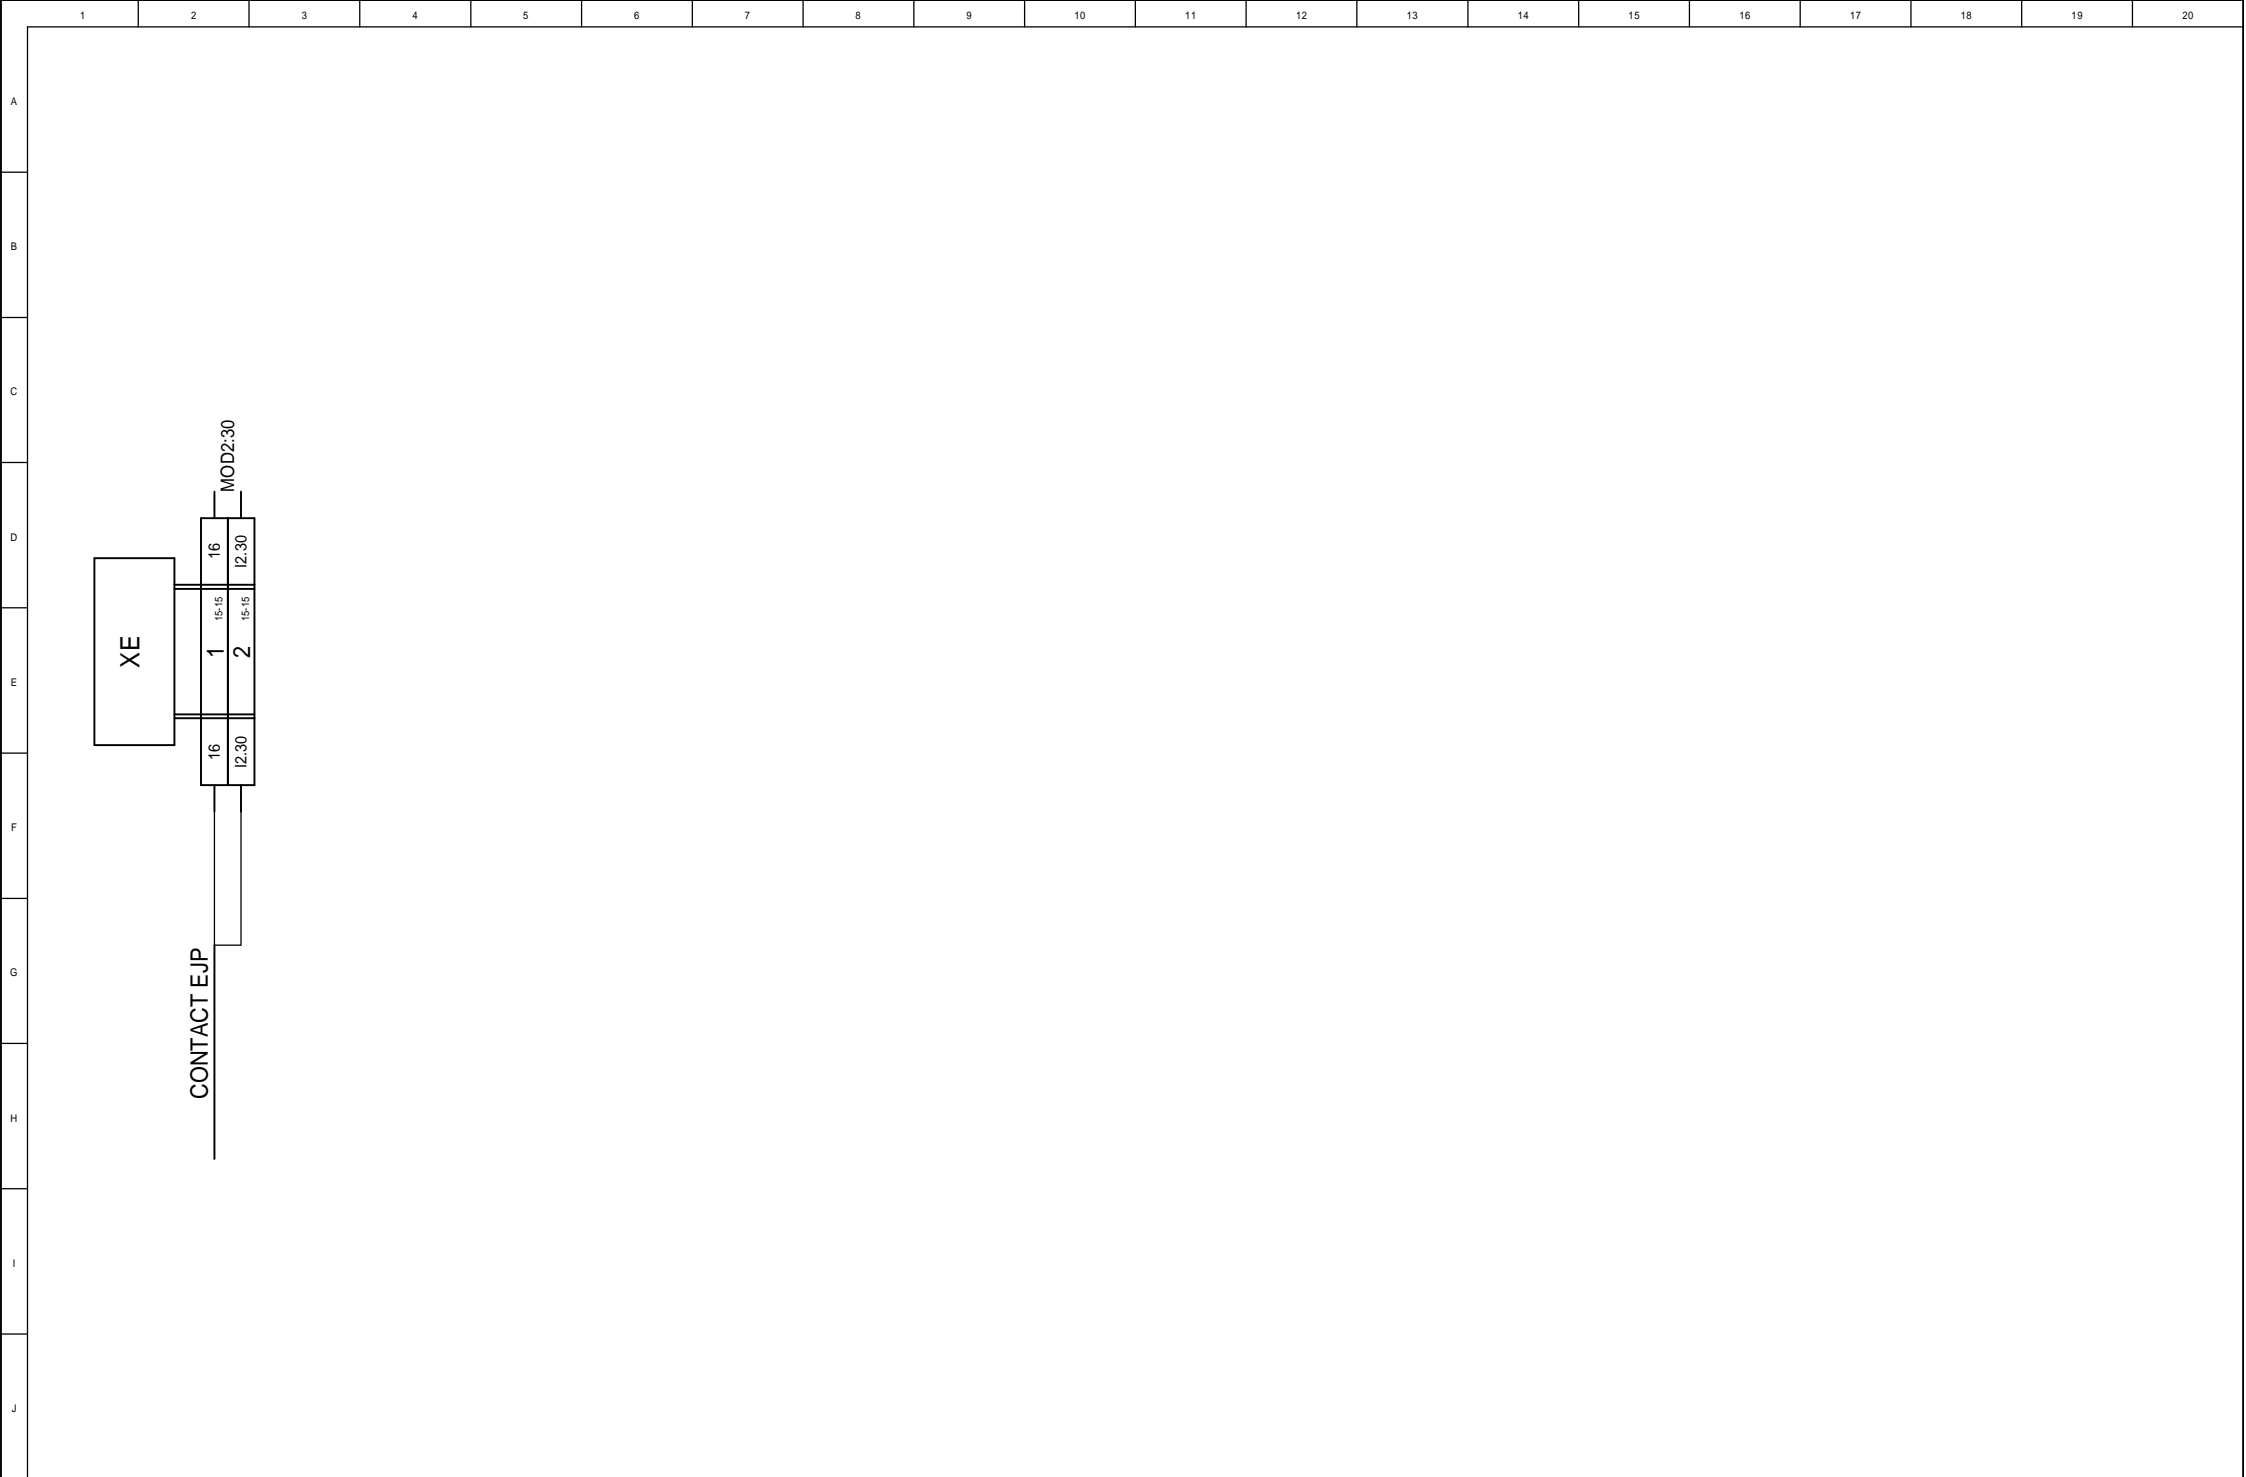

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT
PM 500	05	CENTRALE DE MESURE PM500	50980	MERLIN GERIN
PM 500	05	MODULE RS485 MODBUS POUR PM500	50982	MERLIN GERIN
RCP	05	RELAIS DE CONTROLE DE PHASES RCP	21180	MERLIN GERIN
RCU	05	RELAIS DE CONTROLE DE TENSION RCU	21182	MERLIN GERIN
U1	06	ALIM RF 230-400/24W 2.5A	ABL6RF2402	TELEMECANIQUE
B1	10	VARPLUS M1 TYPE STANDARD 400/415V 5KVAR	52417	MERLIN GERIN
B2	10	VARPLUS M1 TYPE STANDARD 400/415V 5KVAR	52417	MERLIN GERIN
ECL1	06	BALADEUSE DE TABLEAU	08965	MERLIN GERIN
BAL	06	ETAGE ROUGE FEU FIXE	XVBC34	TELEMECANIQUE
BAL	06	EMBASE	XVBC07	TELEMECANIQUE
BAL	06	SOCLE DE FIXATION TUBE	XVBC11	TELEMECANIQUE
BAL	06	TUBE 100 MM	XVBC02	TELEMECANIQUE
BAL	06	LAMPE BA15D 230V 7W	DL1BEM	TELEMECANIQUE
BAL	06	ETAGE BLANCHE FEU FIXE	XVBC37	TELEMECANIQUE
BAL	06	LAMPE BA15D 230V 7W	DL1BEM	TELEMECANIQUE
BAL	18	ETAGE FLASH ORANGE	XVBC6M5	TELEMECANIQUE
H1	06	VOYANT LUMINEUX BLANC	XB4BVM1	TELEMECANIQUE
H1	06	P.E SOUS TENSION	ZBY2126	TELEMECANIQUE
H2	19	VOYANT LUMINEUX ORANGE	XB4BVM5	TELEMECANIQUE
H2	19	P.E.SANS TEXTE	ZBY2101	TELEMECANIQUE
H3	19	VOYANT LUMINEUX DEL 230 V BLEU	XB4BVM6	TELEMECANIQUE
H3	19	P.E.SANS TEXTE	ZBY2101	TELEMECANIQUE
KAN	04	CONT AUX.220V 50/60Hz	CAD32M7	TELEMECANIQUE
KAS	04	CONT AUX.220V 50/60Hz	CAD32M7	TELEMECANIQUE
KA	06	R.MIN4RT+CDEMAN 230VAC	RXL4A06B1P7	TELEMECANIQUE
KA	06	EMBASE 14 BROCHES	RXZE1S114M	TELEMECANIQUE
KA	06	ETIQUETTE RX	RXZL320	TELEMECANIQUE
KN	18	CONTACTEUR 80A 4P 220V	LC1D80004M7	TELEMECANIQUE
KM1	18	CONTACTEUR 12.5 KVAR 230V	LC1DFK11P7	TELEMECANIQUE
KM2	18	CONTACTEUR 12.5 KVAR 230V	LC1DFK11P7	TELEMECANIQUE
F1	04	COUPE-CIRCUIT TIROIR STI UNI+N	15646	MERLIN GERIN
IGN	04	INTERPACT INS100 4P	28909	MERLIN GERIN
IN	04	INTERRUPTEUR NS100NA 4P	29639	MERLIN GERIN



**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
*Tél: 02.33.79.05.90*  
*Fax: 02.33.79.05.95*

<u>DESSINE :</u> DUMONT P.				
<u>VERIFIE :</u>				
<u>DATE DE CREATION :</u> 07/10/2004	A	07/10/2004	Création du dossier	DUMONT P
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

E. DOUCET

DOSSIER N°: **05100401**

CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM  
ARMOIRE GENERALE  
Nomenclature (Rep/Folio/Libellé/Réf/Fab)

**FOLIO**  
24  
sur  
26

SEE EXPERT: V3R7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT															
IN	04	CONTACT AUXILIAIRE OF OU SD	29450	MERLIN GERIN															
IN	04	CONTACT AUXILIAIRES OF/SD/SDE/SDV	29450	MERLIN GERIN															
IN	04	BOBINE A MINIMUN DE TENSION 200/280V	29407	MERLIN GERIN															
IN	04	TELECOMMANDE AVEC ADAPTATEUR SDE	29434	MERLIN GERIN															
IN	04	PLATINE IVE I/S NS100/250 48...415VCA 50/60HZ 440V6	29349	MERLIN GERIN															
IGS	04	INTERPACT INS63 4P	28903	MERLIN GERIN															
IS	04	INTERRUPTEUR NS100NA 4P	29639	MERLIN GERIN															
IS	04	CONTACT AUXILIAIRE OF OU SD	29450	MERLIN GERIN															
IS	04	CONTACT AUXILIAIRES OF/SD/SDE/SDV	29450	MERLIN GERIN															
IS	04	BOBINE A MINIMUN DE TENSION 200/280V	29407	MERLIN GERIN															
IS	04	TELECOMMANDE AVEC ADAPTATEUR SDE	29434	MERLIN GERIN															
F2	04	COUPE-CIRCUIT TIROIR STI UNI+N	15646	MERLIN GERIN															
DJ3	07	DISJ. 4P 10A C 6KA 440V	24227	MERLIN GERIN															
DJ3	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ4	07	DISJ. 4P 10A C 6KA 440V	24227	MERLIN GERIN															
DJ4	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ5	07	DISJ. 4P 40A D 6KA 440V	24621	MERLIN GERIN															
DJ5	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ7	07	DISJ. 4P 25A C 6KA 440V	24230	MERLIN GERIN															
DJ7	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ9	07	DISJ. 2P 10A C 6KA 440V	24201	MERLIN GERIN															
DJ9	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ10	07	DISJ. 2P 10A C 6KA 440V	24201	MERLIN GERIN															
DJ10	07	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ1	08	DISJ. 4P 10A C 6KA 440V	24227	MERLIN GERIN															
DJ1	08	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ2	08	DISJ. 4P 10A C 6KA 440V	24227	MERLIN GERIN															
DJ2	08	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ6	08	DISJ. 4P 20A D 6KA 440V	24618	MERLIN GERIN															
DJ6	08	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
DJ8	09	DISJ. 2P 10A C 6KA 440V	24201	MERLIN GERIN															
DJ8	09	CONTACT OF+OF OU OF+SD	26929	MERLIN GERIN															
Q1	04	DISJ. 2P 2A C 6KA 440V	24197	MERLIN GERIN															



**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
*Tél: 02.33.79.05.90*  
*Fax: 02.33.79.05.95*

<u>DESSINE :</u> DUMONT P.				
<u>VERIFIE :</u>				
<u>DATE DE CREATION :</u> 07/10/2004	A	07/10/2004	Création du dossier	DUMONT P
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

E. DOUCET

DOSSIER N°: **05100401**

**CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM**  
**ARMOIRE GENERALE**  
**Nomenclature (Rep/Folio/Libellé/Réf/Fab)**

**FOLIO**  
25  
SUR  
26

SEE EXPERT: V3R7

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT
Q2	04	DISJ. 2P 6A C 6KA 440V	24200	MERLIN GERIN
Q3	05	DISJ. 4P 2A C 6KA 440V	24223	MERLIN GERIN
Q4	10	DISJ. 3P 10A D 6KA 440V	24601	MERLIN GERIN
Q5	10	DISJ. 3P 10A D 6KA 440V	24601	MERLIN GERIN
Q6	07	DISJ. 4P 32A C 6KA 440V	24231	MERLIN GERIN
Q7	09	DISJ. 4P 25A C 6KA 440V	24230	MERLIN GERIN
AU1	04	TETE ARRET D'URGENCE	ZB4BS1420	TELEMECANIQUE
AU1	04	CORPS CONTACT A	ZB4BZ104	TELEMECANIQUE
AU1	04	ETIQUETTE ARRET URGENCE	ZBY9130	TELEMECANIQUE
CM1	14	COMMUTATEUR PRODIS 20A 10F	18070	MERLIN GERIN
CM2	15	COMMUTATEUR PRODIS 20A 10F	18070	MERLIN GERIN
CM3	15	TETE BOUT.TOURN.CLE 3131A	ZB4BG420	TELEMECANIQUE
CM3	15	CORPS CONTACT A	ZB4BZ101	TELEMECANIQUE
CM3	15	P.E.SANS TEXTE	ZBY2101	TELEMECANIQUE
T1	05	TRANSFORMATEUR DE COURANT 75/5	16502	MERLIN GERIN
T2	05	TRANSFORMATEUR DE COURANT 75/5	16502	MERLIN GERIN
T3	05	TRANSFORMATEUR DE COURANT 75/5	16502	MERLIN GERIN
	07	MULTICLIP	04008	MERLIN GERIN
	09	MULTICLIP	04008	MERLIN GERIN
AUTOMATE	11	RACK STANDARD 8 POSITIONS	TSX RKY 8	TELEMECANIQUE
	11	MODULE D'ALIMENTATION	TSX PSY 2600	TELEMECANIQUE
	11	PROCESSEUR TSX 57 2623 ETHERNET	TSX P57 2623M	TELEMECANIQUE
	11	PILE	TSX PLP01	TELEMECANIQUE
	11	CARTE MEMOIRE TSX37 RAM 64	TSX MRP 064P	TELEMECANIQUE
	11	CARTE TSX57 COM RS485 UNITELWAY	TSX SCP 114	TELEMECANIQUE
	11	CARTE 32 ENTREES AUTOMATE, A CONNECTEUR HE10	TSX DEY 32D2K	TELEMECANIQUE
	11	CARTE 16 ENTREES AUTOMATE, A BORNIER	TSX DEY 16D2	TELEMECANIQUE
	11	CARTE 16 SORTIES RELAIS, A BORNIER	TSX DSY 16R5	TELEMECANIQUE
	11	BOITIER DERIV UNI-TEL	TSX SCA 50	TELEMECANIQUE
	11	2 CORDONS DE RACCORDEMENT POUR AUTOMATE	TSX CDP 301	TELEMECANIQUE
	11	TERMINAL A ECRAN TACTILE	XBTF034510	TELEMECANIQUE
FDC1/2/3	06	FIN DE COURSE	83.161.318	CROUZET



**SARL ATC**  
Z.A. Le pont Gandouin  
50 300 SAINT SENIER / AVRANCHES  
*Tél: 02.33.79.05.90*  
*Fax: 02.33.79.05.95*

DESSINE :				
DUMONT P.				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION :	A	07/10/2004	Création du dossier	DUMONT P.
07/10/2004	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

E. DOUCET

DOSSIER N°: **05100401**

**CONCEPT BAC ELEEC DICTALIS .COM**  
**ARMOIRE GENERALE**  
**Nomenclature (Rep/Folio/Libellé/Réf/Fab)**

FOLIO  
26  
sur  
26

SEE EXPERT: V3R7